

Zeitschrift: Die Berner Woche in Wort und Bild : ein Blatt für heimatliche Art und Kunst
Band: 11 (1921)
Heft: 47

Artikel: Sanetsch oder Stockenfee?
Autor: H.B.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-646159>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

ach, wie durfte er die tugendsamste aller Frauen zur Gattin begehren, sie, die ihn in den reinsten Höhen wählte.

Das war der Grund, warum er litt, die Ursache, aus der er mit dem Heiratsantrag nicht herauswagte. Er wußte sich nicht mehr zu helfen. Mit jedem Tage wurde es ihm jedoch klarer, er mußte Ernst machen mit seinem Vorhaben, der verzweifelte Zustand seines Herzens wurde geradezu besorgniserregend für das Wohlergehen seines Körpers. So konnte das nicht mehr weiter gehen, und wenn er es nicht mündlich wagte, dann mußte er es schriftlich tun. Und so geschah es auch. Er verfaßte in seinem schönsten Geschäftsstile folgenden kurzen Brief:

Werte Frau Witwe Bänderlin!

Mit Gegenwärtigem erlaube ich mir ergebenst mitzuteilen, daß ich seit etlichen Wochen die Absicht trage, mich zu verheiraten, um meinem Hause ein stabileres Gepräge zu verleihen. Um dies mein Vorhaben verwirklichen zu können, gestatte mir, mich an Sie, werter Frau, zu wenden mit der höflichen Anfrage, ob Sie vielleicht geneigt wären, meinem Unternehmen gütige Beihilfe zu leisten.

Da Sie meine Verhältnisse kennen, brauche ich diesbezüglich keine näheren Angaben zu machen. Möchte nur noch betonen, mein höchster Wunsch ist, eine solche Gattin in mein Haus zu führen, die demselben würdig ist, resp. mit meinen Gesundheitsprinzipien einverstanden ist. Da ich kein Frauenzimmer kenne, das meines Erachtens einen sittlicheren Lebenswandel führet als Sie, werter Frau, kann ich nicht umhin, meine Wahl auf Ihre Person fallen zu lassen.

Sie haben mich zwar in Kenntnis gesetzt, daß Sie sozusagen in Ihrer ersten Ehe Erfahrungen machen mußten, die keine frohen Erinnerungen hinterließen. Immerhin gestatte mir doch der Hoffnung Raum zu geben, daß Sie der Versicherung Glauben schenken, es werde mein eifriges Bestreben sein, Ihnen ein angenehmes, gesundes und frohes Zusammensein an meiner Seite zu ermöglichen.

Ihrer baldigen Antwort entgegensehend, verbleibe ich
Hochachtungsvoll Ihr ergebener

Konrad Umgiebel.

(Schluß folgt.)

Nachtbild.

Leise atmend weilt die Nacht
Und die Sterne flimmern,
Nur ein Mutterherz noch wächet
Bei der Lampe Schimmern.

Süße Nacht, o Mutter Nacht!
Mit den sanften Armen
Hüllst du uns in Schlummer sacht,
Träumen und Erbarmen!

Rastlos drängt der Tag die Kraft
Ungezähmter Triebe,
Was in dir besorgt noch schafft,
Ist allein die Liebe!

Fern im Osten flammend steigt
Morgenrot's Entfachen —
Müd das Haupt die Mutter neigt —
Tausende erwachen!

August Silberstein.

Sanetsch oder Stockensee?

Zur Frage der Erweiterung der Stromversorgung der Stadt Bern¹⁾.

Wir haben in Nr. 45 das Sanetschwerk geschildert, wie es sich aus der Darstellung des gemeindeeätzlichen „Vortrages an den Stadtrat“ präsentiert. Diese Darstellung hat eine lebhaftere Kritik erfahren.

Was sagt die Kritik über das Sanetschwerk?

1. Das Sanetschwerk genügt den Strombedürfnissen der Stadt Bern nur bis zum Jahre 1930. Das geht hervor aus der Berechnung des Energieverbrauches der Stadt Bern von Prof. Wyhling (S. 13 des „Vortrages“) und seiner Berechnung der maximalen Leistung der Kraftwerkeinheit Felsenau-Matte-Sanetsch („Vortrag“ S. 49). Das Studienbureau des Elektrizitätswerkes glaubt zwar, auf Grund seiner Untersuchungen eine größere Leistungsfähigkeit annehmen zu dürfen (S. 49), und gestützt darauf erklären die Befürworter des Projektes, daß das Sanetschwerk bis zum Jahre 1935 genügen werde. Was sagt Professor Wyhling zu dieser Korrektur seiner Berechnung? Anerkennet er sie? Wenn ja, warum stellt der „Vortrag“ dies nicht ausdrücklich fest? Wir benötigen die Gewißheit über die Autorität Wyhlings für seine Begutachtung des Stockenseeprojektes.

Der Sanetsch kann nach Wyhling zu einer Leistungsfähigkeit von 19,7 Millionen kWh Winterkraft und 4,1 Millionen kWh Sommerkraft ausgebaut werden; aber dieser Vollausbau mit Weidher kostet 31,5 Millionen Franken. Diese Zahlen hätten den Räten und Bürgern mitgeteilt werden sollen, da man ja mit dem Vollausbau rechnet, um die Selbständigkeit der Stadt in der Elektrizitätsversorgung zu verlängern. Wir finden sie weder im „Vortrag“, noch in der „Botschaft“²⁾.

Wenn wir an der Autorität Wyhlings festhalten, bleibt die Feststellung: Das Sanetschwerk, das 20,6 Millionen Franken kosten soll, reicht bloß bis zum Jahre 1930.

Dies ist nun zweifellos keine ideale Lösung der bernischen Stromfrage. Mit 20 Millionen Franken will die Stadt ihre Selbständigkeit von knapp sechs Jahren Dauer bezahlen. Die schwingvolle Argumentation gegen die Offerte der B. K. W. entpuppt sich im Lichte dieser Tatsache beiseite als ein bloßes rhetorisches Scheinmännchen. Nach 1930 entfallen der Stadt sämtliche Trümpe aus der Hand, die sie heute so wichtig auf den Verhandlungstisch schlägt; gewiß wird zu gegebener Zeit der heutige Partner sie aufnehmen und kaltlächelnd vorweisen.

2. Das Sanetschwerk im ersten Ausbau wird nicht bloß 20,6 Millionen Franken sondern 25 Millionen Franken kosten. Der Gemeinderat kam zu seiner um 4,4 Millionen niedrigeren Bausumme durch die Reduktion einzelner Posten der Kostenberechnung, wie Prof. Wyhling sie aufstellt. Dies geschah auf Grund der seitherigen „Preisveränderungen“ und auf Grund „eingezogener Offerten“ (S. 43 des „Vortrages“). So wurden beispielsweise folgende Posten herabgesetzt („Bund“ Nr. 453): „Druckleitung, Standseilbahn mit Lawinenverbauung“ um Fr. 550,000; „Maschinen- und Schalt haus (inkl. Kran), für allgemeine Unkosten, Bauleitung, Bauzinsen, Verschiedenes und Unvorhergesehenes“ Fr. 2,065,000; die Abtransformatorenanlage mit Fr. 850,000 ist auf der neuen Kostenaufstellung vollständig gestrichen. Für diesen Posten stellt man eine Extra-Kreditvorlage in Aussicht (Vortrag S. 43). Man erreichte durch diese Re-

¹⁾ Unsere Darstellung stützt sich auf die Publikationen des Initiativkomitees für die Stockensee-Simme-Werke in- und außerhalb der Presse und auf die Ergebnisse der zahlreichen Besprechungen im Schoße der politischen und gewerkschaftlichen Verbände.

²⁾ Botschaft des Stadtrates an die Gemeinde betreffend „die Erstellung eines Hochdruck-Akkumulierwerkes auf dem Sanetsch“, datiert vom 28. Oktober 1921 und den Gemeindebürgern mitte November zugestellt.

duktion eine Herabsetzung der Betriebskosten von Fr. 2,520,300 (nach Wyßling) auf Fr. 1,828,000. Die Gestehungskosten der Kilowattstunde berechnet die gemeinderätliche Vorlage nach eigener, von Professor Wyßling unabhängiger Methode. Wenn dieser für den Vollausbau des Sanetschwerkes (mit dem auch der Gemeinderat rechnet, siehe S. 72 des „Vortrages“) auf einen Jahresdurchschnittspreis der Sanetschenenergie von 13,2 Rp. pro Kilowattstunde kommt, so berechnet jener (S. 48) 8,17 Rappen (loco Wien);

allerdings ist hier bloß der erste Ausbau ins Auge gefaßt; der Stromkäufer wird aber auch mit dem zweiten Ausbau und damit mit dem höhern Strompreise rechnen müssen. Dies die zweite Tatsache, die festgehalten werden muß.

3. Die Bauschwierigkeiten beim Sanetschwerk.

Die Baukosten könnten durch unvorhergesehene Schwierigkeiten bei der Erstellung der Staumauer eine wesentliche Erhöhung erfahren. Das geologische Gutachten, wie es im „Vortrag“ und in der „Botschaft“ publiziert ist, gibt sich in der Form zwar optimistisch, materiell aber läßt es pessimistische Schlüsse zu. Die Kalkpartie des Riegels, heißt es hier, müsse bis auf den Mergel hinab abgedichtet werden. „Die Sondierungen haben bestätigt, daß dieser Abschluß auf der ganzen Breite leicht möglich ist.“ Wie aber, wenn die Sondierungen die kritischen Stellen juist nicht getroffen haben? Wenn sich die Abdichtung als nicht so leicht herausstellen sollte? Die Geologen sind auch Menschen, die sich irren können. Oft will der Berg anders als die Geologen; das hat der Vöschberg (Tunnel und Südrampe) bewiesen. Doch das sei den Gelehrten nicht zum Vorwurf gemacht. Gewiß wird auch Herr Prof. Urbenz nicht dafür einstehen wollen, daß am Sanetsch Bauüber-raschungen ausgeschlossen seien. Ein gewisses Maß von Optimismus muß auch den Geologen zugute gehalten werden, sonst kämen ja keine Tunnel zustande. Sinegen darf man von ihnen erwarten, daß sie dieses weise Maß von Optimismus gerecht zur Anwendung bringen bei allen Objekten ihrer Begutachtung.


Halten wir prinzipiell an der Möglichkeit von Bau-überraschungen fest für alle derartigen Bauten. Dann aber ist es klar, daß die technischen und finanziellen Konsequenzen katastrophale sein können für ein Werk, das über 2000 Meter hoch liegt und wo man beispielsweise im Winter in Schnee und Eis und weitab vom Bahnverkehr bauen müßte. Es könnten da leicht Millionen herunter-sichern.

Das Stockenseeprojekt.

1. Die Idee, die drei Stufen, Autor und Begutachter.

Wir sind es unseren Lesern schuldig, auf das Projekt Flury, auf das wir seitherzeit (Jahrg. 1920 Nr. 21) mit entschiedener Zustimmung hingewiesen, zurückzukommen. Ingenieur Flury will bekanntlich das gesamte Einzugsgebiet der Simme mit Kirel wasserwirtschaftlich ausnützen. Er will dies tun durch zwei Niederdruckwerke (Simme I und Simme II, ein Mitteldruckwerk (Kirel) und ein Hochdruck-Akkumulierwerk (Stockensee).

Sämtliche Werke sollen eine Kraftwerk-einheit darstellen, in der sie sich wechselseitig ergänzen. So sollen die Flusswerke (Kirel und Simme) die Grundkraft liefern; die Kirel mit ihrem Stauweiherr (Egelsee ob Diemtigen) und

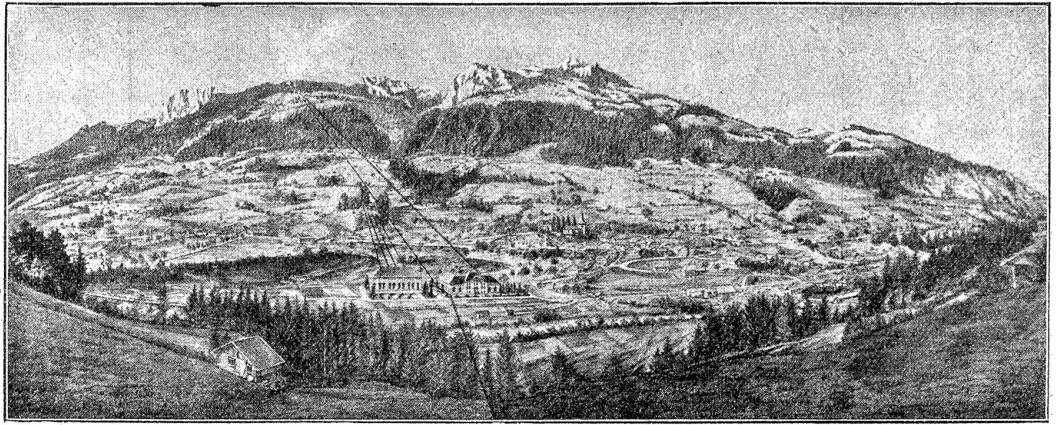


Das Stockensee-Kirel-Simme-Kraftwerk. — Zentrale in Erlenbach (60,000 P. S.)
Hier münden die Druckleitungen von Stockensee, Kirel und Simme I.

300 Meter Gefälle die Tagesspitzenkraft, Stockensee als Akkumulierwerk mit rund 900 Meter Gefälle die Winter-spitzenkraft. Flury rechnet mit der Möglichkeit der Stauung der beiden Stockenseen um 30 bzw. 39 Meter. Mit billiger Sommerabfallkraft der Talwerke will er Ueberfluswasser der Kirel durch eine Pumpe, die in die syphonartige Wasser-druckleitung auf 976 Meter Höhe am linken Talabhang eingebaut ist, in die Seelein hinaufpumpen und damit zu einer Gesamtkraftleistung der sämtlichen kombinierten Werke von 132,000,000 Kilowattstunden gelangen. Gegen das Pumpen hat man in fachmännischen Kreisen keine triftigen Gründe mehr anzuführen. Letzten Sonntag wurde in Zürich mit großem Mehr dem Wägitalprojekt zugestimmt, das ganz ähnlich wie Flurns Projekt ein Pumpwerk vorzieht. Wesentliche Bauschwierigkeiten bietet die Natur der Gegend keine; die Bauorte sind von der Simmentalbahn aus leicht zu erreichen. Mit geradezu genialem Blick hat der Pro-jektverfasser den Ort gewählt, wo er die Kraftzentrale aufstellen will. In Erlenbach soll sie zu stehen kommen. Hier kann Flury nicht weniger als drei Kraftleitungen münden lassen, was natürlich den Betrieb der Kraftwerk-einheit sehr verbilligt und erleichtert. Das Werk kann etappenweise erstellt werden; die Teile sind sozu-sagen unabhängig voneinander. Das ist ein ganz eminenter Vorzug des Planes; denn die etappenweise Erstellung erspart Hunderttausende an Bauzinsen, abgesehen davon, daß die Kapitalien leichter aufgebracht werden können, wenn sie in kleinen Raten fällig sind und wenn die späteren Raten sich immer auf Grundpfänder stützen können.

Das Hauptgewicht der Anlage liegt naturgemäß auf der Hochdruck-Akkumulieranlage; denn sie soll die wert-volle, so vielbegehrte Winterkraft liefern. Darum steht das Projekt Flury zuerst die Erstellung der Stockensee-Kirel-Etappe vor und zwar in zwei zeitlichen Stufen. Davon weiter unten. Hernach würden die beiden Simmewerke er-baut, aber natürlich erst dann, wenn die Notwendigkeit, also die Stromnachfrage, dazu sich einstellte. Die Not-wendigkeit, vorher zu bauen, besteht nicht.

Man hat den Charakter des ganzen Planes als ernst zu nehmendes Unternehmen in Frage stellen wollen. Herr Flury fand bei vielen seinen Fachgenossen keinen Glauben, obshon er sein fachliches Können in einer vorzüglichen Wasser-versorgungsanlage (siehe „Bernener Woche“ 1920 Nr. 20) ausgewiesen hat. Daß ihm anerkannt tüchtige Fach-kollegen beratend und begutachtend zur Seite stehen, wurde geflüßentlich oder nicht geflüßentlich übersehen. Wer sind diese Männer? Sie haben sich nie verleugnet; man darf sie nennen.

Das erste anerkennende Gutachten über Flurns Ge-samtprojekt stammt von Ingenieur Strelin, Leiter eines bekannten Bureaus für elektrische Anlagen in Zürich. Es wurde

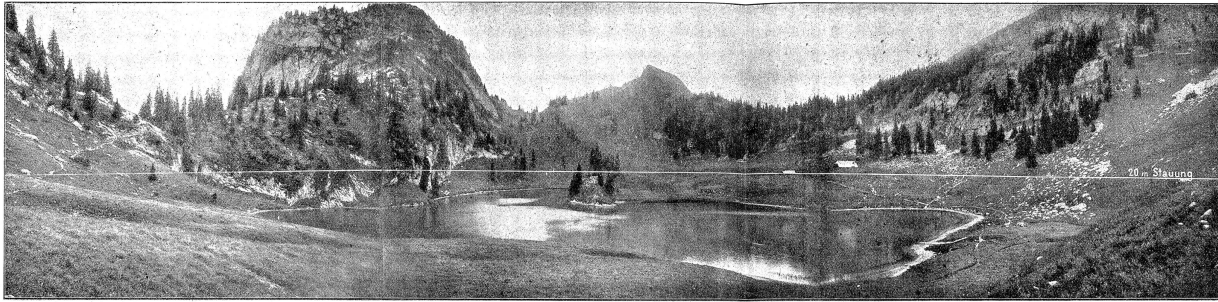

Stodencen-Kirel-Simme-Kraftwerke — Der Hinterfjockensee am Stodencen, der mit dem Oberfjockensee verbunden die Haupt-Winterpumpschicht liefern soll.

ausgeführt unter den Auspizien von Oberst Wagner, Direktor des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich, einer anerkannten und viel befragten Autorität auf elektrotechnischem Gebiet. Eine Beauftragung der technisch-geologischen und hydrologischen Verhältnisse der beiden Stodencen¹⁾, datierend vom 9. August 1921, ist unterzeichnet von Ing. A. Guggenbühl, in der Firma Guggenbühl & Müller, deren Spezialität der Bau von Wasserversorgungsanlagen und geologisch-hydrologischen Sondierungsarbeiten ist (Herr Guggenbühl ist zur Zeit Präsident der kantonalen Kommission für Prüfung des Wegitalprojektes in Zürich) und von Ingenieur Mändl in Bern, der als Ersteller der Meteorolo- und andern Betonbauten Tüchtiges geleistet hat (Schlachthof in Bern). Diese zweite Beauftragung stimmt der Zürcher Auffassung und Beobachtung in allen Teilen zu.

Dieselben Untersuchungen trägt eine Überprüfung des Rohstoffsangebotes, den Fjorn aufgestellt hat über die Erstellung der ersten Stufe der Stodencen-Hochdruck-Akkumulationsanlage. Diesem dritten Dokument für Fjorn hat auch Obering. F. Romang, der während 24 Jahren in der weltbekanntesten Firma Wolf in Hebenheim (Zürichland), dann der Eidgen. Weg & Cie. in hervorragender Stellung tätig war, und der heute auf eine 30-jährige Erfahrung im Turbinenbau zurückblicken kann, seine unterjährige Zustimmung gegeben.

Fjorns Idee löst nach und nach Boden in Fachkreisen. Beweis hierfür ist die kürzliche einstimmige Resolution zu Gunsten von Fjorns Projekt an der Versammlung vom 17. November letzten.

Die Kritik des Stodencenprojektes.

Die gemeinderätliche Stellungnahme gegen das Projekt Fjorn umfasst 4 Seiten in dem 87 Seiten starken „Vorschlag an den Stadtrat“. Sie trägt ihre Ablehnung auf die Gutachten von Ingenieur Kärlleiner, Prof. Wöhling in Zürich und Ingenieur Wölfling in Bern. Die beiden ersten Gutachten entstanden, ohne daß der Projektverfasser irgend in einer kritischen Frage um Auskunft angegangen worden wäre. Sie kamen in extenso nie an die Öffentlichkeit.²⁾ Ihre Schlussfolgerungen, auch die des Gemeinderates, sind heute durch die neueste Entwicklung des Projektes Fjorn überholt. Wir treten den Beweis an. Wie lauten die Einwände gegen Fjorn?

1. Das Stodencenprojekt entspricht nicht den kantonbedürftigen Strombedürfnissen.

¹⁾ Auch nicht die Gutachten der Geologen Prof. Rebegg und Dr. Weg gegen die Stodencen. Das Warum? würde die Öffentlichkeit sehr interessieren.

Die erste Ausbaustufe des Projektes (Ausnützung der natürlichen, ungelauteten Seebeden, ohne Kirel) garantiert eine Kraftleistung von 13,500 P. S. gleich rund 6 Millionen Kilowattstunden; sie kann heiligh in Form von Sommer- und Winterkraft nach der in Bern zur Ergänzung der Marerwerke in den ersten Jahren nötigen Menge erzeugt werden. Näheres hierüber weiter unten.

2. Das Stodencen-Kirel-Simme-Werk produziert zwei Sommerkraft.

Fjorns Projekt kam nach Maßgabe des Strombedarfes ausgeführt werden. Die II. Stufe der ersten Bauetappe (Stodencen-Kirel, mit auf 20m gehautem Hinterfjockensee) produziert eine Wintererzeugungskraft von 24,000.0-0 kWh, d. i. 4,3 Millionen kWh mehr als das Samedelwert im Sollausbau; ferner produziert es eine gleiche Menge Sommererzeugungskraft. Die Winterkraft des Kirel-Stodencen-Werkes genügt zweifellos den Bedürfnissen der Stadt weit länger als die des Samedelwertes. Sommerkraft wird es zu viel erzeugen. Das wäre ein schwerer Nachteil, wenn die Ueberflutkraft das Werk mit schweren Kosten belastete. Das ist nicht der Fall. Dieses ist trotz der vielen Sommerkraft punkto Rentabilität dem Samedelwert überlegen. Gesamtanlagekosten hier: 18 Millionen Franken, dort: Fr. 31,500,000 (inkl. Fernleitungsanlagen), Jahresdurchschnittspreis der Kilowattstunde hier: 3/4 Rp., dort: 13/2 Rappen. Der Kirel-Stodencenstrom ist also mehr als dreieinhalbmal billiger als der Samedelstrom.

Wie steht es übrigens mit der überflüssigen Sommerkraft, die nach der Auffassung des Gemeinderates ein so schweres Risiko bildet? Da sie das Werk finanziell nicht belastet, könnte sie verlustlos abgeben werden. Sehr wahrscheinlich stellte sich eine lebhafte Nachfrage danach ein. Man würde im Sommer auf die Gaswerke eben elektrischen Druck stellen und elektrisch lassen. Im Winter würde man wieder mit dem billigeren (?) Gas laden. Nein — natürlich könnte der Sommerstrom nicht gratis abgegeben werden, aber doch viel billiger, immer nach Maßgabe der Nachfrage. Diese löst man bekanntlich durch das billige Angebot hervor. Der Möglichkeit der Stromverwendung im Haushalt und Gewerbe ist (Region); es müßte eine verlockende Aufgabe sein, diese Möglichkeiten zu finden.

²⁾ Wir denken an das Wälten, Dören, Zimmern- und Treppepuppen, Wäldertöndchen, Almalchen, Schube- und Wäpfergruppen, um nur von der Gattungsalte zu reden. Die Apparate würde unsere Industrie gerne liefern.

zu propagieren, zu verwirklichen und damit den Mitbürgern das Leben leicht und blühiger zu machen.

3. Fjorns Projekt ist generell, d. h. noch nicht baureif.

Das trifft nicht zu für die erste Baustufe (Stodencen ohne Staumung), für die ein verbindender Röhrenvorkonstrukt auf 12 Klänge (Zalgebiet im Maßstab 1:1000, Berggebiet 1:2000) des Herrn Gemeiner entworfen und verbindliche Unternehmerrisikofertoren vorliegen. Dieser Teil des Projektes kann sofort begonnen werden; seine Vervollendung imert Jahresfrist wird garantiert. (Siehe oben.) Für die übrigen Teile des Projektes, a. B. für die Staumung der Seen, Regen nach dem Gutachten Guggenbühl-Mändl keine ernsthaften Schwierigkeiten vor. Worauf noch zurückzukommen ist.

4. Die Konzessionsfrage ist noch nicht abgeklärt.

Sie ist es auch nicht für das Samedelwert, denn 69 Prozent der auszubauenden Kraftwerke des Samedelwert liegt auf Bernerboden; damit ist die Konzession noch gar nicht abgeklärt. Sie ist geklärt bei der Stodencenkonzeption. Die Seen sind Privatigentum, d. h. in den Händen der Mattenheid-Simme-Gemeinschaft.³⁾ Ihre Verwertung erfordert bloß eine Genehmigung der bernischen Regierung. Was die Konzession für die übrigen Werte anlangt, so ist sie durch Verhandlungen mit der bernischen Regierung zu erledigen. Ein absehbarer Aufwand ist dadurch und rechtlich nicht zu begründen. Die bisherige Haltung des Regierungsrates läßt auf eine positive Lösung der Konzessionsfrage hoffen.

5. Die Stadt Bern muß Ende September 1924 (Wahl des Stromlieferungsvertrages mit den B. A. W.) die nötige Energiemenge einwandfrei geliefert haben.

Am Fjornischen Projekt wird bloß die wirtschaftliche Dichtungs- und Staumfähigkeit von einer Stadtmannergroupenfrage gestellt. Wie liegen hier die topographischen und geologischen Verhältnisse? Die infrimierten Stellen liegen in streckenmaßen. Seit unendlicher Zeit sind ihre Verhältnisse nicht sich gleich geblieben. Es liegen hier historische Dokumente (Protokolle) vor. Es besteht nach Gutachten Mändl-Guggenbühl (siehe oben) die Möglichkeit, ihre Ufer mit relativ geringen Kosten (Fr. 250,000-300,000) zu dichten. Der Ablauf liegt als Ueberlauf offen zu. Man zu dichten erscheint leicht im Vergleich zu der Dichtung des Zähringers und des Röhrenschiffes am Samedel. Mit der Möglichkeit eines plötzlichen Nisses im Untergrunde der Beden als Folge des erhöhten Wasserdruckes bei der

³⁾ In dieser Gemeinschaft gehören die Gemeinden Lenk, St. Stephan, Zwoelfmatten, Bolligen, Oberwil, Scherthen, Ottenbach, und Zimmigen.


Staumung rechnen, heißt abervorsichtig sein. Mit gleichem Rechte müßte man mit der Möglichkeit einer verheerenden Spate im Untergrunde des fälschlichen Samedelwertes rechnen. Hier sind ganz zweifellos die Späße gleich lang. Gewendet: man vertraut dem Berge und baut, hier wie dort, aber man tut es nicht und magt es auch nicht zu tun, aber hier wie dort. Die Expertise Mändl-Guggenbühl betont: Die geologischen Verhältnisse und die Beobachtung der Seewasserverhältnisse lassen mit Sicherheit darauf schließen, daß in beiden Seen unterirdische Abflüsse nicht vorhanden sind. Sie stellt fest, daß ein technisches Hindernis zur Vermeidung des Oberflüchens nicht besteht, und daß der Hinterfjockensee in der Archidormation liegt, die nur an einer Stelle Dichtungsarbeiten erfordert für eine Staumung um 25 m. An dieser einen Stelle, die in Matten (oberen Fjorn) liegt, müßte abgedichtet werden und zwar eine Ueberfläche von ca. 6000 m² und mit einem Stoffverbrauch von 250,000-350,000 Fr für 25 Meter Staumhöhe. Die gleiche Expertise gibt auch der Ueberzeugung Ausdruck, daß die von Fjorn mit 3,4 Mill. m³ berechnete Abflusmenge von beiden Seen der Tatsache entsprechende Fjorn nicht jene Berechnungen auf die Feststellungen des eidg. Amtes für Wasserwirtschaft und auf eigene Ueberforschungen vom November 1920 bis August 1921. Da diese Beobachtungen in einer extrem trockenen Periode stattfanden, kann angenommen werden, daß sie nicht ein optimistisches Resultat zeigten. Die Experten rechnen denn auch tatsächlich mit einer größeren jährlichen Abflusmenge als Fjorn, nämlich mit 3,700,000 m³.

6. Fjorn und die Männer der Mattenheid-Simme-Gemeinschaft sind nicht verhandlungsfähig.

Man kann diesen Vorwurf herauslesen aus der „Vorschlag“ des Gemeinderates.

Wir müssen hier einige Fragen stellen. Warum unterdrückt die „Vorschlag“ (S. 31) die Tatsache, daß mit der geforderten Summe von Fr. 650,000 die gesamte Wasserversorgungsanlage von Mattenheid bis Blumenthal, inkl. Verleitung nach Mumenthal, hätte gebaut werden können mit dem Oberfjockensee? Das ist außerordentlich wichtig für den Endzweck, den die Zahl machen sollte. Wir bitten die Leser, diese Behauptung nachzuweisen. Sodann: Warum durfte die Öffentlichkeit nicht Näheres erfahren von dem Bericht der Direktion der kantonlichen Wasserversorgung über die im Zusammenhang mit dem Stodencen geplanten Trinkwasserversorgung? (S. 32.) Dessen Kenntnis wäre wichtig zur Beurteilung der Forderungen der Mattenheid-Gemeinschaft. Ferner: Warum verschweigt die „Vorschlag“, daß die Berechnung des Herrn Strelin vom 29. Mai 1921 mit den 123,000,000 kWh die maximale Wirtschaftlichkeit und nichts anderes besagen sollte? So macht die Zahl den Eindruck, als seien die Herren Fjorn und Strelin selber schwindend. Man kann dieses Vorzeichen als eine grobe Täuschung der Bürger empfinden. Gleiches ist zu sagen von den Zahlen für die Wiedrigkeit von 13 Millionen und 18 Millionen Franken. (S. 35.) Sie bescheiden die Grenzen der Wirtschaftlichkeit. Ein sehr geschickter, aber strepteloser Bolittler hat sie gefunden.

Endlich: Was hält der Gemeinderat von dem im geologischen Gutachten des Herrn Dr. Weg in Fjorn erteilten Rat, die Seen verhältnismäßig zu hauen, um ihre Wirtschaftlichkeit zu erproben? Würde er nicht Herrn Fjorn dieses kostspielige Experimentum summen dürfen, nachdem er dessen langjährigen Arbeiten, die auch im Interesse der Stadt liegen, mit keinem Klappen subventioniert hat? Die Subventionierung der Fjornischen Arbeiten wurde dem Gemeinderat in einem Expertenbericht von Herrn Oberst Wagner, erstattet an die Kantonalverwaltung in Bern, unter dem 11. Juli 1919, nachgelegt. Es

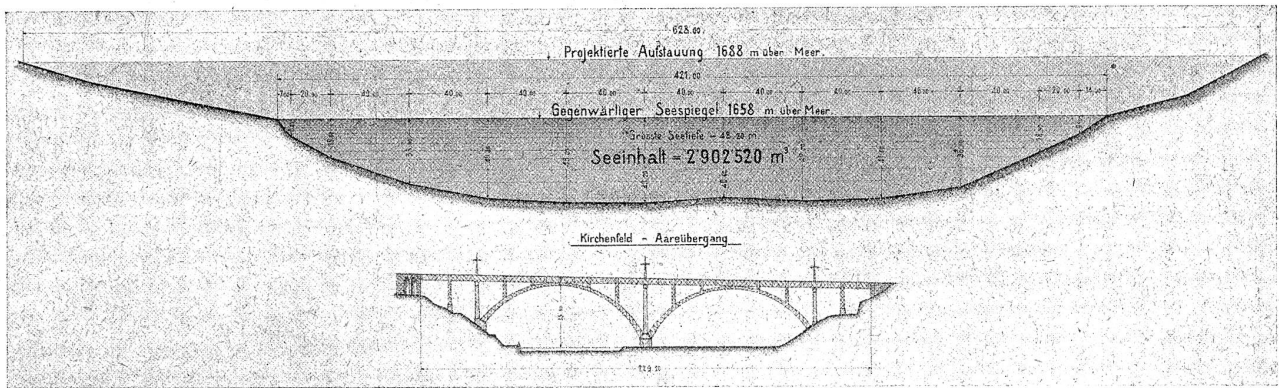

Der Vorderstockensee im Profil, seine Maße verglichen mit denen der Kirchenfeldbrücke.

ist seltsam, daß dieser Bericht der Öffentlichkeit vorenthalten wurde. Diese Fragen muß sich der Leser der „Botchaft“ beantworten lassen, um den richtigen Eindruck über die Verhandlungen um das Stockenseeprojekt zu erhalten.

Wir haben oben gesehen, daß sich die Stadt Bern mit einem Aufwand von 25 Millionen resp. 31,5 Mill. Franken ihren Strombedarf bloß bis zum Jahre 1935 (nach Wyßling) sichert. Der Gemeinderat glaubt, daß diese Sicherung eine absolute sei; er fürchtet keine Bauübererschätzungen, er glaubt den Geröllhalden und der Felsenwildnis des Sanetsches ganz unbedingt. Er glaubt aber nicht an die Möglichkeit der wirtschaftlichen Abdichtung der gestauten Stockenseen. Man kann ihn zu diesem Glauben nicht zwingen. Wir haben aber die Männer kennen gelernt, die daran glauben; es sind gewiegte und erfahrungsreiche Fachmänner. Die Herren Ingenieur Strelin und Oberst Wagner prüften auch die technischen und finanziellen Grundlagen des Gesamtwerkes. Die Herren Guggenbühl und Münch haben sich durch genauen Augenschein an Ort und Stelle von der Staumöglichkeit der Seen überzeugt. Wir stellen auf Grund ihres Urteiles noch einmal folgende Tatsachen fest:

Die Tatsachen über das Projekt Flurn.

1. Es ist möglich, durch eine erste Bauetappe (Ausnützung der natürlichen Stockenseen) bis Ende 1922 für die Stadt Bern mindestens 5—6 Millionen Kilowattstunden wertvolle Spitzenkraft zu liefern. Da Bern diese Kraft erst 1924/25 voll benötigt (Vortrag S. 42), in allen andern Elektrizitätswerken aber an solcher Kraft empfindlicher Mangel herrscht, so hätte die Stadt die beste Gelegenheit zur kommerziellen Ausnutzung ihrer angelegten Gelder. Der Sanetsch bietet bei längerer Bauzeit und größeren Baukosten diese Gelegenheit nicht.

2. Die zweite Bauetappe (Kirel zusammenschaltet mit den leichtgestauten Hinterstockenseen) kostet bei 2jähriger Bauzeit 18 Millionen Franken und liefert 24 Millionen kWh Winterkraft und ebensoviel Sommerkraft, während das Sanetschwerk bei Vollausbau (wahrscheinlich erst weit nach 1924 vollendet) 31,5 Millionen kostet, aber bloß 19,700,000 kWh Winterkraft und bloß 4,100,000 kWh Sommerkraft zu liefern imstande sein wird.

3. Die späteren Bauetappen des Kirel-Simme-Stockensee-Kraftwerkes können nach Bedürfnis ausgeführt werden. Die Stauung der Seen ist möglich und wirtschaftlich. Die Frage, wie diese Stauung zu geschehen hat, kann noch durch Jahre erdauert werden, da das Kirelwerk mit Ausnutzung der ungestauten Seen den Bedürfnissen der Stadt bis gegen 1935 genügen wird. Die Erweiterungsmöglichkeiten der Anlage garantiert der Stadt Bern ihre Selbständigkeit auf Jahrzehnte hinaus. Diese wohl wichtigste Tatsache verdient besonders festgehalten zu werden.

4. Die Konzessionsfrage erscheint hier zum mindesten ebenso abgeklärt wie beim Sanetsch. Die neueste Offerte der Blattenheid-Simme-Gesellschaft ist für die Stadt Bern entschieden günstig. Gegen eine Entschädigung von 500,000 Franken will diese Gesellschaft alle ihre Rechte an den Seen abtreten. Sie bedingt sich nur einen Gratisanteil von 4 Prozent Sommer und 2 Prozent Winterkraft aus, bei Uebernahme des ganzen Werkes durch die Stadt Bern überdies gewisse Kaufvorrechte für weitere 4% resp. 2% der Energie.

Schlußfolgerungen.

Aus dem Gesagten geht mit Evidenz hervor, daß die Stadt Bern das Stockenseeprojekt zu dem ihrigen machen muß und das Sanetschprojekt nicht ausführen darf, wenn sie technisch und kaufmännisch richtig handeln will. Die Bürger müssen am 4. Dezember die Vorlage des Gemeinderates und Stadtrates in ihrem eigenen Interesse verwerfen. Es wäre töricht gehandelt, wollten sie um des Prestiges der heutigen Verfechter des Sanetsch willen sich und andern den Sanetschstrom aufzwingen, wenn doch dreieinhalbmal billigere Stockensee-Kirel-Energie zu haben ist; und dies für alle Zeiten.

H. B.

All deinen Schmerz heilt 's Mutterherz.

Und hat die Welt dir weh getan,
Daß 's Herz dir schier zerspringen will;
Wenn du noch eine Mutter hast,
Geh' heim und werde wieder still;
All deinen Schmerz
Heilt 's Mutterherz.

Getäuschte Hoffnung — bitter Leid!
Die Träne fällt auf's harte Brot,
Bergehens suchst du neues Glück;
Geh' heim, geh' heim in deiner Not,
Denn allen Schmerz
Heilt 's Mutterherz.

Und wühlt in dir der Krankheit Weh,
Ist fiebertrocken Stirn und Mund,
Brennt auf der Seele dich die Schuld;
Lieb Mütterchen macht dich gesund,
Denn allen Schmerz
Heilt 's Mutterherz.

So dir der Tod dein Liebtes nahm,
Daß du vergehst in Leid und Harm,
Geh' heim, du armes Menschenkind!
Wirf dich in deiner Mutter Arm,
Denn allen Schmerz
Heilt 's Mutterherz.

Johannes Brassel.