

**Zeitschrift:** Schweizerische Bauzeitung  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 83/84 (1924)  
**Heft:** 1

**Artikel:** Elektrizitätswertung für thermische Zwecke und Folgerungen betreffend den Energie-Export  
**Autor:** Bertschinger, J.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-82722>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 13.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

in Naturgrösse aufzeichnen (Abbildung 6); aus einem Draht, mit dem der vor dem Stollenportal stehende Beobachter die Scheibe jeweils vor der Beobachtung etwas drehen kann (Abbildung 2 und 1).

Abbildung 4 zeigt eine fotogr. Aufnahme des aufgestellten Apparates in der unausgekleideten Gneiss-Strecke. Abbildungen 5 und 6 zeigen den Mess-Stern und eine Messplatte des Versuches in der Strecke III (Serizitschiefer); die polierte Platte hat einen Durchmesser von 100 mm.

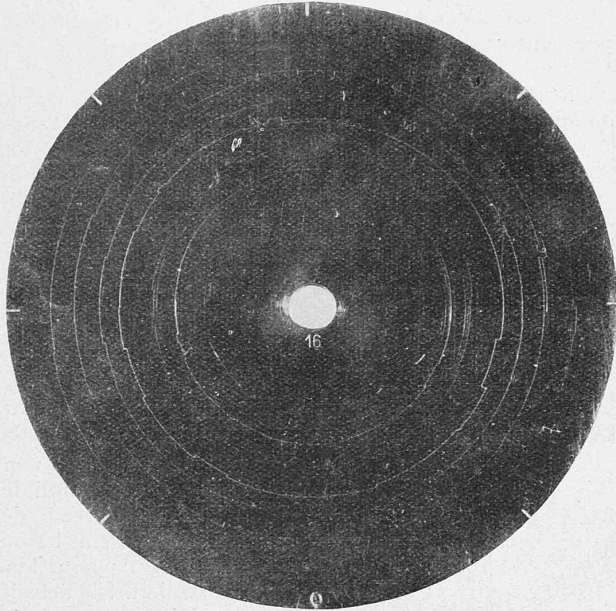


Abb. 6. Messplatte mit Aufzeichnungen,  $\frac{9}{10}$  nat. Grösse.

Die konzentrischen Kreise sind jeweils dadurch entstanden, dass während bestimmten Druckzuständen die Platten gedreht wurden. Die radialen Striche zwischen zwei konzentrischen Ringstücken entsprechen den radialen Verschiebungen der Schreibstifte während einer Druckveränderung resp. Zustandsveränderung. Die Summe der von zwei in gleichem Durchmesser gelegenen Armen aufgezeichneten Dehnungen gibt die Ausweitung des Stollendurchmessers an. Dieser sternförmige Dehnungsmesser zeichnet somit in natürlicher Grösse die Ausweitungen von vier Stollendurchmessern auf, die um je  $45^\circ$  gegeneinander versetzt sind. Die Ausmittlung der Aufzeichnungen auf der Messplatte geschieht mit Hilfe eines Mikroskops, wobei radiale Bewegungen der Schreibstifte der Messarme bis auf einen Tausendstel Millimeter abgeschätzt werden können.

Der innere Druck wurde im allgemeinen, soweit genügend Wasser zugeführt werden konnte, bis auf etwa das  $\frac{3}{4}$  fache des Betriebsdruckes, im Maximum auf 51 m Wassersäule gesteigert, gegenüber einem Höchstbetriebsdruck von 35 m beim Wasserschloss; er wurde bei den Toren an Manometern registriert. Die Messung der zugeführten Wassermengen erfolgte bei den Versuchen in der obern Strecke vermittelst eines kalibrierten Ueberfalles und bei den übrigen Versuchen durch Wassermessapparate, die in die Zuleitungsrohre eingebaut wurden (Woltmann-Wassermesser und Wasserubren). Die Messung der Wasserverluste an den Toren wurde mit Hilfe von kleinen, etwa 2,5 m vor den Toren gelegenen Sammelbecken und Messgefässen durchgeführt.

Um den Beharrungszustand im Stollen so gut als möglich herzustellen wurden Dauerversuche, die sich über mehrere Tage erstreckten, vorgenommen. Der massgebende Wasserverlust zeigt sich immer erst nach längerer Zeit, weil sich die verschiedenartigen, zum Teil kapillaren Hohlräume im Beton und Gebirge zuerst auffüllen müssen.

Im Laufe der Versuche zeigte es sich, dass auch die thermischen Wirkungen von nicht unwesentlichem Einfluss auf die Versuchsergebnisse sind. Beim Füllen der Versuchsstrecke mit Wasser, dessen Temperatur in der Regel unter der Stollentemperatur liegt, erleiden einmal die Messarme des Dehnungsmessers eine Abkühlung. Sodann findet aber bei Dauerversuchen auch ein langsamer Ausgleich zwischen der Wasser- und Gesteinstemperatur der Stollenhülle statt, die bei Abkühlung eine Kontraktion des Gesteins zur Folge hat. Zur Prüfung der Temperaturveränderung der Stollenhülle wurden beim letzten Versuch in der untersten, bereits ausgemauerten Versuchsstrecke Thermometer eingebaut und zwar in den Fugen zwischen dem Torkretverputz und der Betonverkleidung, zwischen dieser und dem Gestein, sowie im Felsen selbst, in Tiefen von 7,5 cm, 58 cm und 2 m 50 hinter der innern Stollenwandung.

Um für die Deformationsversuche Vergleichsergebnisse zu erhalten, wurde im Serizitschiefer auch noch ein mechanischer Abpressversuch mit eisernen Platten von  $1 \text{ m}^2$  Grösse und zwei hydraulischen Winden von je 100 Tonnen Tragkraft vorgenommen. Die Verschiebungen, die sich dabei ergaben, wurden mit Einsenkungsmessern bestimmt, die Ablesungen bis zu  $\frac{1}{100}$  mm gestatteten. (Schluss folgt.)

### Elektrizitätsverwertung für thermische Zwecke und Folgerungen betreffend den Energie-Export.

[Vorbemerkung der Redaktion. Im Zusammenhang mit der öffentlichen Diskussion der Fragen des Energie-Exportes drängen sich besonders auch Betrachtungen über den Verbrauch von Energie für thermische Zwecke im Inland, namentlich für vermehrte Nachtstromnutzung, auf. Zur Darlegung der tatsächlichen Verhältnisse und der wirtschaftlichen Möglichkeiten auf diesem Gebiet geben wir nachstehende Ausführungen des Direktors der „Elektrizitätswerke des Kantons Zürich“, Ing. J. Bertschinger, wieder, um deren Abfassung wir ihn ersucht haben. — Wir wollen damit auch beitragen zur Abklärung der wichtigen Fragen, deren Diskussion im Schosse des S. I. A. in der Delegierten-Versammlung vom 1. Dezember einstimmig beschlossen worden ist; siehe hierüber Protokoll auf Seite 14.]

Die Möglichkeit der Abgabe von Elektrizität für thermische Zwecke hängt in der Hauptsache von den *individuellen Verhältnissen* der einzelnen Elektrizitätsunternehmungen ab. Ein Werk, bei dem beispielsweise die Verhältnisse der möglichen Energieerzeugung sich decken mit den Bedürfnissen für die Abgabe von Energie zu Beleuchtungs- und motorischen Zwecken (hochwertige Energieabgabe) hat kaum ein Interesse daran, die Energieabgabe für thermische Zwecke zu propagieren. Erfährt seine Energieabgabe dennoch für diese Zwecke eine Vermehrung, dann muss es diesen Mehrbedarf durch Aufstellung neuer Energieerzeugungsanlagen (Kraftwerke) oder durch Zukauf neuer Energie decken. Beides kann sich, angesichts der aus thermischer Energieverwertung sich ergebenden geringen Einnahmen, leicht als unwirtschaftlich herausstellen, ganz abgesehen von der weiteren Frage, ob die vorhandenen Leitungs- und Transformieranlagen die Mehrbelastung noch ertragen, oder ob auch hier kostspielige Erweiterungen nötig sind. Bei andern Werken wieder mögen die Verhältnisse umgekehrt liegen; es mag auch aus langer Hand schon bei der Erstellung von Neuanlagen auf die kommenden Bedürfnisse der Wärmetechnik weitgehend Bedacht genommen worden sein, wozu es allerdings einer nicht überall vorhandenen finanziellen Leistungsfähigkeit bedarf. Auf alle Fälle aber liegt es in der Natur einer jahrzehntelangen Entwicklung, dass heute namentlich auf dem Gebiete der Energieabgabe für Wärmezwecke die Verhältnisse bei den verschiedenen Werken sehr ungleich liegen und dass z. B. der Vorschlag auf „gleichmässige Behandlung“ dieses Gebietes innerhalb der Schweiz, z. B. von Bundes wegen, und auf „Vereinheitlichung der Tarife“ eine Forderung ist, die nur von Leuten aufgestellt werden kann, die keinen Einblick haben in die Vielgestaltigkeit dieser Verhältnisse und in die für viele Werke wirtschaftlich katastrophale Bedeutung einer solchen Forderung.

Aber auch unter jenen Werken, denen die Erzeugungs- und Verteilungsverhältnisse die Arbeit auf dem thermischen Gebiete gestatten, bedingen die Eigentümlichkeiten des Wasserhaushaltes ihrer Kraftwerke oder ihrer Energiebezugsverhältnisse von andern


Kraftwerken die grösste Sorgfalt in der Wahl nicht etwa nur der Höhe der Energieabgabepreise, sondern ebensowohl der Tarifförmern (Verkauf nach Einfach- oder Mehrfachtarif, Pauschalabkommen, Einschränkungenmöglichkeiten u. a. m.), und es hängt auch unter dieser Kategorie von Werken die finanzielle Gesunderhaltung aufs Engste zusammen mit der *Freiheit in der Gestaltung der Tarife*. Schon scheinbar geringfügige Aenderungen eines einzelnen Tarifs können zufolge der Verschiedenheit der Verhältnisse bei dem einen Werk ganz belanglos, bei dem andern aber von grosser finanzieller Tragweite sein.

Setzen wir unsere weitem Betrachtungen fort unter Zugrundelegung eines Werkes, bei dem die Voraussetzungen für thermische Elektrizitätsverwertung im allgemeinen gegeben sind, und nehmen wir an, dass für die hauptsächlichsten Formen dieser Anwendungsgebiete Tarife geboten werden, die den Vergleich mit den andern in Betracht kommenden konkurrenzierenden Betriebsarten aushalten, und die dann auch bei allfälligen deutlichen Preisänderungen dieser andern Betriebsarten grundsätzlich, wenn nötig durch weitere Verbilligungen, konkurrenzfähig gehalten werden, so ist damit seitens des Werks zwar ein grosser Schritt, aber doch nur ein erster Schritt getan. Erst jetzt gilt es, die Möglichkeit des Anschlusses unter tausenden von Einzelfällen abzuklären und durch eine gewaltige Kleinarbeit in einem Wall von weitem Hindernissen die möglichen Durchbruchstellen herauszufinden und seine Bemühungen dort anzusetzen.

Ueber diese weitem Umstände sei folgendes Hauptsächliche erwähnt. Bekanntlich sind die Energiepreise, zu denen namentlich die grösseren thermischen Anschlüsse bedient werden müssen, im allgemeinen nur dann möglich, wenn keine besonders irgendwie namhaften Neubauten an Transformations- oder Leitungs-Einrichtungen für die Bedienung solcher Anschlüsse nötig sind. Die Anschlussmöglichkeit ist daher selbst bei Objekten von nur wenigen Kilowatt Anschlusswert in jedem einzelnen Fall gründlich zu prüfen. Dabei erweisen sich leider die Fälle, in denen wegen zu schwacher Leitungen oder wegen zu grosser Entfernung von der Transformatorstation, oder weil die Transformatorleistung schon anderweitig besetzt ist, der Anschluss nicht ohne weiteres möglich ist, als recht zahlreich. Ob von dem Anschluss dann ganz abgesehen werden muss, oder ob das Werk doch einige Kosten für Verstärkung von Anlagen wagen will, hängt nicht nur ab von dem guten Willen der Werkleitung, sondern in allererster Linie von der *Gebrauchsdauer*.

Es ist, um zwei extreme Fälle einander gegenüber zu stellen, einleuchtend, dass beim Anschluss z. B. einer Kirchenheizung, die nur während höchstens 20 Tagen, nur im Winter, in Betrieb ist und deshalb selbst bei ordentlichen kWh-Preisen nur einen ganz bescheidenen Gesamtrechnungsbetrag ergibt, nicht gleich gerechnet werden kann wie etwa bei einem Elektro-Dampfkessel einer Industrie in Verbindung mit einem Speicherkessel, der das ganze Jahr dauernd in Betrieb steht, dabei hinsichtlich der Tagesbetriebszeit anpassungsfähig ist, und der, wenn der betreffende Betrieb es erlaubt, oder wenn eine entsprechende Kohlenfeuerungs-Reserveanlage vorhanden ist, zu den dem Werk passenden Zeiten sogar ganz ausser Betrieb gesetzt werden kann. Es ist klar, dass in diesem Falle der Anschluss, selbst wenn er mit Kosten für das Werk verbunden ist, auch bei niedern kWh-Preisen noch lohnend sein kann, während im Falle der Kirchenheizung nicht nur ein Baukostenaufwand für das Werk unrentabel bleiben müsste, sondern diese Heizung (30 bis 50 kW) sogar die vorhandene Transformatorleistung, wenn auch nur für kurze Zeit, *ganz* beansprucht und für eine viel bessere Ausnützung, wie z. B. durch den erwähnten Elektrodampfkessel oder durch einen elektrischen Backofen, dessen Betrieb mit dem der Kirchenheizung zeitlich z. T. zusammenfällt, blockiert und damit dem Werk vielleicht ganz unwillkommen sein wird. Erkennt man ferner, dass dadurch auch der Anschluss anderer Nachtstromverbraucher im betr. Netze stark gehindert ist, so ergibt sich im weitem allein hieraus, dass der Bedienung der Gesamtheit aller noch möglich scheinenden Nachtstromanschlüsse bedeutende Schranken gesetzt sind.

Ein weiteres Hindernis für die rasche Anschlussvermehrung auf diesem Gebiete ist aber auch der Umstand, dass die Apparate für die thermische Verwendung der Energie z. T. noch in Entwicklung sind und dass von mangelhaften älteren Ausführungen her viel Misstrauen zu überwinden ist. Man muss in dieser Beziehung nur die Entwicklungsgeschichte des Pioniers aller thermischen Elektrizitäts-Verwendung, des elektrischen Bügeleisens betrachten. Erst nachdem dieses Instrument in bewährtester Ausführung über ein Jahrzehnt lang sich eingelebt hatte, gelangte es endlich zu leichtem Grossabsatz in tausenden von Exemplaren. Zu dem Misstrauen gegen die Apparate selbst gesellt sich aber noch das konservative Festhalten an Gewohnheiten. Die rationelle Verwendung des Heisswasserspeichers z. B. in Verbindung mit der Küche bringt einige

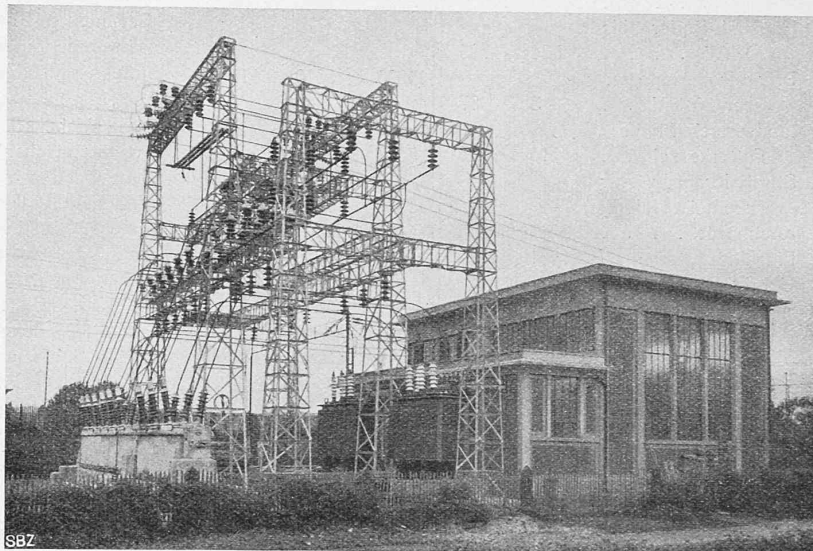

Freiluft-Unterwerk Coarraz-Nay der Midi-Bahn bei Pau (Text siehe Seite 13).

Abweichungen von den bisherigen Gewohnheiten, und wenn auch Wirtschaftlichkeit und Annehmlichkeit zunehmen, so braucht es dennoch meistens ungemein viel, um die Interessenten von dem Ueberwiegen der Vorteile zu überzeugen.

Eine Hauptrolle bei der Verbreitung thermischer Elektrizitäts-Verbraucher spielen aber, selbst wenn die Energietarife durchaus günstig sind, die *Anschaffungs- und Installationskosten*. Sowenig die Werke die Energie verschenken können, sowenig angängig wäre es, die Verbrauchseinrichtungen kostenlos zu liefern und zu installieren; allein schon die Rücksicht auf das dieses Gebiet pflegende Gewerbe verbietet dies. Man kann Zahlungserleichterungen gewähren, man kann Ueberforderungen verhindern und auf die Preise regulierend einwirken, aber mit der Tatsache, dass trotzdem für Boiler, elektrische Koch- und Heizeinrichtungen ganz ansehnliche Anschaffungskosten die Einführung *in der breiten Volksschicht* sehr wesentlich hemmen, muss man sich abfinden. Aber gerade diese breite Volksschicht einschliesslich der Bauernsame ist es, die in Betracht kommt, wenn mit Küchenboilern, Futterkübeln und dergl. überhaupt Nachtstrom in namhaftem Umfang abgesetzt werden soll. Welche Bedeutung diesem Umstand beizumessen ist, geht noch deutlicher aus folgender Ueberlegung hervor. Nimmt man an, dass ein Betrag von 5000 kW Nachtstrom, ein Posten, wie er in diesem oder noch wesentlich grösserem Umfang für die heute angefochtene Ausfuhr in Betracht kommt, statt exportiert zu werden, durch Neuanschluss von Küchenboilern der gebräuchlichsten Grösse von 30 l Inhalt verwendet werden soll, so wäre bei dem für diese Boiler gegebenen Anschlusswert von je 300 Watt der Neuanschluss von  $5000 : 0,3 =$  rund 16700 Boilern nötig. Lieferung und Installation eines solchen Boilers kosten im Durchschnitt rund 200 Fr.; die von den Bezüglern aufzubringenden Gesamtkosten betrügen somit  $16700 \times 200 =$  3340000 Fr.

Es ist also begreiflich, dass es ungemein viel Arbeit und Zeit kostet, bis auf diese Weise grosse Mengen von Nachtenergie untergebracht werden können. Man versucht daher längst auch im Inland solche Energie in grossen Posten abzusetzen. Allein die Gelegenheiten zu ganzjähriger Nachtstromverwertung im grossen,

Angeschlossen in eigenen Netzen der E. K. Z.,			Allenfalls noch mögliche Anschlüsse		
wobei zu berücksichtigen ist, dass für die E. K. Z. im totalen noch der Anschlusswert bei den Wiederverkäufer-Gemeinden dazu kommt, der für sich allein annähernd gleich gross ist, wie jener der eigenen Netze der E. K. Z., ferner dass das ganze Gebiet des E. W. der Stadt Zürich in diese Betrachtungen nicht einbezogen ist).			d. h. solche, die allenfalls noch in Frage kommen könnten, wenn alle hierfür notwendigen Voraussetzungen erfüllbar wären.		
auf 30. Juni 1923			Stück	Anschlusswert kW	Jahresverbrauch, Mill. kWh
Stück	kW				
<b>A) in Haushaltungen (bei im Ganzen 34000 vorhandenen Haushaltungen im betrachteten Gebiet).</b>					
<b>a) für Ganzjahresbetrieb:</b>					
Bügeleisen . . . . .	26700	10660	2000	1000	0,1
Haushalt-Boiler bis 20 kW . . . . .	524	785	15000	6000	18,0
Privat-Boileranlagen über 20 kW . . . . .	3	87			
landwirtschaftliche Futterkessel . . . . .	16	16			
Sterilisierappar. für Fruchtsäfte (Herbst) —	—	—	2500	5000	0,3
Kochherde . . . . .	2245	5855	6000	24000	7,0
Einzelkochplatten . . . . .	1931	1379	1500	2000	0,6
Uebrige Wärmeapp. (Schnellkocher, „Föhn“, Wärme- kissen, und dgl. . . . .	3483	1960	10000	3000	0,5
<b>b) nur für Winterbetrieb:</b>					
Heizkörper für Raum- heizung bis 20 kW . . . . .	4711	6713	7500	10000	5,0
Privatheizanlagen über 20 kW . . . . .	3	95	200	5000	4,0
<b>Total in Haushaltungen</b>	<b>kW</b>	<b>27550</b>		<b>61000</b>	<b>43,0</b>
<b>B) in Betrieben.</b>					
Backöfen . . . . .	17	667	150	4500	10,0
Grossboiler in Fabri- ken, gewerblichen Betrieben und Ge- schäftshäusern . . . . .	13	703	100	3000	4,5
Elektrodampfkessel <sup>1)</sup>	6	3820	50	3000	10,0
Grossheizanlagen in Fabriken und Ge- schäftshäusern <sup>2)</sup> . . . . .	39	4478	50	2500	2,5
Schulheizungen <sup>2)</sup> . . . . .	1	37	50	1500	1,5
Kirchenheizungen <sup>2)</sup> . . . . .	14	603	50	2000	0,2
Eisen- und Metall- schmelzöfen <sup>1)</sup> . . . . .	5	2740	5	1000	3,0
Andere Oefen für elektrothermische und elektroche- mische Zwecke <sup>1)</sup> . . . . .	13	2770	—	—	—
<b>in Betrieben zusammen</b>		<b>15818</b>		<b>17500</b>	<b>31,7</b>
<b>hierzu in Haushaltungen wie oben . . . . .</b>		<b>27550</b>		<b>61000</b>	<b>43,0</b>
<b>Total kW</b>	<b>43368</b>			<b>78500</b>	<b>74,7</b>

<sup>1)</sup> z. T. als Abfallkraftverbraucher nicht mit Ganzjahresbetrieb.

<sup>2)</sup> nur mit Winterbetrieb.

wobei gleichzeitig auch die Bedingung des Vorhandenseins der nötigen Uebertragungs- und Transformeranlagen erfüllt sind, sind äusserst selten. Die Vorarbeiten dazu sind mit der grössten Sorgfalt zu betreiben um nachfolgende Enttäuschungen, die bei Lieferung und Bezüger auftreten können, zu vermeiden; sie können Monate, ja Jahre in Anspruch nehmen, und auch in diesem Falle spielen oft die nötigen Kapitalinvestitionen, die schnell in die hunderttausend Franken hineinwachsen, die nicht selten in negativem Sinne ausschlaggebende Rolle. Man übersehe eben nicht, dass bei der an und für sich schon theoretisch beschränkten Konkurrenzfähigkeit der Elektrizität auf dem thermischen Gebiet ungünstige Neben-umstände, wie Schwierigkeiten lokaler Art hinsichtlich der Aufstellungsmöglichkeit und des Raumbedarfs für die neuen Einrichtungen, wie auch die Uebertragungsanlagen des Werks betreffend, ferner Divergenzen in den Betriebsverhältnissen und -Bedürfnissen bei

Abonnet und Werk, endlich hohe Einrichtungskosten und Miss-  
trauen gegen die auch für diese Gebiete noch junge Apparate-  
technik, leicht alle Bemühungen, selbst bei bestem Willen beider  
Parteien, zum Scheitern bringen können. Es ist ein Irrtum zu glauben,  
mit Elektrizität sei nun alles zu machen; keineswegs ist eine unbedingte  
wirtschaftliche Ueberlegenheit der Elektrizität über andere  
Energieträger garantiert.

Auch die Elektrizitätsleute müssen sich vor Tatsachen beugen  
und nicht selten auf den Vollzug eines Anschlusses verzichten, und  
jene, die ihnen so leichthin Ausbeutung eines Monopols vorwerfen,  
mögen sich bewusst sein, dass die Werke wohl bis zu einem  
gewissen Grade ein Monopol auf die Abgabe elektrischer Energie  
haben, dass das aber keineswegs gleichbedeutend ist mit einem  
Monopol auf Energieabgabe überhaupt, sondern dass die Werke im  
Gegenteil auf mehreren Anwendungsgebieten der Elektrizität einen  
schweren Konkurrenzkampf mit andern Energieträgern, z. T. sogar  
unter ungünstigen Bedingungen zu bestehen haben.

Ueber den heutigen Stand der Verwertung von Elektrizität  
zu thermischen Zwecken gibt die Tatsache einen Anhaltspunkt,  
dass vom Gesamtanschluss beispielsweise der „Zentralschweizerischen  
Kraftwerke“, wie auch der „Elektrizitätswerke des Kantons Zürich“  
rund 2,5 auf thermische Verwendungszwecke entfallen, ein Beweis  
dafür, dass doch in dieser Hinsicht immerhin schon sehr erkleck-  
liches geleistet worden ist. Im weitem möge nebenstehende Auf-  
stellung, für die man sich hinsichtlich der künftigen Möglichkeiten  
allerdings mangels passender statistischer Unterlagen teilweise mit  
grober Schätzung behelfen musste, ein Bild geben über das mit den  
verschiedenen thermischen Anwendungsarten bisher Erreichte, sowie  
von dem Umfang des noch zu Bearbeitenden. Bei dem bisher Erreichten  
kommt stellenweise in der verhältnismässig geringen Zahl der ange-  
schlossenen Objekte namentlich die kurze Zeitdauer zum Ausdruck,  
während der erst entsprechende, gute Apparatenfabrikate verfügbar  
waren. Ferner sind die Angaben über das noch zu Bearbeitende  
nur unter dem Gesichtswinkel der vorerwähnten, dabei auftretenden  
Hindernisse zu betrachten und es wird bei weitem nicht, und  
namentlich nicht in absehbarer Zeit mit der Verwirklichung aller  
dieser Anschlüsse gerechnet werden können.

#### Zusammenfassung.

Aus diesen Ausführungen mag geschlossen werden, dass für  
die Entwicklung des Energieabsatzes im Inland zwar noch ein weites  
Feld offen steht, dass aber für die Bearbeitung dieses Feldes noch  
ungemein viel Mühe und Zeit notwendig sind. So ist es durchaus  
noch nicht, wie vielfach geglaubt wird, damit getan, dass sich das  
Elektrizitätswerk zur Möglichkeit und zur Einführung günstiger  
Energietarife durcharbeitet, sondern es spielen andere Umstände,  
das Vorhandensein verfügbarer Uebertragungs- und Transformierungs-  
Anlagen, die Forderung langjähriger Bewährung der Apparate,  
lokale Verhältnisse, Uebereinstimmen der Betriebsmöglichkeiten  
und -Bedürfnisse sowie die Anschaffungskosten oft die ausschlag-  
gebende Rolle. Trotz aller Bemühungen zur Ueberwindung solcher  
Hindernisse werden schliesslich noch eine Menge kalorischer Betriebe  
übrig bleiben, bei denen einzelne dieser Hindernisse zu mächtig  
sind und die Elektrifizierung deshalb noch langfristig oder dauernd  
unterbleiben wird.

Im weitem mag die Schlussfolgerung gezogen werden, dass  
angesichts der grossen Zeitdauer, die die Entwicklung des Absatzes  
von Energie zu thermischen Zwecken beansprucht, und aus andern  
Gründen, die in der Natur des stufenweisen Anfallens neuer Energie-  
mengen mit der Inbetriebsetzung jedes neuen Kraftwerkes liegen,  
jede annehmbare Gelegenheit zum Export überschüssiger Energie-  
mengen für solange, als diese im Inlande noch nicht Verwendung  
finden können, ergriffen werden muss, und dass es sich dabei sehr  
wohl um Zeitabschnitte von vielen Jahren handeln kann.

J. Bertschinger, Ing.

#### Miscellanea.

**Balkenträger mit Hängegurt.** Im Auftrag des Reich-  
verkehrsministers wurden im Eisenbahn-Zentralamt in Berlin Ver-  
gleichsentwürfe für Eisenbahnbrücken von 30 m, 40 m und 50 m  
Stützweite durchgearbeitet, wobei der Balkenträger mit Hängegurt  
(vergl. hierzu in „S. B. Z.“, 1. Juli 1922, den Aufsatz von Ing. K. Kihm,  
Luzern: Versteifte Balkenbrücken, sowie Kontroverse in Nr. 10 vom