

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Band: 59 (1968)
Heft: 21

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 03.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BULLETIN

DES SCHWEIZERISCHEN ELEKTROTECHNISCHEN VEREINS

Gemeinsames Publikationsorgan des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV)
und des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)

Inhaltsverzeichnis

Die neue Speicherpumpengruppe im Kraftwerk Löbbia der Bergeller Kraftwerke. Von <i>M. Fischer</i> u. a.	995
Blitzsichere Zelte. Von <i>J. Wiesinger</i>	1012
Technische Mitteilungen	
Die dritte grosse Krise in der Mathematik	1018
Plasmaschweissverfahren	1018
Technische Neuerungen	1023
Mitteilungen	
<i>Kurzberichte</i>	1024
<i>Verschiedenes</i>	1025
Vereinsnachrichten	
Alfred Kleiner †	1028
Dr. Willi Wanger †	1028
Sitzungen	
SA, FK 3 des CES	1028
FK 204, FK 208, FK 213 des CES	1029
Prüfzeichen und Prüfberichte des SEV	1030

Energie-Erzeugung und -Verteilung, Seiten des VSE

Betriebserfahrungen mit den polyäthylen-isolierten Hochspannungskabeln im Netz des EW Altdorf. Von <i>E. Germann</i>	1019
---	------

Dreipolige Wechselstrom-



SELBSTAUSSCHALTER

für Niederspannungsverteilungen, Typ GB 6

Nennspannung	600 V
Nennströme	300 2000 A
Ausschaltstrom	50 kA _{eff}

Selbstausschalter, Nennstrom 2000 A,
für Festmontage mit Abdeckhaube

Gekapseltes Ausziehschaltfeld mit
einem Selbstausschalter in ausgefahrener
Stellung

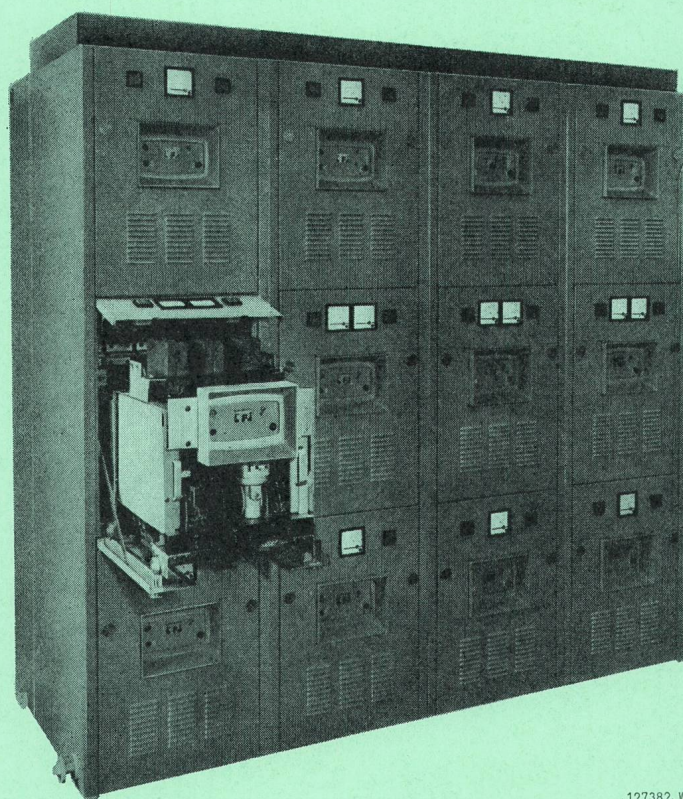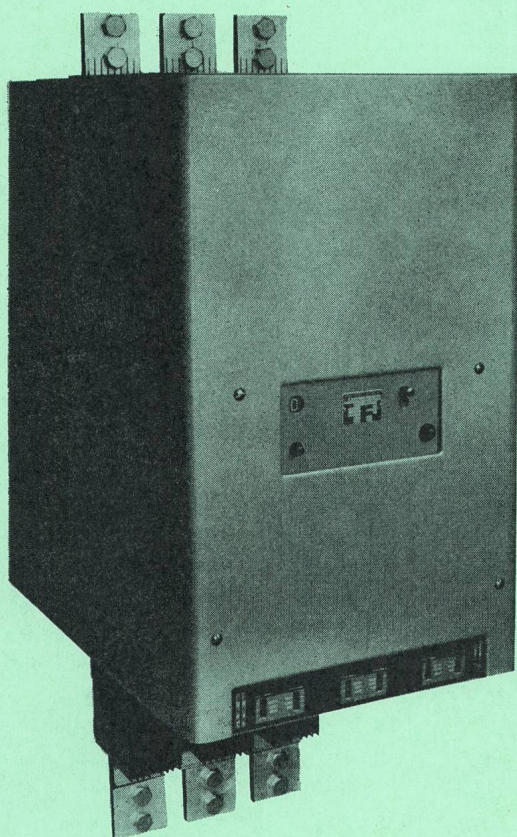

127382. VI

Ausführungsvarianten :

- Festmontage
- Steckbar in offener Schalttafel oder gekapseltem Feld, mit Trennstellung
- Hand- oder Motorantrieb
- Relais für Moment-, Kurz- oder Langzeitauslösung
- Schnellschaltvorrichtung für Synchronisierung

Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie.
Baden • Schweiz

