

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association suisse des électriciens, de l'Association des entreprises électriques suisses

Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

Band: 71 (1980)

Heft: 2

Rubrik: Statistische Mitteilungen = Communications statistiques

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Gemäss Konzessionsbedingungen wäre das Fernsehen zu einer objektiven Berichterstattung verpflichtet, d. h. in diesem Fall, dass man auch die Gegenseite angemessen zum Wort kommen lassen müsste. Sicher wäre ein Vertreter der Elektrizitätswirtschaft bereit gewesen, kurz die Notwendigkeit der Errichtung weiterer Kernkraftwerke zu begründen. Zugegeben, eine solche sachliche Orientierung hätte den sorgfältig aufgebauten «telegenen Eindruck» vom Fackelzug stören können, was dem Fernsehen das Missfallen seitens der Veranstalter zugezogen hätte. Als Folge der ständigen Preiserhöhungen und der allgemeinen Unsicherheit auf dem Erdölmarkt hat der Elektrizitätsverbrauch in diesem Winter wieder stark zugenommen. Besondere Sorge bereiten den Elektrizitätswerken die kleinen Heiz-


öfen, die überall frei angeschlossen werden können und über welche keine Übersicht besteht. Bereits sind in den letzten Nächten verschiedene Ortsverteilnetze wegen Überlastung ausgefallen, obwohl noch nicht von einer eigentlichen Kälteperiode gesprochen werden kann. Die Kernkraftwerkgegner überlassen die Sorge für die Sicherstellung der Energieversorgung grosszügig den Elektrizitätswerken. Wie wäre es, wenn sie vorerst einmal in ihren Reihen dafür sorgen würden, dass der Energieverbrauch drastisch gesenkt wird, wie sie es seit Jahren von der Allgemeinheit und insbesondere von der Industrie verlangen? Es müsste sich aber um ein wirkliches Opfer handeln und nicht nur um eine «Alibi-Übung».

fs
Leserbrief aus «Berner Oberländer, Spiez, 7. Januar 1980

Statistische Mitteilungen – Communications statistiques



Gesamte Erzeugung und Verwendung elektrischer Energie in der Schweiz Production et consommation totales d'énergie électrique en Suisse

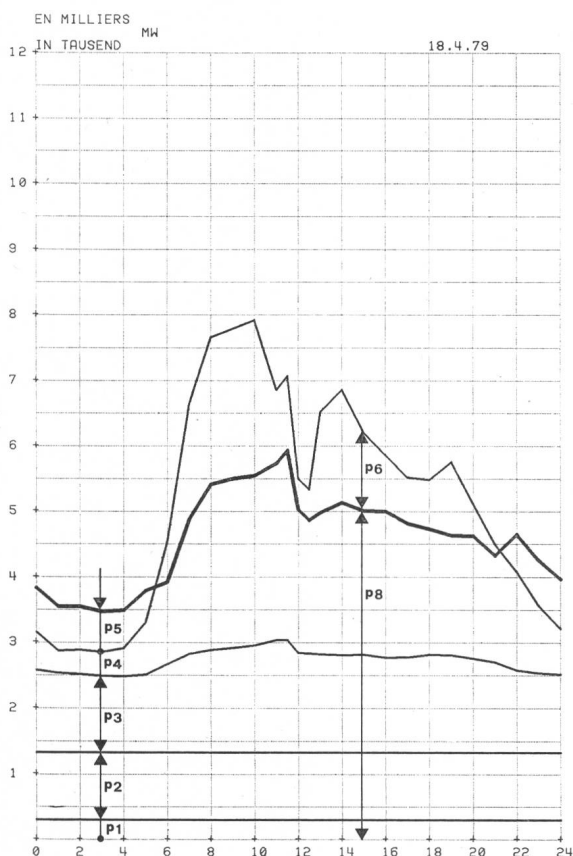

Verfügbare und aufgetretene Leistungen am dritten Mittwoch, dem 18. April 1979

A. Verfügbare Leistung	
Laufwerke auf Grund der Zuflüsse, Tagesmittel	MW 1410
Saisonspeicherwerke, 95 % der Ausbauleistung	7290
Konv.-thermische Kraftwerke und Kernkraftwerke, Engpass-Nettoleistung	2550
Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung	—
Total verfügbar	11250

B. Aufgetretene Höchstleistungen

Gesamtabgabe	7917
Landesverbrauch mit Speicherpumpen ohne Speicherpumpen	5942
Einfuhrüberschuss	761
Ausfuhrüberschuss	2368
Speicherpumpen	8

C. Belastungsdiagramm (siehe nebenstehende Figur)

P ₁ Konv.-therm. Kraftwerke
P ₂ Kernkraftwerke
P ₃ Laufwerke
P ₄ Speicherwerke
P ₅ Einfuhrüberschuss
P ₆ Ausfuhrüberschuss
P ₇ Speicherpumpen
P ₈ Landesverbrauch ohne Speicherpumpen

Puissances disponibles et puissances produites le troisième mercredi, le 18 avril 1979

A. Puissance disponible	
Centrales au fil de l'eau moyenne des apports naturels	MW 1410
Centrales à accumulation saisonnière, 95 % de la puissance maximum possible	7290
Centrales thermiques-class. et nucléaires, puissance nette maximum possible	2550
Excédent d'importation au moment de la pointe	—
Total de la puissance disponible	11250


B. Puissances maxima effectives

Fourniture totale	7917
Consommation du pays avec pompage d'accumulation sans pompage d'accumulation	5942
Excédent d'importation	761
Excédent d'exportation	2368
Pompage d'accumulation	8

C. Diagramme de charge (voir figure ci-contre)

P ₁ Centrales therm.-class.
P ₂ Centrales nucl.
P ₃ Centrales au fil de l'eau
P ₄ Centrales à accumulation
P ₅ Excédent d'importation
P ₆ Excédent d'exportation
P ₇ Pompage d'accumulation
P ₈ Consom. du pays sans pompage d'accumulation

Gesamte Erzeugung und Verwendung elektrischer Energie in der Schweiz Production et consommation totales d'énergie électrique en Suisse

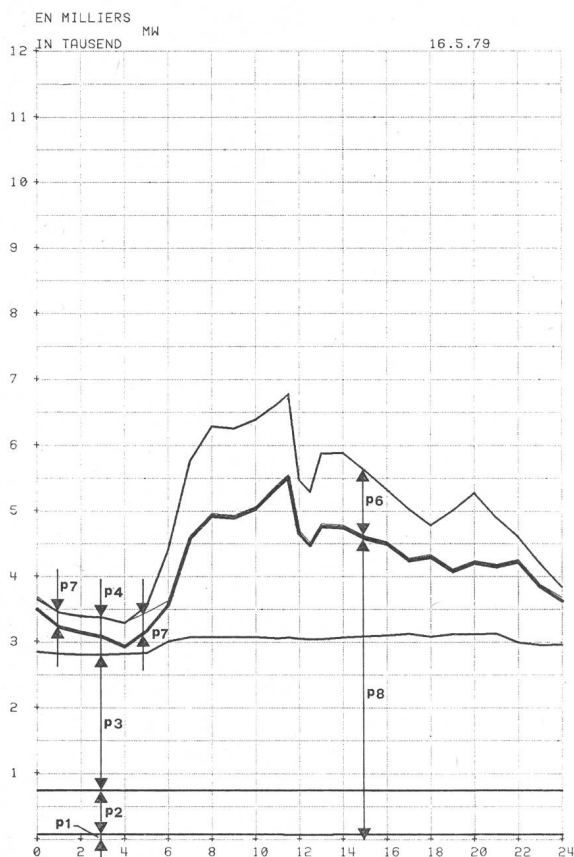

Verfügbare und aufgetretene Leistungen am dritten Mittwoch, dem 16. Mai 1979

A. Verfügbare Leistung	
Laufwerke auf Grund der Zuflüsse, Tagesmittel	MW 2200
Saisonspeicherwerke, 95 % der Ausbauleistung	7290
Konv.-thermische Kraftwerke und Kernkraftwerke, Engpass-Nettoleitung	2550
Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung	—
Total verfügbar	12040

B. Aufgetretene Höchstleistungen

Gesamtabgabe	6777
Landesverbrauch mit Speicherpumpen	5555
ohne Speicherpumpen	5512
Einfuhrüberschuss	48
Ausfuhrüberschuss	1319
Speicherpumpen	374

C. Belastungsdiagramm (siehe nebenstehende Figur)

- P₁ Konv.-therm. Kraftwerke
- P₂ Kernkraftwerke
- P₃ Laufwerke
- P₄ Speicherwerke
- P₅ Einfuhrüberschuss
- P₆ Ausfuhrüberschuss
- P₇ Speicherpumpen
- P₈ Landesverbrauch ohne Speicherpumpen

Puissances disponibles et puissances produites le troisième mercredi, le 16 mai 1979


A. Puissance disponible	
Centrales au fil de l'eau moyenne des apports naturels	MW 2200
Centrales à accumulation saisonnière, 95 % de la puissance maximum possible	7290
Centrales thermiques-class. et nucléaires, puissance nette maximum possible	2550
Excédent d'importation au moment de la pointe	—
Total de la puissance disponible	12040

B. Puissances maxima effectives

Fourniture totale	6777
Consommation du pays avec pompage d'accumulation	5555
sans pompage d'accumulation	5512
Excédent d'importation	48
Excédent d'exportation	1319
Pompage d'accumulation	374

C. Diagramme de charge (voir figure ci-contre)

- P₁ Centrales therm.-class.
- P₂ Centrales nucl.
- P₃ Centrales au fil de l'eau
- P₄ Centrales à accumulation
- P₅ Excédent d'importation
- P₆ Excédent d'exportation
- P₇ Pompage d'accumulation
- P₈ Consom. du pays sans pompage d'accumulation

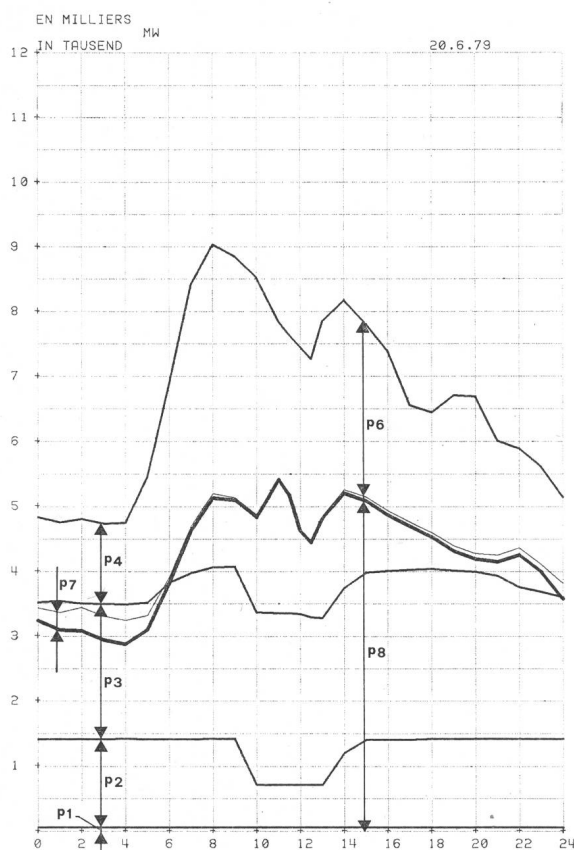

Verfügbare und aufgetretene Leistungen am dritten Mittwoch, dem 20. Juni 1979

A. Verfügbare Leistung	
Laufwerke auf Grund der Zuflüsse, Tagesmittel	MW 2410
Saisonspeicherwerke, 95 % der Ausbauleistung	7290
Konv.-thermische Kraftwerke und Kernkraftwerke, Engpass-Nettoleitung	2550
Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung	—
Total verfügbar	12250

B. Aufgetretene Höchstleistungen

Gesamtabgabe	9028
Landesverbrauch mit Speicherpumpen	5430
ohne Speicherpumpen	5409
Einfuhrüberschuss	—
Ausfuhrüberschuss	3825
Speicherpumpen	368

C. Belastungsdiagramm (siehe nebenstehende Figur)

- P₁ Konv.-therm. Kraftwerke
- P₂ Kernkraftwerke
- P₃ Laufwerke
- P₄ Speicherwerke
- P₅ Einfuhrüberschuss
- P₆ Ausfuhrüberschuss
- P₇ Speicherpumpen
- P₈ Landesverbrauch ohne Speicherpumpen

Puissances disponibles et puissances produites le troisième mercredi, le 20 juin 1979

A. Puissance disponible	
Centrales au fil de l'eau moyenne des apports naturels	MW 2410
Centrales à accumulation saisonnière, 95 % de la puissance maximum possible	7290
Centrales thermiques-class. et nucléaires, puissance nette maximum possible	2550
Excédent d'importation au moment de la pointe	—
Total de la puissance disponible	12250


B. Puissances maxima effectives

Fourniture totale	9028
Consommation du pays avec pompage d'accumulation	5430
sans pompage d'accumulation	5409
Excédent d'importation	—
Excédent d'exportation	3825
Pompage d'accumulation	368

C. Diagramme de charge (voir figure ci-contre)

- P₁ Centrales therm.-class.
- P₂ Centrales nucl.
- P₃ Centrales au fil de l'eau
- P₄ Centrales à accumulation
- P₅ Excédent d'importation
- P₆ Excédent d'exportation
- P₇ Pompage d'accumulation
- P₈ Consom. du pays sans pompage d'accumulation

Gesamte Erzeugung und Verwendung elektrischer Energie in der Schweiz Production et consommation totales d'énergie électrique en Suisse

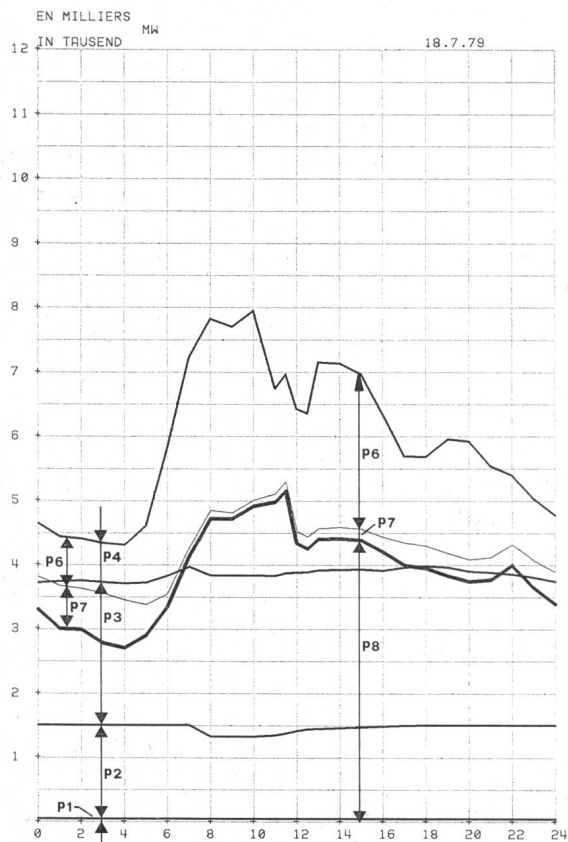

Verfügbare und aufgetretene Leistungen am dritten Mittwoch, dem 18. Juli 1979

A. Verfügbare Leistung

Laufwerke auf Grund der Zuflüsse, Tagesmittel	MW	2360
Saisonspeicherwerke, 95 % der Ausbauleistung		7290
Konv.-thermische Kraftwerke und Kernkraftwerke, Engpass-Nettoleistung		2550
Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung		—
Total verfügbar		12200

B. Aufgetretene Höchstleistungen

Gesamtabgabe		7948
Landesverbrauch mit Speicherpumpen ohne Speicherpumpen		5295
Einfuhrüberschuss		—
Ausfuhrüberschuss		2975
Speicherpumpen		783

C. Belastungsdiagramm

(siehe nebenstehende Figur)

- P₁ Konv.-therm. Kraftwerke
- P₂ Kernkraftwerke
- P₃ Laufwerke
- P₄ Speicherwerke
- P₅ Einfuhrüberschuss
- P₆ Ausfuhrüberschuss
- P₇ Speicherpumpen
- P₈ Landesverbrauch ohne Speicherpumpen

Puissances disponibles et puissances produites le troisième mercredi, le 18 juillet 1979

A. Puissance disponible

Centrales au fil de l'eau moyenne des apports naturels	MW	2360
Centrales à accumulation saisonnière, 95 % de la puissance maximum possible		7290
Centrales thermiques-class. et nucléaires, puissance nette maximum possible		2550
Excédent d'importation au moment de la pointe		—
Total de la puissance disponible		12200


B. Puissances maxima effectives

Fourniture totale		7948
Consommation du pays avec pompage d'accumulation sans pompage d'accumulation		5295
Excédent d'importation		—
Excédent d'exportation		2975
Pompage d'accumulation		783

C. Diagramme de charge

(voir figure ci-contre)

- P₁ Centrales therm.-class.
- P₂ Centrales nucl.
- P₃ Centrales au fil de l'eau
- P₄ Centrales à accumulation
- P₅ Excédent d'importation
- P₆ Excédent d'exportation
- P₇ Pompage d'accumulation
- P₈ Consom. du pays sans pompage d'accumulation

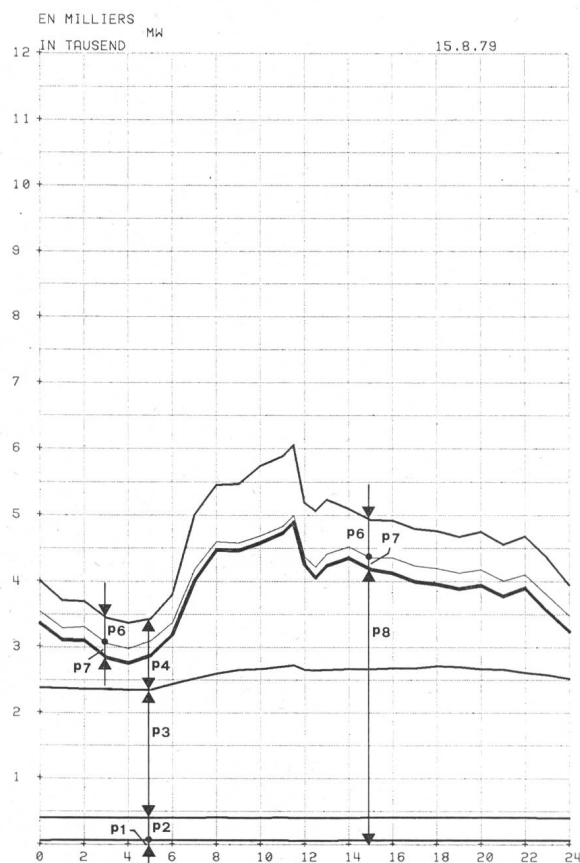

1. Verfügbare und aufgetretene Leistungen am dritten Mittwoch, dem 15. August 1979

A. Verfügbare Leistung

Laufwerke auf Grund der Zuflüsse, Tagesmittel	MW	2170
Saisonspeicherwerke, 95 % der Ausbauleistung		7290
Konv.-thermische Kraftwerke und Kernkraftwerke, Engpass-Nettoleistung		2550
Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung		—
Total verfügbar		12010

B. Aufgetretene Höchstleistungen

Gesamtabgabe		6051
Landesverbrauch mit Speicherpumpen ohne Speicherpumpen		4990
Einfuhrüberschuss		—
Ausfuhrüberschuss		1061
Speicherpumpen		243

C. Belastungsdiagramm

(siehe nebenstehende Figur)

- P₁ Konv.-therm. Kraftwerke
- P₂ Kernkraftwerke
- P₃ Laufwerke
- P₄ Speicherwerke
- P₅ Einfuhrüberschuss
- P₆ Ausfuhrüberschuss
- P₇ Speicherpumpen
- P₈ Landesverbrauch ohne Speicherpumpen

1. Puissances disponibles et puissances produites le troisième mercredi, le 15 août 1979

A. Puissance disponible

Centrales au fil de l'eau moyenne des apports naturels	MW	2170
Centrales à accumulation saisonnière, 95 % de la puissance maximum possible		7290
Centrales thermiques-class. et nucléaires, puissance nette maximum possible		2550
Excédent d'importation au moment de la pointe		—
Total de la puissance disponible		12010

B. Puissances maxima effectives


Fourniture totale		6051
Consommation du pays avec pompage d'accumulation sans pompage d'accumulation		4990
Excédent d'importation		—
Excédent d'exportation		1061
Pompage d'accumulation		243

C. Diagramme de charge

(voir figure ci-contre)

- P₁ Centrales therm.-class.
- P₂ Centrales nucl.
- P₃ Centrales au fil de l'eau
- P₄ Centrales à accumulation
- P₅ Excédent d'importation
- P₆ Excédent d'exportation
- P₇ Pompage d'accumulation
- P₈ Consom. du pays sans pompage d'accumulation

Gesamte Erzeugung und Verwendung elektrischer Energie in der Schweiz Production et consommation totales d'énergie électrique en Suisse

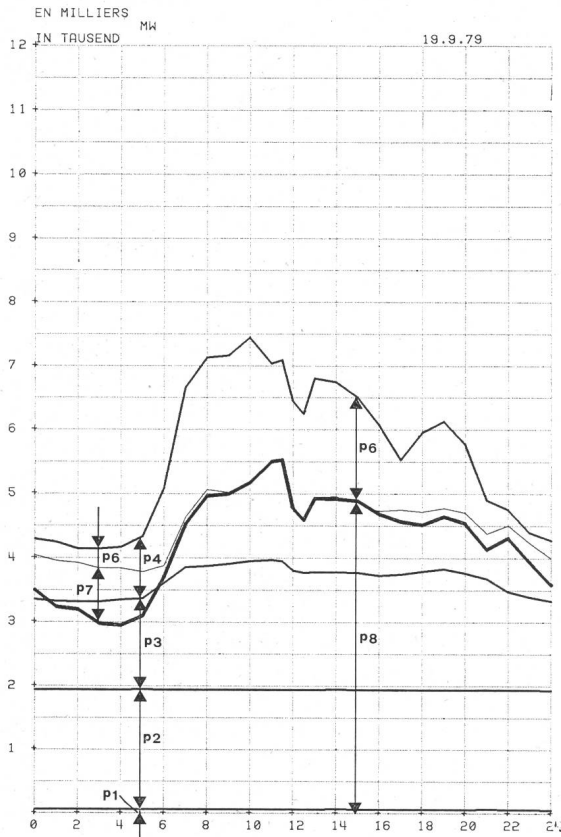

Verfügbare und aufgetretene Leistungen am dritten Mittwoch, dem 19. September 1979

A. Verfügbare Leistung	
Laufwerke auf Grund der Zuflüsse, Tagesmittel	MW 1750
Saisonspeicherwerke, 95 % der Ausbauleistung	7290
Konv.-thermische Kraftwerke und Kernkraftwerke, Engpass-Nettoleistung	2550
Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung	—
Total verfügbar	11590

B. Aufgetretene Höchstleistungen

Gesamtabgabe	7441
Landesverbrauch mit Speicherpumpen	5537
ohne Speicherpumpen	5522
Einfuhrüberschuss	—
Ausfuhrüberschuss	2253
Speicherpumpen	896

C. Belastungsdiagramm (siehe nebenstehende Figur)

- P₁ Konv.-therm. Kraftwerke
- P₂ Kernkraftwerke
- P₃ Laufwerke
- P₄ Speicherwerke
- P₅ Einfuhrüberschuss
- P₆ Ausfuhrüberschuss
- P₇ Speicherpumpen
- P₈ Landesverbrauch ohne Speicherpumpen

Puissances disponibles et puissances produites le troisième mercredi, le 19 septembre 1979

A. Puissance disponible	
Centrales au fil de l'eau moyenne des apports naturels	MW 1750
Centrales à accumulation saisonnière, 95 % de la puissance maximum possible	7290
Centrales thermiques-class. et nucléaires, puissance nette maximum possible	2550
Excédent d'importation au moment de la pointe	—
Total de la puissance disponible	11590


B. Puissances maxima effectives

Fourniture totale	7441
Consommation du pays avec pompage d'accumulation	5537
sans pompage d'accumulation	5522
Excédent d'importation	—
Excédent d'exportation	2253
Pompage d'accumulation	896

C. Diagramme de charge (voir figure ci-contre)

- P₁ Centrales therm.-class.
- P₂ Centrales nucl.
- P₃ Centrales au fil de l'eau
- P₄ Centrales à accumulation
- P₅ Excédent d'importation
- P₆ Excédent d'exportation
- P₇ Pompage d'accumulation
- P₈ Consom. du pays sans pompage d'accumulation

Monatliche Erzeugung und Verbrauch Production et consommation mensuelles

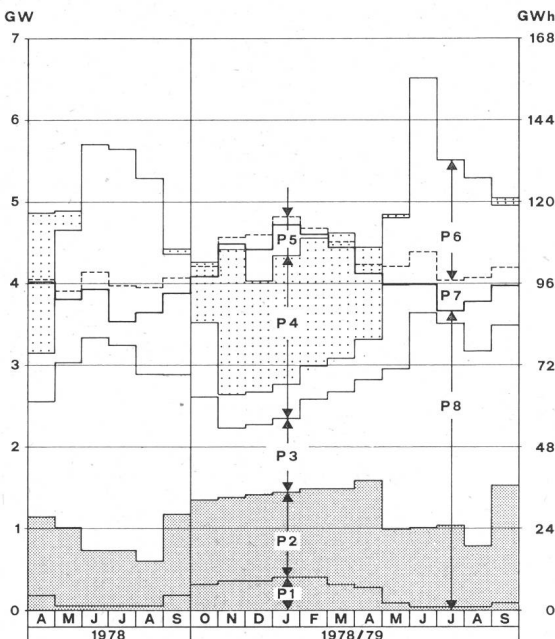

Mittlere tägliche Erzeugung in den einzelnen Monaten

- P₁ Konv.-thermische Kraftwerke
- P₂ Kernkraftwerke
- P₃ Laufwerke
- P₄ Speicherwerke, wovon punktierter Teil aus Saisonspeicherwasser
- P₅ Einfuhrüberschuss

Mittlerer täglicher Verbrauch in den einzelnen Monaten

- P₆ Ausfuhrüberschuss
- P₇ Speicherpumpen
- P₈ Landesverbrauch ohne Speicherpumpen

Moyenne journalière de la production mensuelle

- P₁ Centrales thermiques-classiques
- P₂ Centrales nucléaires
- P₃ Centrales au fil de l'eau
- P₄ Centrales à accumulation, partie pointillée, provenant d'accumulation saisonnière
- P₅ Excédent d'importation

Moyenne journalière de la consommation mensuelle

- P₆ Excédent d'exportation
- P₇ Pompage d'accumulation
- P₈ Consommation du pays sans pompage d'accumulation

Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie an einzelnen Tagen (in GWh)
Production et consommation d'énergie électrique à certains jours (en GWh)

April 1979

Avril 1979

	Mittwoch Mercredi 4. 4. 79	Mittwoch Mercredi 11. 4. 79	Mittwoch Mercredi 18. 4. 79	Samstag Samedi 21. 4. 79	Sonntag Dimanche 22. 4. 79	Mittwoch Mercredi 25. 4. 79	
Konv.-thermische Kraftwerke	8,3	7,7	7,4	7,4	7,2	7,5	Centrales thermiques classiques
+ Kernkraftwerke	41,5	37,5	24,7	24,6	24,8	24,7	+ Centrales nucléaires
+ Laufwerke	29,0	30,3	33,8	29,4	26,9	30,9	+ Centrales au fil de l'eau
+ Speicherwerke	58,9	49,2	59,1	15,2	9,4	39,8	+ Centrales à accumulation
+ Einfuhrüberschuss	-	-	-	14,3	10,7	8,0	+ Excédent d'importation
= Gesamtabgabe	137,7	124,7	125,0	90,9	79,0	110,9	= Fourniture totale
- Ausfuhrüberschuss	22,6	11,7	14,1	-	-	-	- Excédent d'exportation
= Landesverbrauch mit Speicherpumpen	115,1	113,0	110,9	90,9	79,0	110,9	= Consommation de pays avec pompage
- Speicherpumpen	0,4	1,5	0,2	-	-	0,2	- Pompage d'accumulation
= Landesverbrauch ohne Speicherpumpen	114,7	111,5	110,7	-	-	110,7	= Consommation du pays sans pompage

Mai 1979

Mai 1979

	Mittwoch Mercredi 2. 5. 79	Mittwoch Mercredi 9. 5. 79	Mittwoch Mercredi 16. 5. 79	Samstag Samedi 19. 5. 79	Sonntag Dimanche 20. 5. 79	Mittwoch Mercredi 23. 5. 79	Mittwoch Mercredi 30. 5. 79	
Konv.-thermische Kraftwerke	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	1,8	Centrales thermiques classiques
+ Kernkraftwerke	24,8	24,7	16,1	18,2	21,0	24,3	23,8	+ Centrales nucléaires
+ Laufwerke	35,2	32,2	52,6	55,5	50,3	59,0	61,1	+ Centrales au fil de l'eau
+ Speicherwerke	56,8	42,4	47,8	29,2	25,3	61,8	75,9	+ Centrales à accumulation
+ Einfuhrüberschuss	-	3,6	-	-	-	-	-	+ Excédent d'importation
= Gesamtabgabe	119,1	105,0	118,6	105,5	98,7	147,1	162,6	= Fourniture totale
- Ausfuhrüberschuss	7,9	-	16,5	15,7	14,2	42,1	50,3	- Excédent d'exportation
= Landesverbrauch mit Speicherpumpen	111,2	105,0	102,1	89,3	84,5	105,0	112,3	= Consommation du pays avec pompage
- Speicherpumpen	1,0	1,9	2,3	-	-	5,5	9,6	- Pompage d'accumulation
= Landesverbrauch ohne Speicherpumpen	110,2	103,1	99,8	-	-	99,5	102,7	= Consommation du pays sans pompage

Juni 1979

Juin 1979

	Mittwoch Mercredi 6. 6. 79	Mittwoch Mercredi 13. 6. 79	Mittwoch Mercredi 20. 6. 79	Samstag Samedi 23. 6. 79	Sonntag Dimanche 24. 6. 79	Mittwoch Mercredi 27. 6. 79	
Konv.-thermische Kraftwerke	2,0	1,8	1,6	1,8	1,8	2,0	Centrales thermiques classiques
+ Kernkraftwerke	16,0	31,9	29,6	20,1	20,7	31,8	+ Centrales nucléaires
+ Laufwerke	66,2	65,0	57,8	60,1	57,8	65,6	+ Centrales au fil de l'eau
+ Speicherwerke	80,0	78,6	73,2	46,6	34,1	80,2	+ Centrales à accumulation
+ Einfuhrüberschuss	-	-	-	-	-	-	+ Excédent d'importation
= Gesamtabgabe	164,2	177,3	162,2	128,6	114,4	179,6	= Fourniture totale
- Ausfuhrüberschuss	54,0	63,0	56,1	36,1	30,8	64,9	- Excédent d'exportation
= Landesverbrauch mit Speicherpumpen	110,2	114,3	106,1	92,5	83,6	114,7	= Consommation du pays avec pompage
- Speicherpumpen	7,1	8,9	3,4	-	-	8,9	- Pompage d'accumulation
= Landesverbrauch ohne Speicherpumpen	103,1	105,4	102,7	-	-	105,8	= Consommation du pays sans pompage

	Mittwoch Mercredi 4. 7. 79	Mittwoch Mercredi 11. 7. 79	Mittwoch Mercredi 18. 7. 79	Samstag Samedi 21. 7. 79	Sonntag Dimanche 22. 7. 79	Mittwoch Mercredi 25. 7. 79	
Konv.-thermische Kraftwerke	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	Centrales thermiques classiques
+ Kernkraftwerke	32,1	30,6	34,2	17,1	12,9	12,3	+ Centrales nucléaires
+ Laufwerke	57,7	57,8	56,5	59,9	57,1	54,3	+ Centrales au fil de l'eau
+ Speicherwerke	65,0	58,6	53,0	32,9	25,4	54,2	+ Centrales à accumulation
+ Einfuhrüberschuss	-	-	-	-	-	-	+ Excédent d'importation
= Gesamtabgabe	156,7	148,7	145,4	111,6	97,1	122,5	= Fourniture totale
- Ausfuhrüberschuss	49,7	42,0	42,1	20,5	15,2	28,7	- Excédent d'exportation
= Landesverbrauch mit Speicherpumpen	107,0	106,7	103,3	91,1	81,9	93,8	= Consommation du pays avec pompage
- Speicherpumpen	3,5	6,6	9,0	-	-	5,6	- Pompage d'accumulation
= Landesverbrauch ohne Speicherpumpen	103,5	100,1	94,3	-	-	88,2	= Consommation du pays sans pompage

August 1979

Août 1979

	Mittwoch Mercredi 1. 8. 79	Mittwoch Mercredi 8. 8. 79	Mittwoch Mercredi 15. 8. 79	Samstag Samedi 18. 8. 79	Sonntag Dimanche 19. 8. 79	Mittwoch Mercredi 22. 8. 79	Mittwoch Mercredi 29. 8. 79	
Konv.-thermische Kraftwerke	1,7	1,7	1,9	1,8	1,8	1,9	1,7	Centrales thermiques classiques
+ Kernkraftwerke	11,7	8,0	8,1	24,9	24,9	12,0	35,7	+ Centrales nucléaires
+ Laufwerke	62,0	58,3	51,9	58,4	55,7	54,8	53,0	+ Centrales au fil de l'eau
+ Speicherwerke	48,0	62,6	48,7	42,4	32,1	65,8	56,1	+ Centrales à accumulation
+ Einfuhrüberschuss	-	-	-	-	-	-	-	+ Excédent d'importation
= Gesamtabgabe	123,4	130,6	110,6	127,5	114,5	134,5	146,5	= Fourniture totale
- Ausfuhrüberschuss	32,9	29,9	14,8	36,0	33,6	30,0	42,7	- Excédent d'exportation
= Landesverbrauch mit Speicherpumpen	90,5	100,7	95,8	91,5	80,9	104,5	103,8	= Consommation du pays avec pompage
- Speicherpumpen	10,3	6,5	5,0	-	-	2,8	2,5	- Pompage d'accumulation
= Landesverbrauch ohne Speicherpumpen	80,2	94,2	90,8	-	-	101,7	101,3	= Consommation du pays sans pompage

September 1979

Septembre 1979

	Mittwoch Mercredi 5. 9. 79	Mittwoch Mercredi 12. 9. 79	Mittwoch Mercredi 19. 9. 79	Samstag Samedi 22. 9. 79	Sonntag Dimanche 23. 9. 79	Mittwoch Mercredi 26. 9. 79	
Konv.-thermische Kraftwerke	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	3,8	Centrales thermiques classiques
+ Kernkraftwerke	40,3	24,0	45,1	45,5	45,5	45,7	+ Centrales nucléaires
+ Laufwerke	49,1	44,6	42,0	41,1	36,7	40,6	+ Centrales au fil de l'eau
+ Speicherwerke	47,3	54,9	47,4	25,3	18,1	44,4	+ Centrales à accumulation
+ Einfuhrüberschuss	-	-	-	-	-	-	+ Excédent d'importation
= Gesamtabgabe	138,5	125,4	136,3	113,7	102,1	134,5	= Fourniture totale
- Ausfuhrüberschuss	29,8	17,6	26,2	20,2	18,0	24,5	- Excédent d'exportation
= Landesverbrauch mit Speicherpumpen	108,7	107,8	110,1	93,5	84,1	110,0	= Consommation du pays avec pompage
- Speicherpumpen	4,7	2,6	5,7	-	-	1,6	- Pompage d'accumulation
= Landesverbrauch ohne Speicherpumpen	104,0	105,2	104,4	-	-	108,4	= Consommation du pays sans pompage

Landesindex der Konsumentenpreise – L'indice suisse des prix à la consommation

	Januar Janvier	Februar Février	März Mars	April Avril	Mai	Juni Juin	Juli Juillet	August Août	Sept.	Okt. Oct.	Nov.	Dez. Déc.
Totalindex/Indice total 1978	100,3	100,4	100,5	100,7	100,8	101,0	101,0	101,1	100,8	100,6	100,8	101,0
1979	101,0	102,5	103,0	103,3	103,7	105,1	105,4	105,2	105,7	105,6	106,0	106,2

Jahresdurchschnitt 1979 – Moyenne annuelle 1979: 104,4 (Sept. 1977 = 100)

Grosshandelspreisindex – L'indice suisse des prix de gros

	Januar Janvier	Februar Février	März Mars	April Avril	Mai	Juni Juin	Juli Juillet	August Août	Sept.	Okt. Oct.	Nov.	Dez. Déc.
Totalindex/Indice total 1978	144,7	144,3	144,0	143,8	144,0	143,7	143,0	141,9	140,7	140,7	142,1	142,1
1979	143,0	145,1	145,6	146,8	148,5	149,2	149,0	148,8	149,8	150,2	151,8	151,9

Jahresdurchschnitt 1979 – Moyenne annuelle 1979: 148,3 (Jahresdurchschnitt 1963 = 100 – Moyenne annuelle 1963 = 100)

Mittlere Marktpreise – Prix moyens

Flüssige Brenn- und Treibstoffe – Combustibles et carburants liquides

		Dezember 1979 Décembre 1979	Vormonat Mois précédent	Vorjahr Année précédente	
Bleibenzin ¹⁾	Benzine pure/Benzine éthyliée ¹⁾	Fr./100 l	107.—	105.—	86.—
Dieselöl für strassen- motorische Zwecke ²⁾	Carburant Diesel pour véhicules à moteur ²⁾	Fr./100 kg	126.60	119.70	96.10
Heizöl Extraleicht ²⁾	Huile combustible légère ²⁾	Fr./100 kg	60.30	53.40	29.80
Heizöl Mittel ²⁾	Huile combustible moyenne (III) ²⁾	Fr./100 kg	—	—	23.80
Heizöl Schwer ²⁾	Huile combustible lourde (V) ²⁾	Fr./100 kg	32.80	32.80	21.—

¹⁾ Konsumenten-Zisternenpreise, franko Schweizer Grenze Basel, verzollt inkl. Wust, bei Bezug in einzelnen Bahnkesselwagen.

²⁾ Konsumenten-Zisternenpreise (Industrie), franko Basel-Rheinhafen, verzollt exkl. Wust.

¹⁾ Prix citerne pour consommateurs, franco frontière suisse Bâle, dédouané, ICHA compris, par commande d'au moins 1 wagon-citerne d'environ 15 t.

²⁾ Prix pour consommateurs, franco Bâle-port, dédouané, ICHA non compris.

Metalle – Métaux

		Dezember 1979 Décembre 1979	Vormonat Mois précédent	Vorjahr Année précédente	
Kupfer/Wirebars ¹⁾	Cuivre (fils, barres) ¹⁾	Fr./100 kg	359.—	354.—	257.—
Thaisarco-Zinn ²⁾	Etain (Thaisarco) ²⁾	Fr./100 kg	2670.—	2715.—	2300.—
Blei ¹⁾	Plomb ¹⁾	Fr./100 kg	195.—	195.—	146.—
Rohzink ¹⁾	Zinc ¹⁾	Fr./100 kg	129.—	122.—	119.—
Roh-Reinaluminium für elektrische Leiter in Masseln 99,5% ³⁾	Aluminium en lingot pour conducteurs électriques 99,5% ³⁾	Fr./100 kg	280.—	280.—	280.—

¹⁾ Preis per 100 kg franko Basel, verzollt, bei Mindestmengen von 50 t.

²⁾ Preis per 100 kg franko Basel, verzollt, bei Mindestmengen von 5 t.

³⁾ Preis per 100 kg franko Empfangsstation bei 10 t und mehr.

¹⁾ Prix par 100 kg franco Bâle, marchandise dédouanée, chargée sur wagon, par quantité d'au moins 50 t.

²⁾ Prix par 100 kg franco Bâle, marchandise dédouanée, chargée sur wagon, par quantité d'au moins 5 t.

³⁾ Prix par 100 kg franco gare destinataire, par quantité de 10 t et plus.

Gesamte Erzeugung und Verwendung elektrischer Energie in der Schweiz

Mitgeteilt vom Bundesamt für Energiewirtschaft.

Die nachstehenden Angaben beziehen sich sowohl auf die Erzeugung der Elektrizitätswerke der Allgemeinenversorgung wie der bahn- und industrieeigenen Kraftwerke (Selbstproduzenten).

Production et consommation totales d'énergie électrique en Suisse

Communiqué par l'Office fédéral de l'énergie.

Les chiffres ci-dessous concernent à la fois les entreprises d'électricité livrant de l'électricité à des tiers et les entreprises ferroviaires et industrielles (autoproducteurs).

	Erzeugung - Production												Landesverbrauch					Speicherung - Accumulation			
	Hydraulische Erzeugung		Konventionell-thermische Erzeugung		Erzeugung der Kernkraftwerke		Total Erzeugung		Abzuziehen: Verbrauch der Speicherpumpen		Total Erzeugung, Pumpenenergie abgezogen		Veränderung		+ Einfuhr-überschuss		Inhalt der Speicherbecken am Monatsende		Änderung im Berichtsmonat		
	Hydraulische Erzeugung	Produktion hydraulique	Konventionell-thermische Erzeugung	Produktion thermique classique	Erzeugung der Kernkraftwerke	Produktion nucléaire	Total Erzeugung	Produktion totale	Abzuziehen: Verbrauch der Speicherpumpen	A. deduire: Pompage d'accumulation	Total Erzeugung, Pumpenenergie abgezogen	Produktion totale, pompage déduit	Veränderung	Différence	+ Einfuhr-überschuss	Solde importateur + et exportateur -	Landesverbrauch	Consumation du pays	Contenu des bassins d'accumulation à la fin du mois	Variations pendant le mois - vidange + remplissage	Inhalt der Speicherbecken am Monatsende
in GWh (Millionen kWh) - en GWh (millions de kWh)																					
%																					
in GWh (Millionen kWh) - en GWh (millions de kWh)																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1978	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977
Oktober	2422	2419	224	758	3404	104	3300	3231	31	73	3595	3158	-12,2	400	2900	8213	209	8213	3893	1498	21
November	2567	2419	245	733	3545	53	3492	3062	35	52	3248	3010	-7,3	408	3084	7320	893	7320	2833	1272	209
Dezember	2419	2419	233	760	3412	51	3361	3430	41	49	3525	3381	-4,1	150	3211	6270	1050	6270	1721	1153	209
	1978	1978	1978	1978	1978	1978	1978	1978	1978	1979	1978	1979	1979	1978	1979	1978	1979	1978	1979	1978	1979
Januar	2636	2162	226	764	3626	770	3595	3231	31	73	3595	3158	-12,2	295	3300	3510	209	4772	3893	1498	21
Februar	2372	2061	218	693	3283	734	3248	3062	35	52	3248	3010	-7,3	243	3005	3083	893	3500	2833	1272	209
März	2607	2327	201	758	3566	869	3525	3430	41	49	3525	3381	-4,1	437	3088	3298	1050	2347	1721	1153	209
April	2671	2049	127	702	3500	931	3473	3192	27	80	3473	3112	-10,4	591	2882	2963	933	1106	933	1241	21
Mai	2885	2853	42	705	3632	683	3594	3594	83	164	3549	3430	-3,4	722	2827	2965	1757	1319	1757	213	824
Juni	3575	3960	42	484	4101	682	3953	4687	148	276	3953	4411	+11,6	1120	2833	2876	4054	3285	4054	1966	2297
Juli	3646	3331	37	43	4189	724	3853	4098	336	274	3853	3824	-0,8	1228	2625	2723	6051	5748	6051	2463	1997
August	3486	3350	44	41	3933	547	3693	3938	240	217	3693	3721	+0,8	988	2705	2806	7401	7460	7401	1712	1350
September	2340	2405	140	58	3183	1162	3048	3625	135	150	3048	3475	+14,0	262	2786	2865	7770 ¹⁾	7875	7770 ¹⁾	415	369
Oktober	2158	2865	239	272	3163	1406	3079	4543	84	117	3079	4426	+43,7	36	3043	3171	7682	7331	7682	544	88
November	2187	2187	256	740	3183	740	3118		65		3118			102	3220	6050		6050		1281	88
Dezember	1947	1947	273	771	2991	771	2855		136		2855			426	3281	5108		5108		942	88
Winterhalbjahr	15023	12842	1347	1568	20836	4650	20521	19060	315	459	20521	18601	-9,4	1933	18588	19435		18588		5657	6154
Sommerhalbjahr	18603	17948	432	457	22538	4729	21569	23134	969	1161	21569	21973	+1,9	4911	16658	17198		16658		5528	6049
Hydrolog. Jahr	33626	30790	1779	2025	43374	9379	42090	42194	1284	1620	42090	40574	-3,6	6844	35246	36633		35246		129	105
1. Quartal	7615	6550	645	800	10475	2373	10368	9723	107	174	10368	9549	-7,9	975	9393	9891		9393		3923	3387
2. Quartal	9131	8862	211	315	11233	2296	10975	11473	258	520	10975	10953	-0,2	2433	8542	8804		8542		938	2333
3. Quartal	9472	9086	221	142	11305	2433	10594	11661	711	641	10594	11020	+4,0	2478	8116	8394		8116		4590	3716
4. Quartal	6292	6292	768	2277	9337	2277	9052		285		9052			492	9544					2767	3716
Kalenderjahr	32510		1845		42350	7995	40989		1361		40989			5394	35595					1162	

¹⁾ Speichervermögen Ende September 1979: 8290 Millionen kWh.


¹⁾ Kapazität des Reservoirs fin septembre 1979: 8290 millions de kWh.

		Landesverbrauch - Consommation du pays													Einfuhr		Ausfuhr					
		Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft und Dienstleistungen			Industrie		Elektrochemie, Elektrometallurgie und Elektrothermie		Elektrokessel ¹⁾		Total Industrie		Bahnen		Verluste		Total		Veränderung			
		Usages domestiques, artisanat, agriculture et services		Industrie en général		Electrochimie, electro-metallurgie et electrothermie		Chaudières électriques ¹⁾		Industrie total		Chemins de fer		Pertes		Total		Différence				
in GWh (Millionen kWh) - en GWh (millions de kWh)																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1978	1977	1977	1978	1977	1978
Oktober	1535	577	596	599	354	2	1	1	1	933	163	269	2900	466	866	764	1484	1132	466	18	1977	866
November	1694	596	596	599	352	1	1	1	1	949	166	275	3084	633	1041	748	1484	1132	633	19	1977	1041
Dezember	1795	599	599	599	350	1	1	1	1	950	184	282	3211	829	979	565	1484	1132	829	20	1977	979
	1978	1979	1978	1979	1978	1979	1978	1979	1978	1979	1978	1979	1978	1979	1978	1979	1978	1979	1978	1979	1978	1979
Januar	1864	1983	607	656	357	385	1	1	1	965	186	285	3300	764	1484	3510	1484	1132	764	18	1978	1484
Februar	1681	1726	556	574	319	327	1	1	1	876	174	274	3005	748	1484	3083	1484	1132	748	19	1978	1484
März	1691	1851	586	612	351	363	1	1	1	938	180	279	3088	565	912	3298	1484	1132	565	20	1978	912
April	1541	1599	568	583	353	357	1	2	2	922	166	253	2882	476	1067	2963	1484	1132	476	21	1978	1067
Mai	1495	1578	552	584	367	386	7	6	6	926	161	245	2827	293	619	2965	1484	1132	293	22	1978	619
Juni	1468	1498	578	588	370	375	10	13	13	958	159	248	2833	213	365	2876	1484	1132	213	23	1978	365
Juli	1369	1418	508	530	334	352	12	14	14	854	159	243	2625	300	350	2723	1484	1132	300	24	1978	350
August	1409	1476	533	549	354	363	8	14	14	895	161	240	2705	259	347	2806	1484	1132	259	25	1978	347
September	1491	1558	533	537	356	364	8	13	13	897	164	234	2786	462	616	2865	1484	1132	462	26	1978	616
Oktober	1648	1731	589	610	361	374	3	5	5	953	167	275	3043	811	638	3171	1484	1132	811	27	1978	638
November	1799	1973	604	608	368	368	1	1	1	973	171	277	3220	1235	1133	3220	1484	1132	1235	28	1978	1133
Dezember	1852	1852	608	608	356	356	1	1	1	965	186	278	3281	1527	1101	3281	1484	1132	1527	29	1978	1101
Winterhalbjahr	10260	10859	3521	3643	2083	2160	7	8	8	5611	1053	1664	18588	4005	6888	19435	1484	1132	4005	30	1978	6888
Sommerhalbjahr	8773	9127	3272	3371	2134	2197	46	62	62	5452	5630	1463	16658	2003	3053	17198	1484	1132	2003	31	1978	3053
Hydrolog. Jahr	19033	19986	6793	7014	4217	4357	53	70	70	11063	11441	3127	35246	6008	9941	36633	1484	1132	6008	32	1978	9941
1. Quartal	5236	5560	1749	1842	1027	1075	3	3	3	2779	2920	556	9393	2077	3315	9891	1484	1132	2077	33	1978	3315
2. Quartal	4504	4675	1698	1755	1090	1118	18	21	21	2806	2894	490	8542	982	1740	8804	1484	1132	982	34	1978	1740
3. Quartal	4269	4452	1574	1616	1044	1079	28	41	41	2646	2736	487	8116	1021	1313	8394	1484	1132	1021	35	1978	1313
4. Quartal	5299	5299	1801	1801	1085	1085	5	5	5	2891	2891	830	9544	3573	3081	9544	1484	1132	3573	36	1978	3081
Kalenderjahr	19308	19308	6822	4246	4246	4246	54	54	54	11122	11122	3131	35595	7653	13047	35595	1484	1132	7653	37	1978	13047

¹⁾ D'une puissance de 250 kW et plus et mit brennstoffgefeuerter Ersatzanlage.

LEISTUNGS- TRANSFORMATOREN...

...eine unserer Stärken

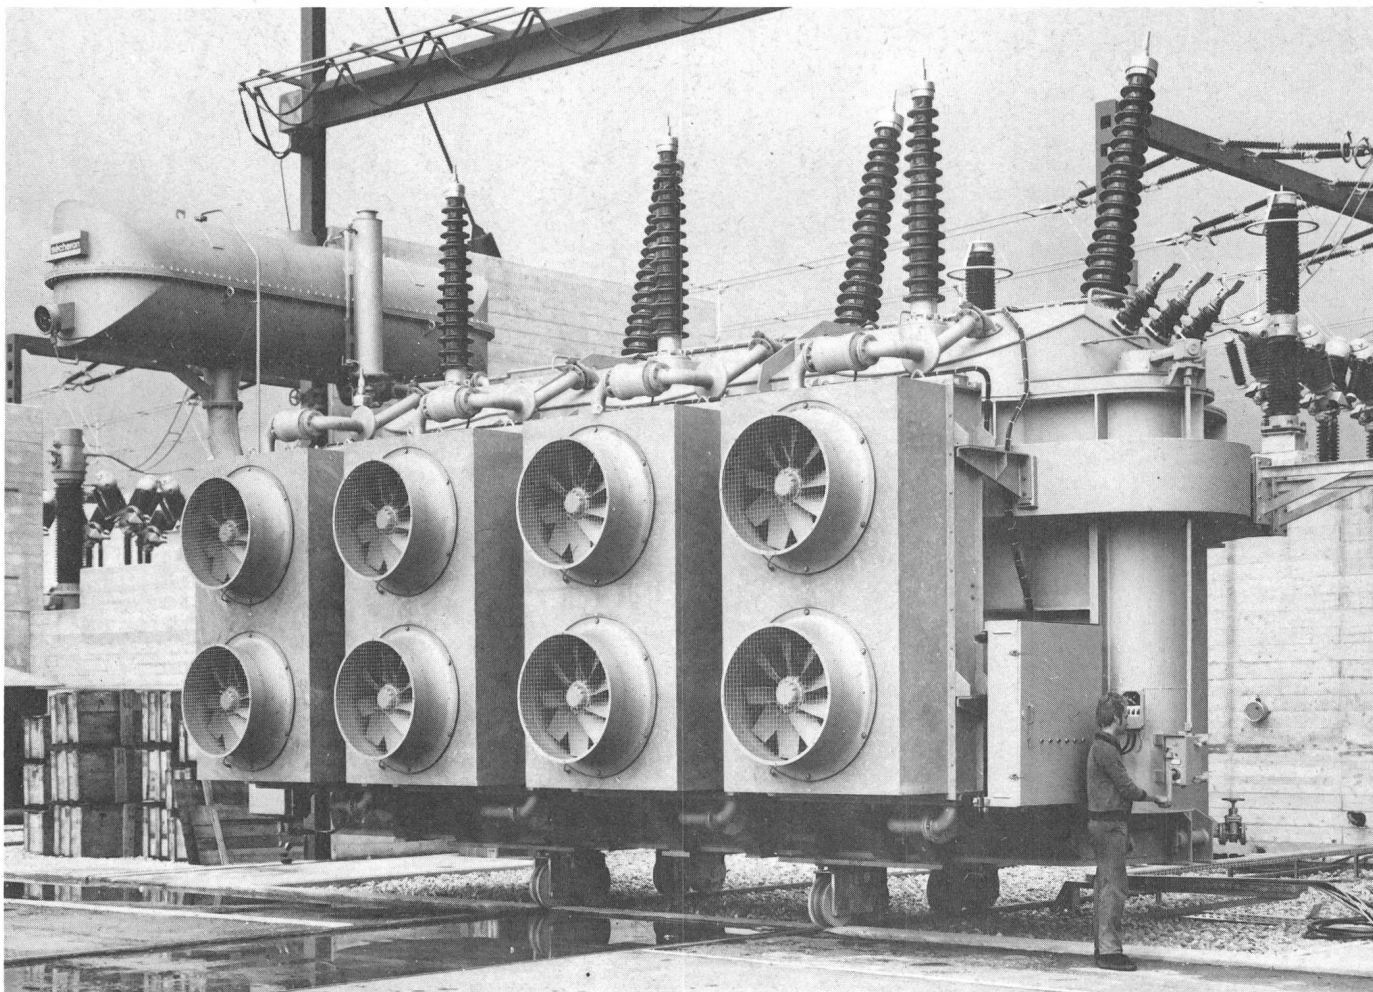

Als Beispiel:


Einer der beiden Dreiphasen-Reguliertransformatoren mit 3 Wicklungen
146,5 / 146,5 / 40 MVA, $250 \pm 12 \times 3,3 / 165 / 24 - 2 \times 0,8$ kV, 50 Hz
für das UW Auwiesen bei Zürich. (Photographiert während der Montage).

S.A. des Ateliers de Sécheron
CH-1211 Genève 21
Tél. (022) 32 67 50 - TX 22 130



BBC
BROWN BOVERI

sécheron

und Zweigbüros BBC in Baden, Basel, Bern, Lausanne und Zürich.

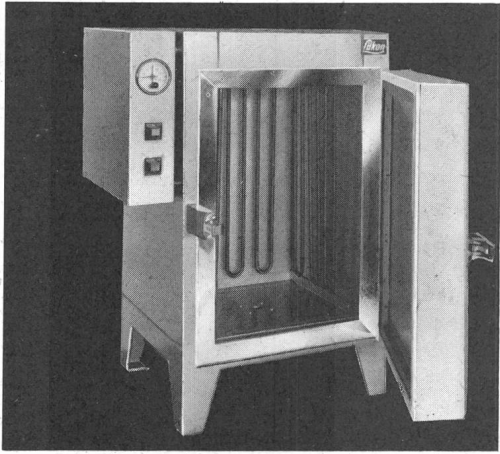

Lüscher Heizstäbe

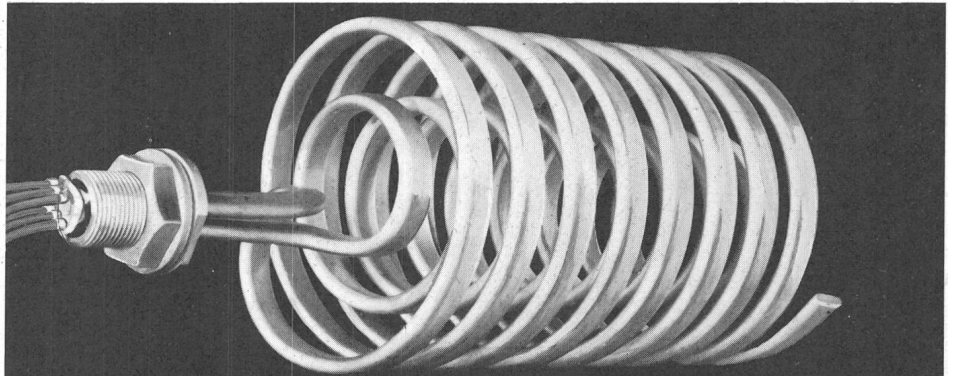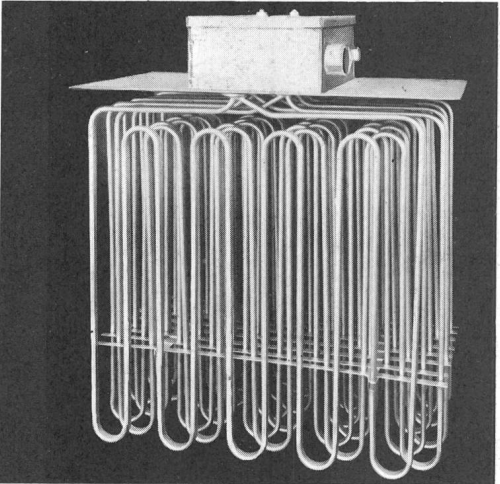

Lükon

Flach- und Rundprofile für
industrielle Anwendungen.
Unverbindliche Beratung durch
unsere technischen Sachbearbeiter.

PAUL LÜSCHER-WERKE CH-2575 TÄUFFELEN TEL. 032 86 15 45
ELEKTRISCHE WÄRMEAPPARATE UND ELEKTROHEIZUNGEN



Die meisten Schweizer
Verbände und Vereine
reisen mit Kuoni.

Und Sie?

Wir sind Experten für Ferien und Reisen. Unsere Verbands-, Vereins- und Studienreisen sind besser – fürs gleiche Geld.

Abteilung für Spezialreisen der Reisebüro Kuoni AG, 8037 Zürich. Telefonisch über 01/44 12 61 oder über die Kuoni-Filiale in Ihrer Nähe.



Ihr Ferienverbesserer