

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des Entreprises électriques suisses

Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

Band: 76 (1985)

Heft: 8

Rubrik: Statistische Mitteilungen = Communications statistiques

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 26.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Statistische Mitteilungen

Communications statistiques

Landesindex der Konsumentenpreise - L'indice suisse des prix à la consommation

	Januar Janvier	Februar Février	März Mars	April Avril	Mai	Juni Juin	Juli Juillet	August Août	Sept.	Okt. Oct.	Nov.	Dez. Déc.
Totalindex/Indice total 1982												100,0
1983	99,9	100,0	100,2	100,5	100,6	101,0	100,8	101,1	101,2	101,4	102,1	102,1
1984	102,5	102,9	103,5	103,7	103,5	103,8	103,6	104,0	103,9	104,6	105,1	105,1
1985	106,1	107,0	107,6									

Jahresdurchschnitt - Moyenne annuelle: 1982: 98,0, 1983: 100,9, 1984: 103,9

Grosshandelspreisindex - L'indice suisse des prix de gros

	Januar Janvier	Februar Février	März Mars	April Avril	Mai	Juni Juin	Juli Juillet	August Août	Sept.	Okt. Oct.	Nov.	Dez. Déc.
Totalindex/Indice total 1983	168,9	168,2	168,1	168,9	169,3	170,0	170,0	170,8	171,5	170,9	171,4	172,0
1984	172,9	173,2	174,8	175,1	175,5	175,3	175,8	175,8	176,9	177,1	177,0	177,0
1985	179,7	180,8	181,0									

Jahresdurchschnitt - Moyenne annuelle 1983: 170,0, 1984: 175,5

Mittlere Marktpreise - Prix moyens

Flüssige Brenn- und Treibstoffe - Combustibles et carburants liquides

		März 1985 Mars 1985	Vormonat Mois précédent	Vorjahr Année précédente
Normalbenzin (unverbleit) ¹⁾	Benzine normale (sans plomb) ¹⁾	Fr./100 l	-	-
Dieselloil für strassen- motorische Zwecke ²⁾	Carburant Diesel pour véhicules à moteur ²⁾	Fr./100 kg	137.10	142.60
Heizöl Extraleicht ²⁾	Huile combustible légère ²⁾	Fr./100 kg	70.90	76.40
Heizöl Schwer ³⁾	Huile combustible lourde (V) ³⁾	Fr./100 kg	50.30	58.30

¹⁾ Konsumenten-Zisternenpreise, franko Schweizer Grenze Basel, verzollt inkl. Wust, bei Bezug in einzelnen Bahnkesselwagen.

²⁾ Konsumenten-Zisternenpreise (Industrie), franko Basel-Rheinhafen, verzollt exkl. Wust.

³⁾ Stichtag: 27. des Monats

¹⁾ Prix citerne pour consommateurs, franco frontière suisse Bâle, dédouané, ICHA compris, par commande d'au moins 1 wagon-citerne d'environ 15 t.

²⁾ Prix pour consommateurs, franco Bâle-port, dédouané, ICHA non compris.

³⁾ Jour de référence: le 27 du mois

Metalle - Métaux

		März 1985 Mars 1985	Vormonat Mois précédent	Vorjahr Année précédente
Higher Grade Cu-Kathoden ¹⁾	Cathode de cuivre (Higher Grade) ¹⁾	Fr./100 kg	390.—	394.—
Thaisarco-Zinn ²⁾	Etain (Thaisarco) ²⁾	Fr./100 kg	3167.—	3148.—
Blei ¹⁾	Plomb ¹⁾	Fr./100 kg	107.—	112.—
Rohzink ¹⁾	Zinc ¹⁾	Fr./100 kg	244.—	258.—
Roh-Reinaluminium für elektrische Leiter in Masseln 99,5% ³⁾	Aluminium en lingot pour conducteurs électriques 99,5% ³⁾	Fr./100 kg	345.—	345.—

¹⁾ Preis per 100 kg franko Basel, verzollt, bei Mindestmengen von 50 t.

²⁾ Preis per 100 kg franko Basel, verzollt, bei Mindestmengen von 5 t.

³⁾ Preis per 100 kg franko Empfangsstation bei 10 t und mehr.

¹⁾ Prix par 100 kg franco Bâle, marchandise dédouanée, chargée sur wagon, par quantité d'au moins 50 t.

²⁾ Prix par 100 kg franco Bâle, marchandise dédouanée, chargée sur wagon, par quantité d'au moins 5 t.

³⁾ Prix par 100 kg franco gare destinataire, par quantité de 10 t et plus.

Erzeugung, Verbrauch und Leistungen elektrischer Energie an einzelnen Tagen

(Mitgeteilt vom Bundesamt für Energiewirtschaft)

Production, consommation et puissances d'énergie électrique à certains jours

(Communication de l'Office fédéral de l'énergie)


Erzeugung und Verbrauch (in GWh) Production et consommation (en GWh)

Januar 1985

Janvier 1985

	Mittwoch Mercredi 2.1.85	Mittwoch Mercredi 9.1.85	Mittwoch Mercredi 16.1.85	Samstag Samedi 19.1.85	Sonntag Dimanche 20.1.85	Mittwoch Mercredi 23.1.85	Mittwoch Mercredi 30.1.85	
Konv.-thermische Kraftwerke	2,2	4,5	6,1	2,7	2,7	5,3	3,9	Centrales thermiques classiques
+ Kernkraftwerke	69,6	69,5	69,5	65,1	63,0	69,1	69,0	+ Centrales nucléaires
+ Laufwerke	18,7	23,7	21,1	16,2	14,7	28,4	24,7	+ Centrales au fil de l'eau
+ Speicherwerke	47,8	110,3	101,7	39,6	23,2	64,0	67,9	+ Centrales à accumulation
+ Einfuhrüberschuss	-	-	-	12,7	20,2	-	-	+ Excédent d'importation
= Gesamtabgabe	138,3	208,0	198,4	136,3	123,8	166,8	165,5	= Fourniture totale
- Ausfuhrüberschuss	16,7	32,1	28,0	-	-	13,8	16,0	- Excédent d'exportation
= Landesverbrauch mit Speicherpumpen	121,6	175,9	170,4	136,3	123,8	153,0	149,5	= Consommation du pays avec pompage
- Speicherpumpen	0,6	0,3	0,2	-	-	0,3	0,2	- Pompage d'accumulation
= Landesverbrauch ohne Speicherpumpen	121,0	175,6	170,2	-	-	152,7	149,3	= Consommation du pays sans pompage

Leistungen am dritten Mittwoch des Monats Puissances au troisième mercredi du mois

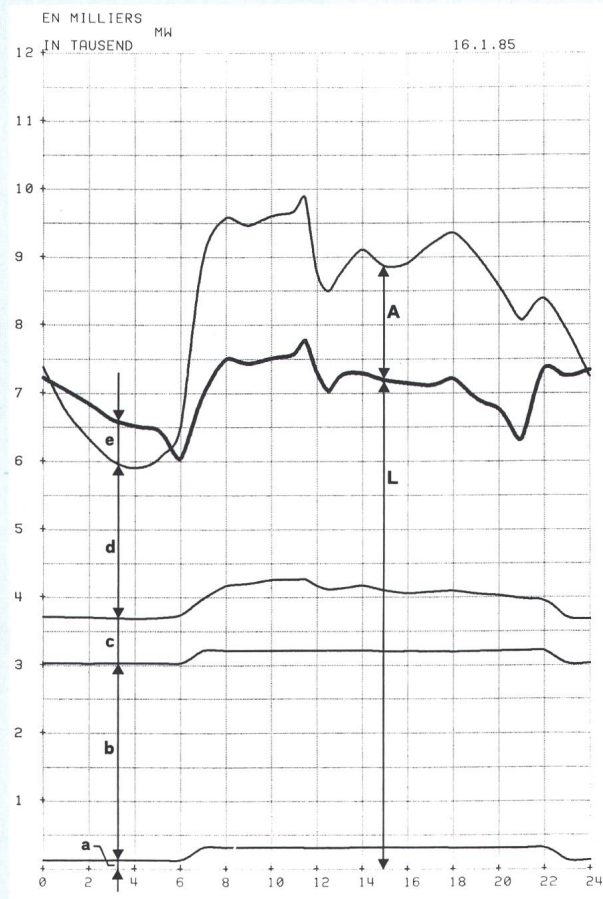

Verfügbare und aufgetretene Leistungen am 16.1.1985

A. Verfügbare Leistung

Laufwerke auf Grund der Zuflüsse, Tagesmittel	MW	880
Saisonspeicherwerke, 95% der Ausbauleistung		7630
Konv.-thermische Kraftwerke und Kernkraftwerke, Engpass-Nettoleistung		3580
Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung		-
Total verfügbar		12090

B. Aufgetretene Höchstleistung

Gesamtabgabe	9867
Landesverbrauch mit Speicherpumpen ohne Speicherpumpen	7777
Einfuhrüberschuss	637
Ausfuhrüberschuss	2136
Speicherpumpen	23

C. Belastungsdiagramm (siehe nebenstehende Figur)

- a Konv.-therm. Kraftwerke
- b Kernkraftwerke
- c Laufwerke
- d Speicherwerke
- e Einfuhrüberschuss
- A Ausfuhrüberschuss
- P Speicherpumpen
- L Landesverbrauch ohne Speicherpumpen

Mittlere Aussentemperatur in den Verbrauchszentren: -8 °C

Puissances disponibles et puissances produites le 16.1.1985

A. Puissance disponible

Centrales au fil de l'eau	MW	880
moyenne des apports naturels		880
Centrales à accumulation saisonnière, 95% de la puissance maximum possible		7630
Centrales thermiques-class. et nucléaires, puissance nette maximum possible		3580
Excédent d'importation au moment de la pointe		-
Total de la puissance disponible		12090

B. Puissances maxima effectives

Fourniture totale	9867
Consommation du pays avec pompage d'accumulation	7777
sans pompage d'accumulation	7771
Excédent d'importation	637
Excédent d'exportation	2136
Pompage d'accumulation	23

C. Diagramme de charge (voir figure ci-contre)

- a Centrales therm.-classiques
- b Centrales nucléaires
- c Centrales au fil de l'eau
- d Centrales à accumulation
- e Excédent d'importation
- A Excédent d'exportation
- P Pompage d'accumulation
- L Consom du pays sans pompage d'accumulation

Température extérieure moyenne dans les centres de consommation: -8 °C