

Zeitschrift: Wasser Energie Luft = Eau énergie air = Acqua energia aria
Herausgeber: Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband
Band: 89 (1997)
Heft: 7-8

Artikel: Wehrverstärkung mit Mikropfählen
Autor: Peter, Marco / Jan, Stefan / Vögeli, Jürg
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-940200>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Wehrverstärkung mit Mikropfählen

Marco Peter, Stefan Jan, Jürg Vögeli

1. Einleitung

Das oberhalb Basel liegende Rheinkraftwerk Augst-Wyhlen wurde kurz vor dem Ersten Weltkrieg erstellt. Die beiden Zentralen auf dem deutschen und schweizerischen Ufer wurden in den letzten Jahren erneuert und weitgehend mit Straflo-Turbinen ausgerüstet [1, 2].

Das quer zur Flussrichtung stehende Stauwehr [3] hat eine Gesamtlänge von 212 m und ist mit 10 Tafelschützen ausgerüstet. Die Stauhöhe beträgt heute 6,7 m. Die maximale Wassertiefe im Unterwasser des Wehrs ist mit 14 m vergleichsweise hoch. Das Wehr ist auf Plattenkalk fundiert.

Die Beurteilungen zeigen, dass das Bauwerk, so wie es besteht, die heute geforderten Sicherheitsreserven gegen Gleiten nicht erreicht. Die erforderlichen Verstärkungsmassnahmen werden 1997 und 1998 ausgeführt:

- Die 10 Wehrsohlen werden mit total 310 Mikropfählen von 50 mm Durchmesser und 3600 m³ leicht armiertem Beton verstärkt. Die Mikropfähle weisen eine Gesamtlänge von 13 bis 20 m auf. Die Gebrauchslast beträgt 560 kN. Bohrung und Einbau der nicht vorgespannten Mikropfähle erfolgen unter Wasser bei 4 bis 9 m Wassertiefe.
- Die 9 Wehrpfeiler werden mit total 36 Vorspannankern vom UW- und OW-Pfeilerkopf aus zusätzlich gesichert. Diese Anker weisen eine Gebrauchslast von rund 600 kN und eine totale Länge von 24 bis 39 m auf.
- Die Fachwerkbrücke wird durch gezielte Baumassnahmen gegen Absturz im Erdbebenfall gesichert [4].
- Die Auskolkungen im Fels, der an das Stauwehr anschliesst, werden im Oberwasser vollständig mit Beton verfüllt. Im Unterwasser wird der kritische Bereich in Wehrmitte mit einem Betonblock gegen weitere Erosionen gesichert.

Durch diese Baumassnahmen wird es in Zukunft wieder möglich sein, die Wehrfelder zu entleeren. Die geforderten

Sicherheiten gegen Abgleiten einzelner Bauteile werden auch bei ungünstigsten Annahmen erfüllt und gegenüber heute beträchtlich erhöht. Die Kippsicherheit wird verbessert. Nach einem kurzen Überblick über die Problemstellung wird im wesentlichen die Evaluation der Sicherungsmassnahmen bei den Wehrfeldern erläutert.

2. Das alte Wehr

Das Stauwehr wurde zur Bauzeit auf 10 Pfeiler- und 21 Schwellencaissons gegründet. Die Caissons bestehen aus Stahl oder aus Stahlbeton. Der im Wasser liegende Fels im Caissoninnern wurde unter Druckluft abgebaut, um die ganze Konstruktion etappenweise abzuteufen. Die Verzetgenauigkeit dieser einzelnen Caissons war gering, so dass die Abstände zwischen den einzelnen Sohlen- und Pfeilercaissons zwischen 15 cm und 95 cm differieren (Bild 1 und 2).

Die aufgehende Konstruktion der Pfeiler und Wehrsohlen besteht an allen Aussenflächen aus Granitquadern von 30 bis 80 cm Stärke. Der Raum innerhalb dieser Granitverkleidung ist mit einem inhomogenen Stampfbeton gefüllt. Die Granitsteine in den Sohlen sind mit kurzen Ankern in den Beton eingebunden.

Die Wehrschwelle liegt rund 10 m unter dem Stauziel. Der anschliessende Absturz variiert zwischen 0,9 m und 4,8 m, da das Wehr in Flussmitte tiefer fundiert wurde als im Uferbereich. Die tiefsten Fundationskoten liegen rund 22 m unter dem Oberwasserspiegel. Die lichte Breite der 10 Wehröffnungen beträgt je rund 17,5 m, und die Kapazität einer Öffnung liegt bei 880 m³/s.

Nach 85 Betriebsjahren ist der Zustand der Granitblöcke im Abflussbereich immer noch einwandfrei. Schwere Auskolkungen im Fels unmittelbar unterhalb des Stauwehrs führten schon wenige Jahre nach Betriebsaufnahme zu einer Verlängerung der Wehrsohlen um rund 7 m. Die Auskolkung im Unterwasser hat sich in den letzten Jahren stabilisiert.

Im Oberwasser liegt der Fels über einen weiten Bereich 2 bis 3 m unterhalb der Wehrschwelle. Entgegen allen Erwartungen ist der Fels nicht mit Kies überdeckt. Die rechteckigen Pfeilerfundamente von 5,5 m Breite sind den Schwellen um 2,6 m vorgelagert. Die ungünstigen Strö-

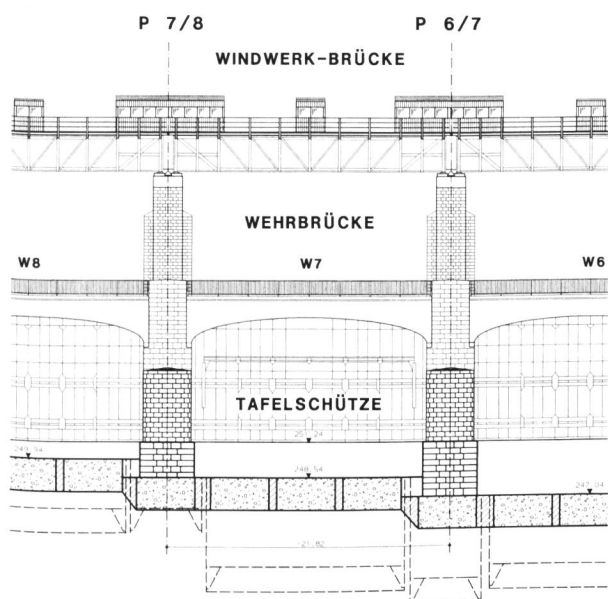


Bild 1. Wehransicht vom Unterwasser.

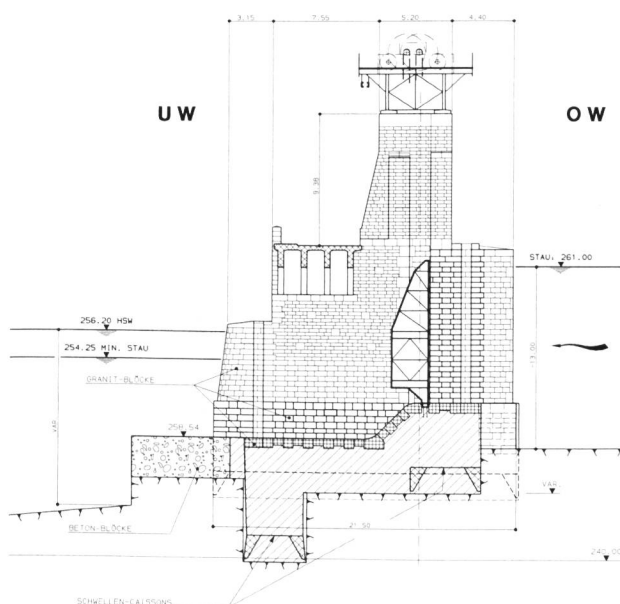


Bild 2. Querschnitt altes Wehr.

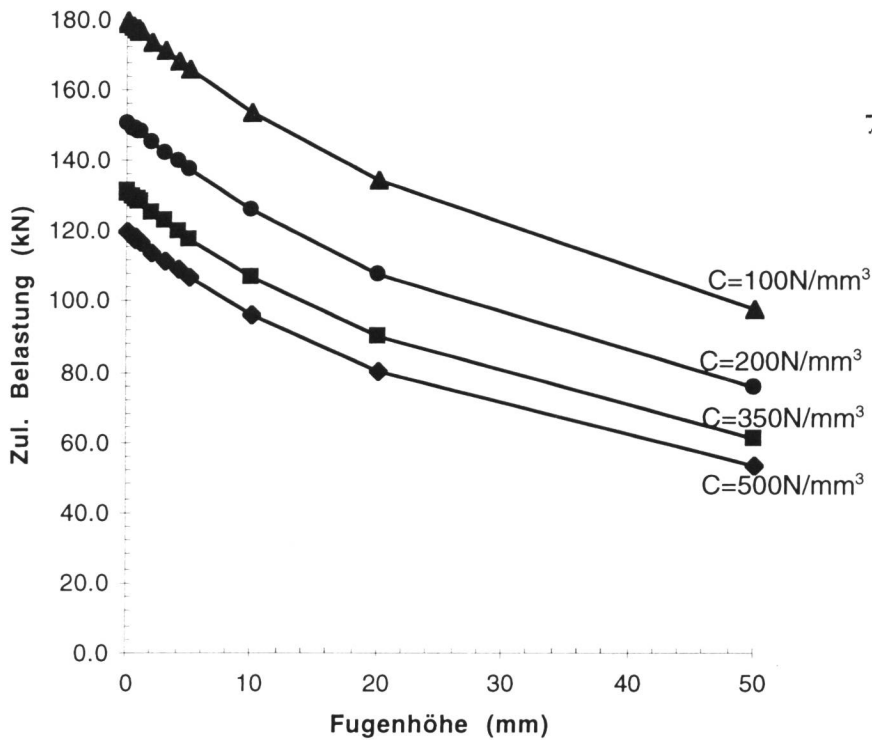


Bild 6. Zulässige Belastung pro Pfahl am Abschermodell.


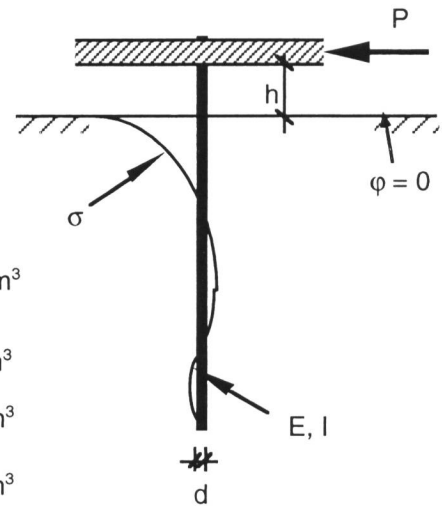


Bild 5. Abschermodell.




Bereich 1:

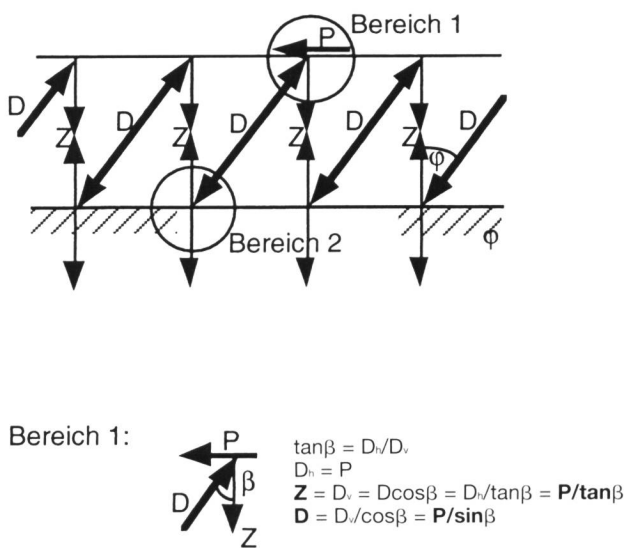

aus Geometrie: $\beta = \varphi$
 Reibung: $R = D_h = D_v \tan\varphi = P$

Bereich 2:



aus Geometrie: $\beta = \varphi$
 Reibung: $R = D_h = D_v \tan\varphi = P$

Bild 7. Fachwerkmodell mit vertikalen Pfählen.

Das Modell mit der Ausbildung von schrägen Druckdiagonalen im Beton und Fels ist gültig, wenn in der Gleitfuge ein entsprechender Reibungswinkel vorhanden ist. Bei sehr kleinen Reibungswinkeln muss dagegen das Abschermodell mit den seitlichen Pressungen (Lochleibung) angewendet werden, da die mobilisierbare Reibung nur noch sehr gering ist. Dies ist im nachfolgenden Diagramm (Bild 8) zusammengefasst, das für einen GEWI-Pfahl von 50 mm Durchmesser gültig ist. Im Bereich mit massgebenden Felspressungen sind die Querbelastungen für vier verschiedene Fugenhöhen h und eine als wahrscheinlich erachtete Bettungsziffer $C = 200 \text{ N/mm}^3$ eingetragen.

Bild 8 zeigt, dass für Reibungswinkel $\varphi \geq 15^\circ$ (Augst-Wyhlen: $\varphi_{\min} = 28^\circ$) das Modell mit wirksamer Reibung in der Gleitfuge zweckmässiger ist.

Das Fachwerkmodell setzt eine einwandfreie Verankerung des GEWI-Pfahls in der Wehrsohle voraus.

Fachwerkmodell mit geneigten Pfählen

Zug und Druckdiagonale werden nachstehend nach Einbauwinkel α , Reibungswinkel φ und einer angreifenden Horizontalschubkraft P aufgelöst (Bild 9).

Vergleich: Fachwerkmodell mit vertikalen und geneigten Pfählen

Die Bilder 10 und 11 zeigen einerseits den Einfluss des Reibungswinkels auf die Grösse der Pfahlzugkraft bei gegebener Pfahlniegung und andererseits den Einfluss der Pfahlniegung auf die Grösse der Pfahlzugkraft bei gegebenem Reibungswinkel.

Folgerungen aus numerischen Auswertungen:

- Bei geneigten Pfählen hat die Grösse des Reibungswinkels φ einen viel kleineren Einfluss auf die Grösse der Pfahlzugkraft Z als bei vertikalen Pfählen.
- Schon eine geringe Pfahlniegung von $\alpha = 5^\circ$ reduziert die Pfahlzugkraft gegenüber vertikalen Pfählen um ca. 10%. Bei einer Pfahlniegung von $\alpha = 30^\circ$ ist die Reduktion der

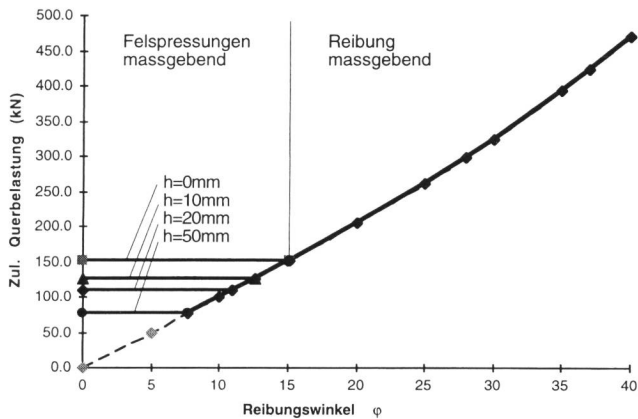


Bild 8. Massgebendes Berechnungsmodell in Abhängigkeit des Reibungswinkels φ für den vertikalen GEWI-Pfahl Durchmesser 50 mm.

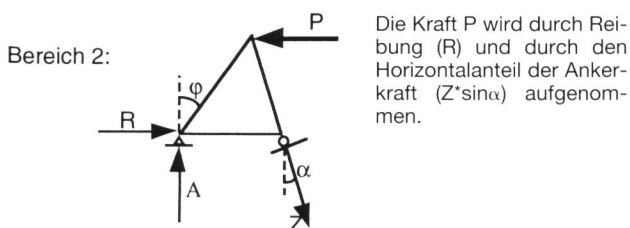
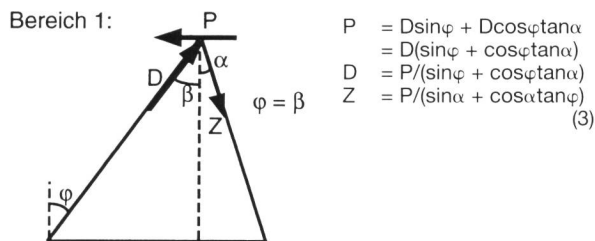
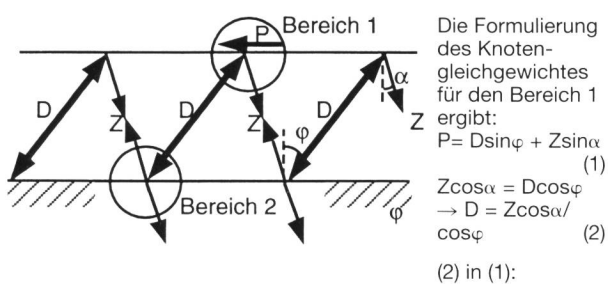


Bild 9. Fachwerkmodell mit geneigten Pfählen.

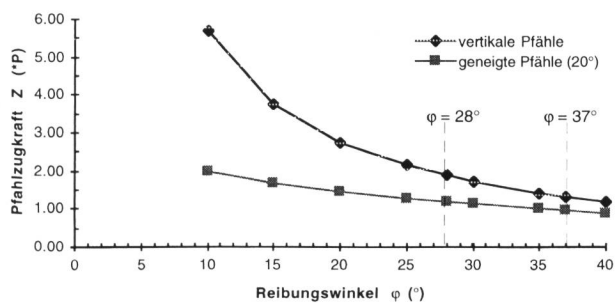


Bild 10. Pfahlzugkraft in Abhängigkeit des Reibungswinkels.

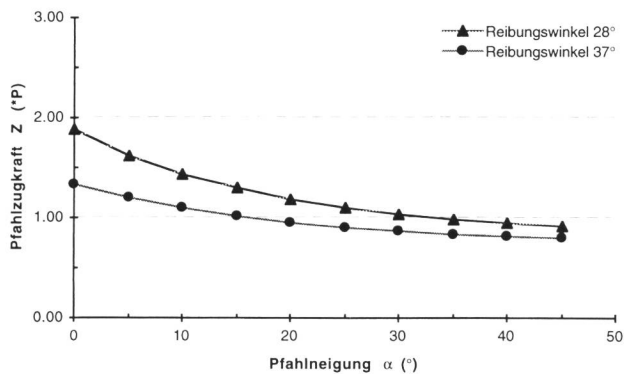


Bild 11. Pfahlzugkraft in Abhängigkeit der Pfahlneigung.

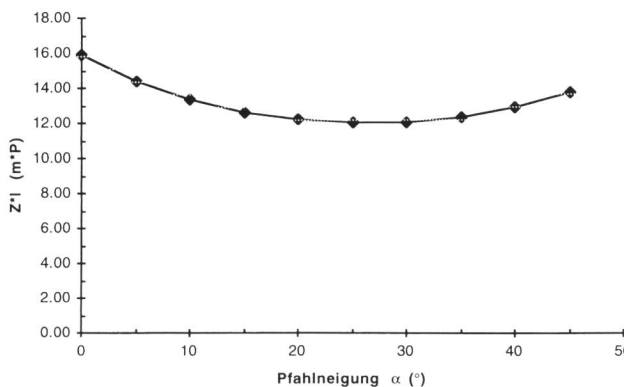


Bild 12. Produkt von Pfahlzugkraft und Pfahlänge in Abhängigkeit der Pfahlneigung.

Pfahlzugkraft gegenüber vertikalen Pfählen auf 35 bis 45 % angewachsen. Für noch grössere Pfahlneigungen ist die Verminderung der Pfahlzugkraft nicht mehr sehr gross.

Unter der Annahme, dass die Pfahltiefe (vertikal) konstant sei ($z = 12 \text{ m}$), lässt sich auch bestimmen, für welche Pfahlneigung α das Produkt aus Pfahlzugkraft und Pfahlänge minimal wird (\rightarrow wirtschaftlichste Lösung). Dies ist Bild 12 zu entnehmen.

Aus Bild 12 geht hervor, dass eine Pfahlneigung von $\alpha = 15$ bis 30° am wirtschaftlichsten ist.

7. Deformationen

Die Abschätzung der Deformationen infolge Auftriebs erfolgte am folgenden Modell:

- Der Stahl ist mit dem Fels in Verbund.
- Die Zugkraft nimmt mit der Tiefe linear ab.
- Die Deformationen im Fels sind vernachlässigt.
- Der Verlauf der Stahlspannungen, die für die Berechnung der Deformation massgebend sind, wurde an einem «armierten Betonstab» mit vorgegebenen «Rissabständen» von 0,20 m bis 0,50 m entsprechend den Schichtstärken des Felses ermittelt.

Somit beträgt die Hebung der Felsoberfläche bei einem voll ausgenützten Pfahl ca. 1 bis 2 mm. Die rechnerische Zunahme der «Rissbreiten» liegt unter 0,1 mm und ist somit bedeutungslos.

Die Deformationen infolge Horizontalschubs allein sind wesentlich kleiner, da keine Vertikalkraft auf die Sohle wirkt.

Der nächstliegende Gedanke wäre natürlich, die Mikropfähle vorzuspannen, um eventuelle Deformationen in den Stein/Beton-Konstruktionen weitgehend zu vermeiden. Durch eine Vorspannung könnte man komplexe Überlegungen zu den Deformationen umgehen. Da die Verankerung schon in der Bauphase erforderlich ist und unter Wasser angebracht werden muss, wäre dies bei den vorhandenen lokalen Verhältnissen praktisch nur bei einem senkrechten Einbau möglich.

8. Wahl der Massnahmen

Auf der Basis der vorstehenden Überlegungen wurde folgende grundsätzliche Massnahme gewählt:

- Geneigte Mikropfähle von 15° bis 35° ohne Vorspannung.
- Durchmesser 50 mm und doppelter Korrosionsschutz (1. Schutz: vorfabrizierter Zementmörtel im Innern eines Rippenrohrs; 2. Schutz: Injektionsgut des Bohrlochs).
- Je nach Geometrie der einzelnen Wehrfelder werden 20, 31 oder 42 Mikropfähle in drei oder vier hintereinanderliegenden Reihen eingebaut.

Bohrung und Einbau der Pfähle werden durch das Wasser ausgeführt. Eine erste temporäre Verankerung erfolgt in den Granitblöcken der Wehrsohle. Nach dem Trockenlegen der Wehrfelder wird die zweite definitive Verankerung auf dem Mikropfahl angebracht und die Sohle wird bis auf die Höhe der Schützenschwelle um 1 bis 4 m erhöht.

Die grosse Kontaktfläche zwischen diesem neuen Beton und den Granitsteinen der bestehenden Pfeiler ermöglicht einen Lastabtrag der Pfeilerkräfte auf die Wehrschwelle mit kleinen Schubspannungen.

Die massgebenden Lastfälle waren entleerter Zustand ($s = 1,35$) und die pseudostatische Erdbebenberechnung mit einer Horizontalbeschleunigung von 15% ($s = 1,1$). Für die anzusetzenden Reibungswinkel, Auftriebskräfte und Wasserspiegellagen wurden ausführliche Sensitivitätsanalysen durchgeführt.

9. Kosten

Diese Bauarbeiten am Stauwehr werden rund 7 Mio Franken kosten. Die wichtigsten Positionen sind die Installationen mit 0,9 Mio Franken, die 310 Mikropfähle mit 1,7 Mio Franken, die 36 Vorspannanker mit 0,5 Mio Franken und etwa 2 Mio Franken für alle Betonarbeiten.

Bei proportionaler Umlegung des Installationsanteils auf die einzelnen Positionen wurden aufgrund von mehreren Angeboten die folgenden spezifischen Kosten pro kN Kraft für dieses Objekt ermittelt:

Mikropfahl in Sohle	11 Fr./kN
Vorspannanker im Pfeiler	22 Fr./kN
Betongewicht unter Auftrieb	25 Fr./kN

Dabei wurden die Bohrungen mit Injektionen und Wiederaufbohren ausgesetzt.

Schlussfolgerung

Durch die geplanten Verstärkungsmassnahmen kann das Stauwehr alle Sicherheiten unter ungünstigsten Annahmen erfüllen und ist somit für eine zweite Konzessionsdauer von 80 Jahren gerüstet. Die primäre Verstärkungsmassnahme mit Mikropfählen ist hier eine ausgesprochen preiswerte Massnahme, die zu schonenden Krafteinleitungen führt, so dass für die Sanierungsmassnahmen mit minimalen Kosten zu rechnen ist.

Literatur

- [1] Sonderausgabe zum Kraftwerk Wyhlen, diverse Beiträge. «wasser, energie, luft», 1/2-1994.
- [2] Sonderausgabe zum Kraftwerk Augst, diverse Beiträge. «wasser, energie, luft», 3/4-1994.
- [3] Diverse Artikel zum Stauwehr Augst-Wyhlen, «Schweizerische Bauzeitung», Band LXI-1913.
- [4] S. Malla, M. Wieland, M. Peter: Post-Cracking Behaviour of Piers of a Weir of a Run-of-River Power Plant subjected to Earthquake Loading. 11th World Conference on Earthquake Engineering, 23-28 June, 1996, Acapulco, Mexico.

Adressen der Verfasser: Marco Peter, dipl. Bauing. ETH, Electrowatt Engineering AG, Postfach, CH-8034 Zürich; Stefan Jan, dipl. Bauing. ETH, Electrowatt Engineering AG, Postfach, CH-8034 Zürich; Jürg Vögeli, dipl. Bauing. ETH, Electrowatt Engineering AG Postfach, CH-8034 Zürich.

Vernachlässigung der Wasserkraft

Wortlaut der Einfachen Anfrage Rechsteiner-Basel, Nationalrat (97.1099), vom 19. Juni 1997

Der Tagespresse war zu entnehmen, dass mit der Erneuerung des Wasserkraftwerks Beznau die Jahresenergieproduktion von 63 auf 210 Mio kWh erhöht werden könnte. Dies entspricht dem Stromverbrauch einer mittleren Stadt. Im Januar 1997 beschlossen die Nordostschweizerischen Kraftwerke AG (NOK), das Wasserkraftwerk Beznau nicht zu modernisieren, obschon die Kosten nur auf 12 Rp./kWh veranschlagt wurden («Aargauer Zeitung» vom 25. Januar 1997).

Es sind gar Beispiele mutwilliger Vernachlässigung der Wasserkraftnutzung bekannt: In Malters haben die Central-schweizerischen Kraftwerke (CKW) ein Wasserkraftwerk übernommen und anschliessend stillgelegt. Die Bewilligung für einen Neubau (ökologisch vorbildlich) war bereits vorhanden. Ähnliche Fälle werden aus Delémont und Moutier genannt («Tages Anzeiger» vom 30. Mai 1997).

Um ein letztes Beispiel zu nennen: Das Kraftwerk Rheinfelden könnte zu durchaus bescheidenen Kosten eine Mehrproduktion von fast 1% des landesweiten Stromverbrauchs produzieren. Auch in Rheinfelden wird nicht entschieden.

Die gleiche NOK, die das Wasserkraftwerk Beznau technisch veralten lässt, ersucht um die Genehmigung für eine Leistungserhöhung im AKW Leibstadt, obschon dieses Werk für eine solche Erhöhung nie ausgelegt wurde, nicht angemessen gegen Unfall versichert ist (Versicherungsdeckung nur 1 Mrd. Franken) und die langfristigen Entsorgungskosten für Atommüll ungedeckt sind (die Finanzierung ist in wenigen Jahrzehnten erschöpft, die Reserven sind nirgends als zweckgebundenes, gesichertes Vermögen ausgeschieden). Ich frage den Bundesrat: