

Zeitschrift: Bulletin.ch : Fachzeitschrift und Verbandsinformationen von Electrosuisse, VSE = revue spécialisée et informations des associations Electrosuisse, AES

Band: 94 (2003)

Heft: 12

Artikel: Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2002 = Statistique suisse de l'électricité 2002

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-857568>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 19.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Bundesamt für Energie, Bern

Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2002

Inhaltsübersicht

1. Schweizerische Elektrizitätsversorgung 2002 im Überblick
2. Elektrizitätsbilanz der Schweiz
3. Erzeugung elektrischer Energie
4. Verbrauch elektrischer Energie
5. Erzeugung, Verbrauch und Belastung an einzelnen Tagen
6. Energieverkehr mit dem Ausland
7. Ausbaumöglichkeiten der Produktionsanlagen bis 2009
8. Finanzwirtschaft
- Anhang

Office fédéral de l'énergie, Berne

Statistique suisse de l'électricité 2002

Table des matières

1. Approvisionnement de la Suisse en électricité en 2002
2. Bilan suisse de l'énergie électrique
3. Production d'énergie électrique
4. Consommation d'énergie électrique
5. Production, consommation et charge au cours de certains jours
6. Echanges internationaux d'énergie électrique
7. Possibilités d'extension des installations de production jusqu'en 2009
8. Situation financière
- Annexe

1. Schweizerische Elektrizitätsversorgung 2002 im Überblick

Der Elektrizitätsverbrauch der Schweiz ist im Jahr 2002 um 0,5% gestiegen (Vorjahr + 2,6%). Trotz dem geringen Zuwachs erreichte der Stromverbrauch einen neuen Höchstwert. Die einheimischen Kraftwerke erzeugten 7,4% weniger Elektrizität als im Rekordjahr 2001; sie erzielten mit 65,0 Mrd. Kilowattstunden (kWh) das bisher vierthöchste Produktionsergebnis. Der Exportüberschuss sank 2002 markant auf 4,5 (10,4) Mrd. kWh.

1.1 Erzeugung

Die Elektrizitätsproduktion des schweizerischen Kraftwerksparks sank 2002 im Vergleich zum Vorjahr um 7,4% auf 65,0 Mrd. kWh. Damit wurde die nach dem Rekordjahr 2001 vierthöchste Inlanderzeugung erzielt.

- Die Wasserkraftanlagen erzeugten bei durchschnittlichen Produktionsverhältnissen 13,6% weniger Elektrizität als im Vorjahr. Die Speicherwerke produzierten dabei 22,9% und die Laufwerke 0,7% weniger Elektrizität.

1. Approvisionnement de la Suisse en électricité en 2002

La consommation d'électricité en Suisse a augmenté de 0,5% en 2002 (année précédente + 2,6%). La croissance atone n'a pas empêché ce nouveau record. En revanche, la production des centrales indigènes a reculé de 7,4% par rapport à 2001 pour atteindre 65,0 milliards de kilowattheures (kWh), soit tout de même le quatrième meilleur résultat à ce jour. L'excédent d'exportations est tombé à 4,5 (10,4) milliards de kWh.

1.1 Production

La production d'électricité des centrales suisses a diminué de 7,4% en 2002, passant à 65,0 milliards de kWh. Il s'agit du quatrième meilleur résultat sur le plan de la production intérieure, après le record absolu de 2001.

- Les centrales hydrauliques, qui ont connu des conditions d'exploitation moyennes, ont produit 13,6% d'électricité de moins que l'année précédente. La production des installations à accumulation a reculé de 22,9%, et celle des centrales au fil de l'eau de 0,7% seulement.

- Dank der hohen Verfügbarkeit der fünf schweizerischen Kernkraftwerke – die Arbeitsausnutzung betrug 91,7% – wurde ein neues Höchstergebnis von 25,7 (25,3) Mrd. kWh erzielt. Seinen Produktionsrekord vom Vorjahr brach das Kernkraftwerk Leibstadt unter anderem dank einer Leistungserhöhung. Das Kernkraftwerk Mühleberg erzielte ebenfalls einen neuen Produktionsrekord.


Am gesamten Elektrizitätsaufkommen waren die Wasserkraftwerke zu 56,2%, die Kernkraftwerke zu 39,5% sowie die konventionell-thermischen und anderen Anlagen zu 4,3% beteiligt.

- Grâce à la disponibilité élevée des cinq centrales nucléaires suisses – utilisées à 91,7% de leur capacité – un nouveau record a été établi dans ce secteur, à 25,7 (25,3) milliards de kWh. La centrale de Leibstadt a battu son record de production de l'année précédente grâce à l'accroissement de sa puissance et celle de Mühleberg a également enregistré son meilleur résultat.

Globalement, l'apport à la production d'électricité a été de 56,2% pour les centrales hydroélectriques, de 39,5% pour les centrales nucléaires et de 4,3% pour les centrales thermiques conventionnelles et les autres installations.

*Fig. 1
Stromproduktion 2002
nach Kraftwerkskategorien*

*Fig. 1
Production d'électricité en 2002
par catégories de centrales*

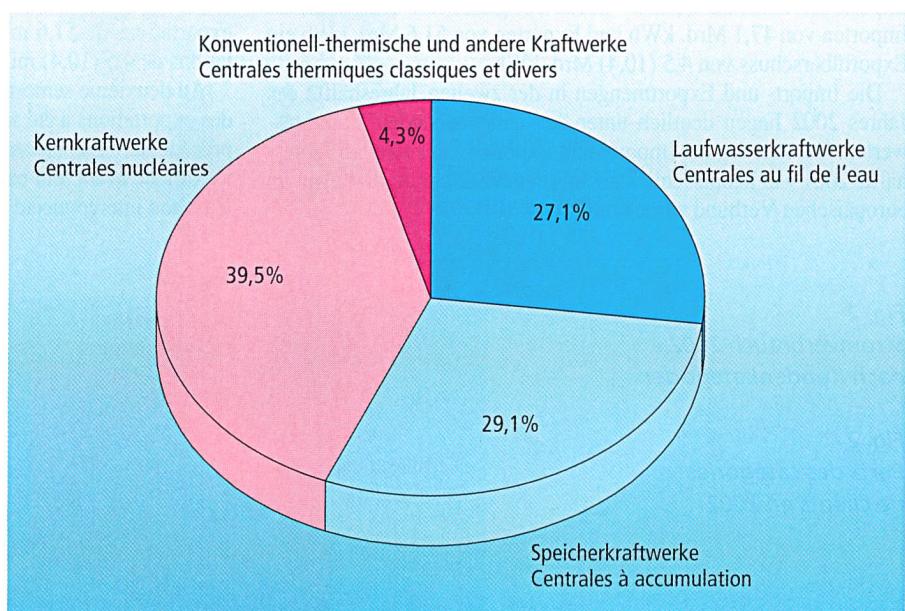

*Landeserzeugung der Kraftwerke
Production nationale des centrales*

Tabelle 1
Tableau 1

	2002	2001	Veränderung gegenüber Vorjahr Variation par rapport à l'année précédente	
	Mrd. kWh		%	
Landeserzeugung	65,0	70,2	– 7,4	Production nationale
Wasserkraft	36,5	42,3	– 13,6	Hydraulique
Kernkraft	25,7	25,3	+ 1,6	Nucléaire
Konv.-thermische Kraft und andere	2,8	2,6	+ 7,1	Thermique classique et divers

1.2 Verbrauch

Der Elektrizitätsverbrauch (Endverbrauch) stieg im Jahr 2002 auf 54,0 Mrd. kWh; dies entspricht einem neuen Höchstwert. Die Zunahme belief sich auf 0,3 Mrd. kWh oder 0,5% gegenüber dem Vorjahr. Während sich der Endverbrauch in den ersten drei Quartalen zwischen 0,4% und 1,1% gegenüber den entsprechenden Vorjahresquartalen erhöhte, sank er im vierten Quartal um 0,1%.

1.2 Consommation

La consommation d'électricité (consommation finale) s'est élevée en 2002 à 54,0 milliards de kWh, ce qui représente un nouveau record. La hausse a été de 0,3 milliard de kWh, ou 0,5%, par rapport à l'année précédente. Alors qu'au cours des neuf premiers mois, la consommation finale augmentait par rapport à la période correspondante de 2001 (de + 0,4 à + 1,1%), elle a fléchi de 0,1% au dernier trimestre.

Zum höheren Elektrizitätsverbrauch trug hauptsächlich das Bevölkerungswachstum bei. Die mittlere Wohnbevölkerung der Schweiz nahm gemäss provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS) 2002 um fast 90 000 Personen oder 1,2 (0,7)% zu. Im Jahr 2002 stieg gemäss den Angaben des Staatssekretariats für Wirtschaft (seco) die wirtschaftliche Tätigkeit (Bruttoinlandprodukt; BIP) nur um 0,1 (0,9)%. Die Zahl der Heizgradtage dämpfte den Anstieg des Elektrizitätsverbrauchs. Sie verringerte sich um 3,7% gegenüber dem Vorjahr.

1.3 Energieverkehr mit dem Ausland

Während neun Monaten des Jahres 2002 überstieg die Landeserzeugung den Inlandbedarf (Landesverbrauch). Die in der Schweiz nicht benötigte elektrische Energie wurde exportiert. Im 1. Quartal des Jahres 2002 mussten per Saldo 2,0 Mrd. kWh vom Ausland bezogen werden. In den restlichen Quartalen des Jahres betrug der Exportüberschuss 6,5 Mrd. kWh. Für das ganze Jahr ergab sich bei Importen von 47,1 Mrd. kWh und Exporten von 51,6 Mrd. kWh ein Exportüberschuss von 4,5 (10,4) Mrd. kWh.

Die Import- und Exportmengen in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2002 liegen deutlich unter den entsprechenden Vorjahreswerten. Der Anstieg der Importe und Exporte in der zweiten Jahreshälfte 2001 war hauptsächlich auf systemtechnische Änderungen im europäischen Verbund zurückzuführen.

La croissance démographique est le principal facteur explicatif de la consommation accrue d'électricité. En 2002, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS), la population résidente a augmenté de pratiquement 90000 individus ou 1,2 (0,7)%. Selon les chiffres publiés par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), l'activité économique (produit intérieur brut; PIB) n'a progressé que de 0,1 (0,9)%. Par ailleurs, le nombre de degrés-jours de chauffage a diminué de 3,7% par rapport à 2001, freinant la hausse de la consommation de courant.


1.3 Echanges internationaux d'énergie électrique

En 2002, la production nationale a excédé les besoins (consommation nationale) pendant neuf mois. Le surplus d'énergie a été exporté. Au premier trimestre, il a fallu importer 2,0 milliards de kWh pour rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande. En revanche, on a enregistré un excédent d'exportations de 6,5 kWh aux trois autres trimestres. Avec des importations de 47,1 milliards et des exportations de 51,6 milliards, le résultat est un excédent d'exportations de 4,5 (10,4) milliards de kWh.

Au deuxième semestre 2002, le volume des importations et celui des exportations a été sensiblement inférieur aux valeurs de l'année précédente. La hausse enregistrée au second semestre 2001 s'explique avant tout par les changements techniques effectués dans le réseau interconnecté européen.

*Fig. 2
Stromverbrauch 2002
nach Kundenkategorien*

*Fig. 2
Parts des catégories
de clients en 2002*

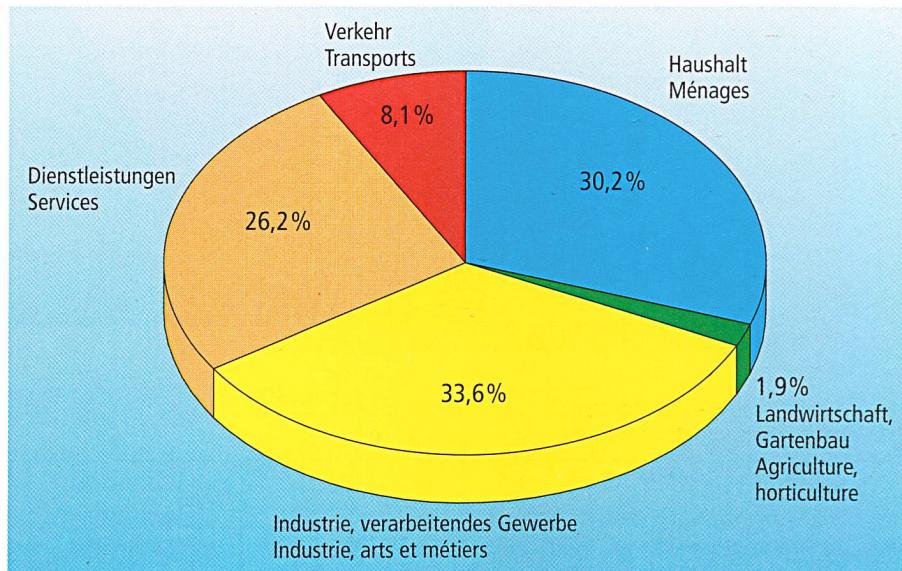


*Endverbrauch im Inland
Consommation finale dans le pays*

Tabelle 2
Tableau 2

	2002	2001	Veränderung gegenüber Vorjahr Variation par rapport à l'année précédente	Consommation finale
	Mrd. kWh	%		
Endverbrauch	54,0	53,7	+ 0,5	
Haushalt	16,3	16,1	+ 1,3	Ménages
Landwirtschaft, Gartenbau	1,0	1,0	- 0,1	Agriculture, horticulture
Industrie, verarbeitendes Gewerbe	18,2	18,3	- 0,9	Industrie, arts et métiers
Dienstleistungen	14,1	14,0	+ 1,0	Services
Verkehr	4,4	4,3	+ 2,4	Transports

Fig. 3
Einfuhr-/Ausfuhr-Saldo
2002 (in TWh), vertragliche
Werte

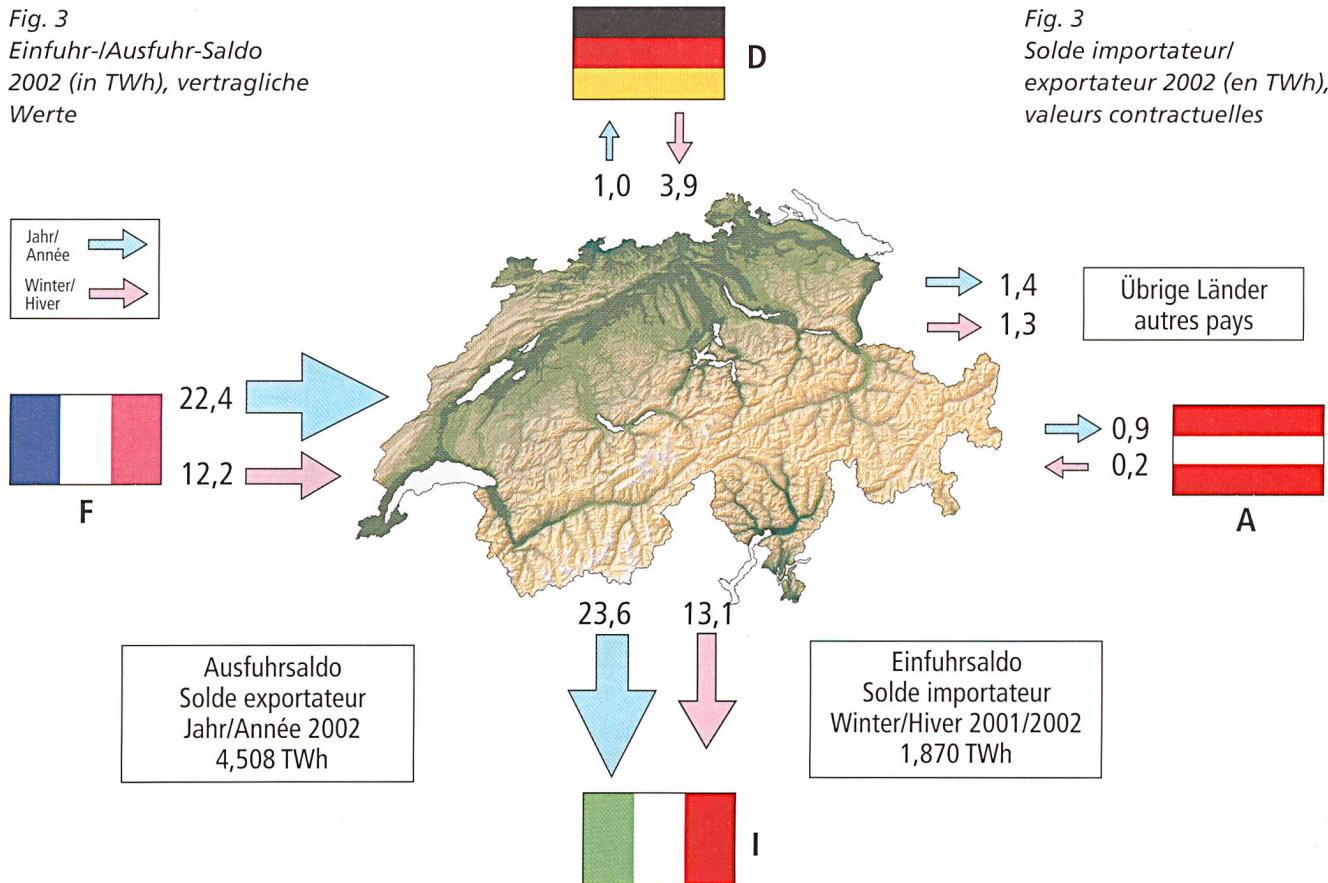

Elektrizitätsverkehr mit dem Ausland
Commerce international d'énergie électrique

Tabelle 3
Tableau 3

Kalenderjahr	2002	2001	Veränderung gegenüber Vorjahr Variation par rapport à l'année précédente	Année civile
	Mrd. kWh			
Einfuhr-/Ausfuhrsaldo Ausfuhr Einfuhr	- 4,5 51,6 47,1	- 10,4 68,4 58,0	- 24,5 - 18,7	Solde importateur/exportateur Exportation Importation

Winter	2001/2002	2000/2001	Veränderung gegenüber Vorwinter Variation par rapport à l'hiver précédent	Hiver
	Mrd. kWh			
Einfuhr-/Ausfuhrsaldo Ausfuhr Einfuhr	1,9 30,9 32,8	- 2,3 26,9 24,6	+ 15,1 + 33,5	Solde importateur/exportateur Exportation Importation

1.4 Elektrizitäts- und volkswirtschaftliche Kennzahlen

*Elektrizitäts- und volkswirtschaftliche Daten
Chiffres concernant l'économie électrique et publique*

1.4 Chiffres-clés concernant l'économie électrique et publique

Tabelle 4
Tableau 4

	Masseinheit Unité	2001	2000	Veränderung gegenüber Vorjahr in % Variation par rapport à l'année précédente en %	
<i>Elektrizitätswirtschaftliche Daten</i>					<i>Chiffres concernant l'économie électrique</i>
Anteil der Elektrizität am Gesamtenergieverbrauch	TJ %	193 500 22,2	188 540 22,0	+ 2,6	Part de l'électricité à la consommation totale d'énergie
Investitionen	Mio. Fr.	846	1 040	- 18,7	Investissements
Durchschnittlicher Konsumentenpreis	Cts./kWh	15,75	15,8	- 0,3	Prix moyen à la consommation
Gesamtausgaben für Strom	Mio. Fr.	8 467	8 278	+ 2,3	Dépenses totales pour l'achat d'électricité
Endverbrauch pro Kopf	kWh	7 405	7 265	+ 1,9	Consommation finale par habitant
Haushaltverbrauch pro Haushalt	kWh	5 156	5 080	+ 1,5	Consommation des ménages par ménage
Haushaltverbrauch pro Kopf	kWh	2 215	2 182	+ 1,5	Consommation des ménages par habitant
<i>Volkswirtschaftliche Daten</i>					<i>Chiffres concernant l'économie publique</i>
Bruttoinlandprodukt, real ¹	Mrd. Fr.	348,9	345,8	+ 0,9	Produit intérieur brut, réel ¹
Index der industriellen Produktion 1995 = 100		121,0	122,0	- 0,8	Indice de la production industrielle
Gesamtwohnungsbestand Wohnungsbau (Reinzugang)	1000	3 604	3 575	+ 0,8	Effectif total des logements
Haushalte insgesamt (Schätzung)	1000	3 107	2 860 ⁽¹⁹⁹⁰⁾	- 10,4	Construction des logements (augmentation nette)
Heizgradtage ²		3 256	3 081	+ 5,7	Total des ménages (estimation)
Mittlere Wohnbevölkerung	Mio.	7 260,3	7 209,0	+ 0,7	Degrés-jours de chauffage ²
					Population résidente moyenne

¹ Zu Preisen von 1990

² Definition siehe Schweizerische Gesamtenergiestatistik

¹ Aux prix de 1990

² Définition voir Statistique globale suisse de l'énergie

Fig. 4
*Veränderungsraten Stromverbrauch –
Bruttoinlandprodukt real¹*

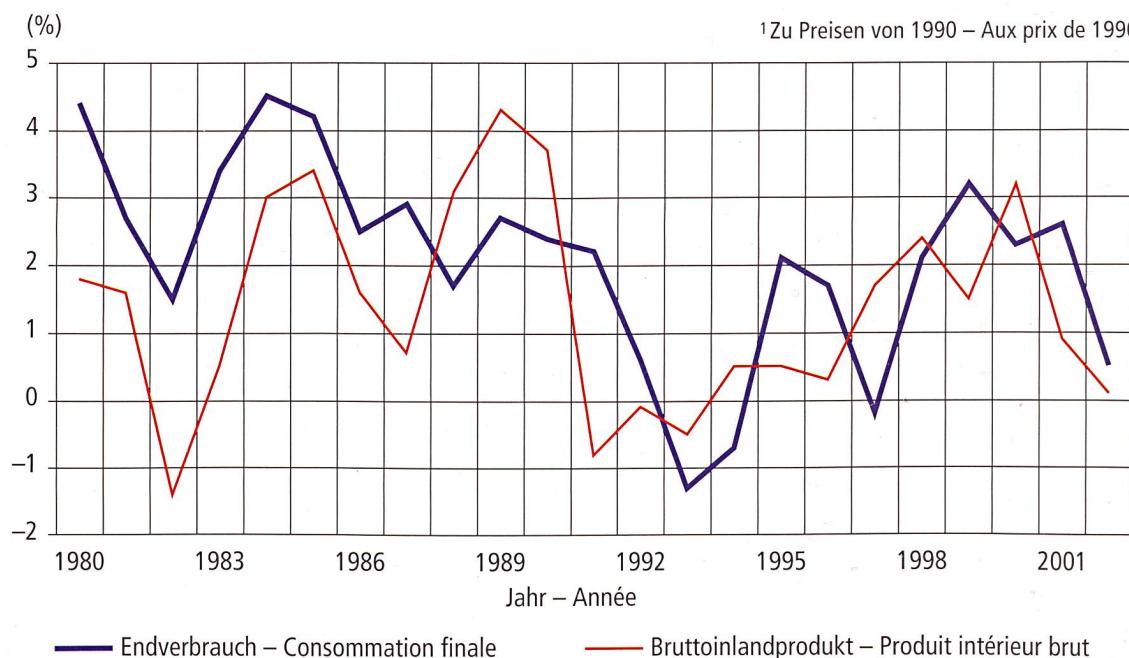



Fig. 4
*Variation consommation finale –
Produit intérieur brut réel¹*

¹ Zu Preisen von 1990 – Aux prix de 1990

1.5 Internationaler Vergleich

1.5 Comparaison internationale

*Fig. 5
Produktionsstruktur
einiger Länder 2001*

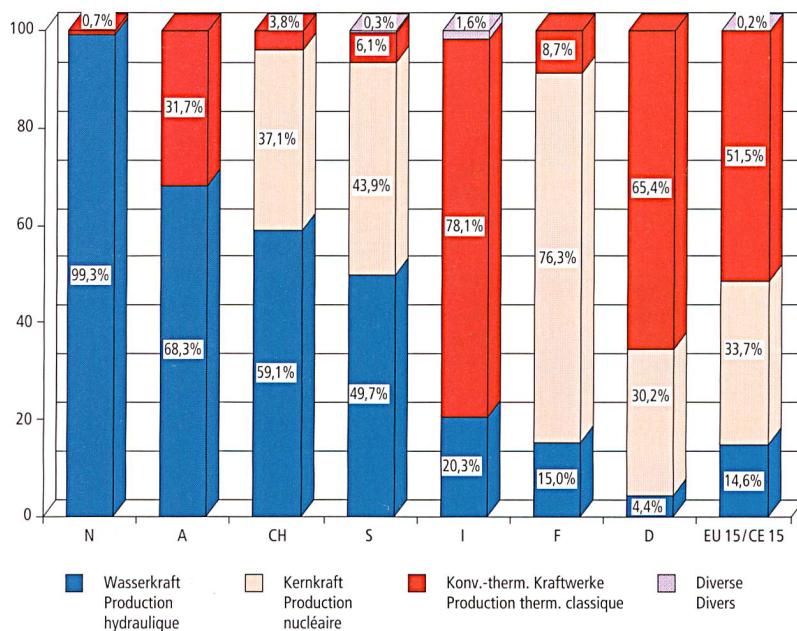


*Fig. 5
Structure de production
de divers pays 2001*

Tabelle 5
Tableau 5


Milliarden kWh	Norge ²	Austria ¹	CH	Sverige ²	Italia ¹	France ¹	Germany ¹	EU-15 ¹	En milliards de kWh
Total (Nettoerzeugung)	121,9	60,6	68,2	157,8	264,8	526,0	538,7	2514,3	Total (production nette)
Einfuhrsaldo	3,6	—	—	—	48,4	—	7,8	36,7	Solde importateur
Ausfuhrsaldo	—	0,2	10,4	7,3	—	69,2	—	—	Solde exportateur

Gemäss/Selon: ¹ Eurostat; ² Nordel

*Fig. 6
Verbrauch einiger
Länder*

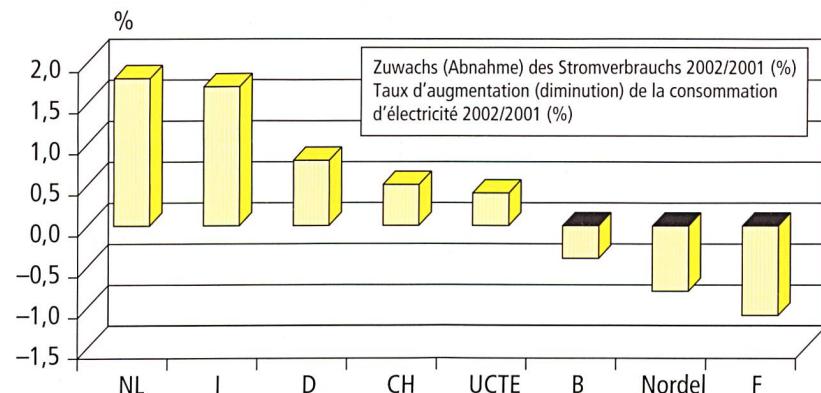

*Fig. 6
Consommation
de divers pays*

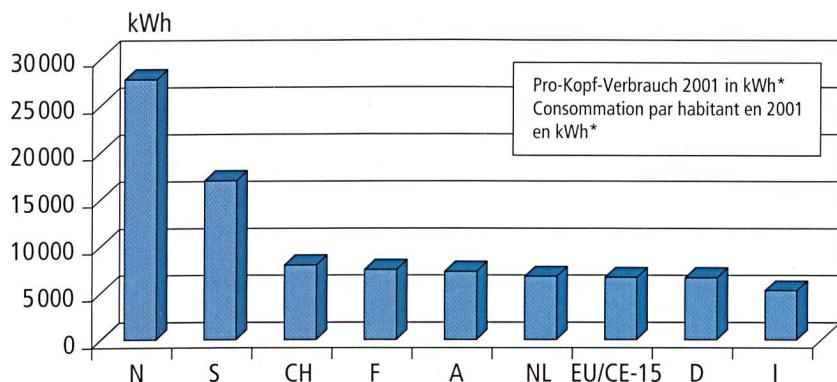


* Gerechnet mit Landesverbrauch – calculé avec consommation du pays

2. Elektrizitätsbilanz der Schweiz

2. Bilan suisse de l'électricité


*Fig. 7
Flussdiagramm der
Elektrizität 2002 (in GWh)*

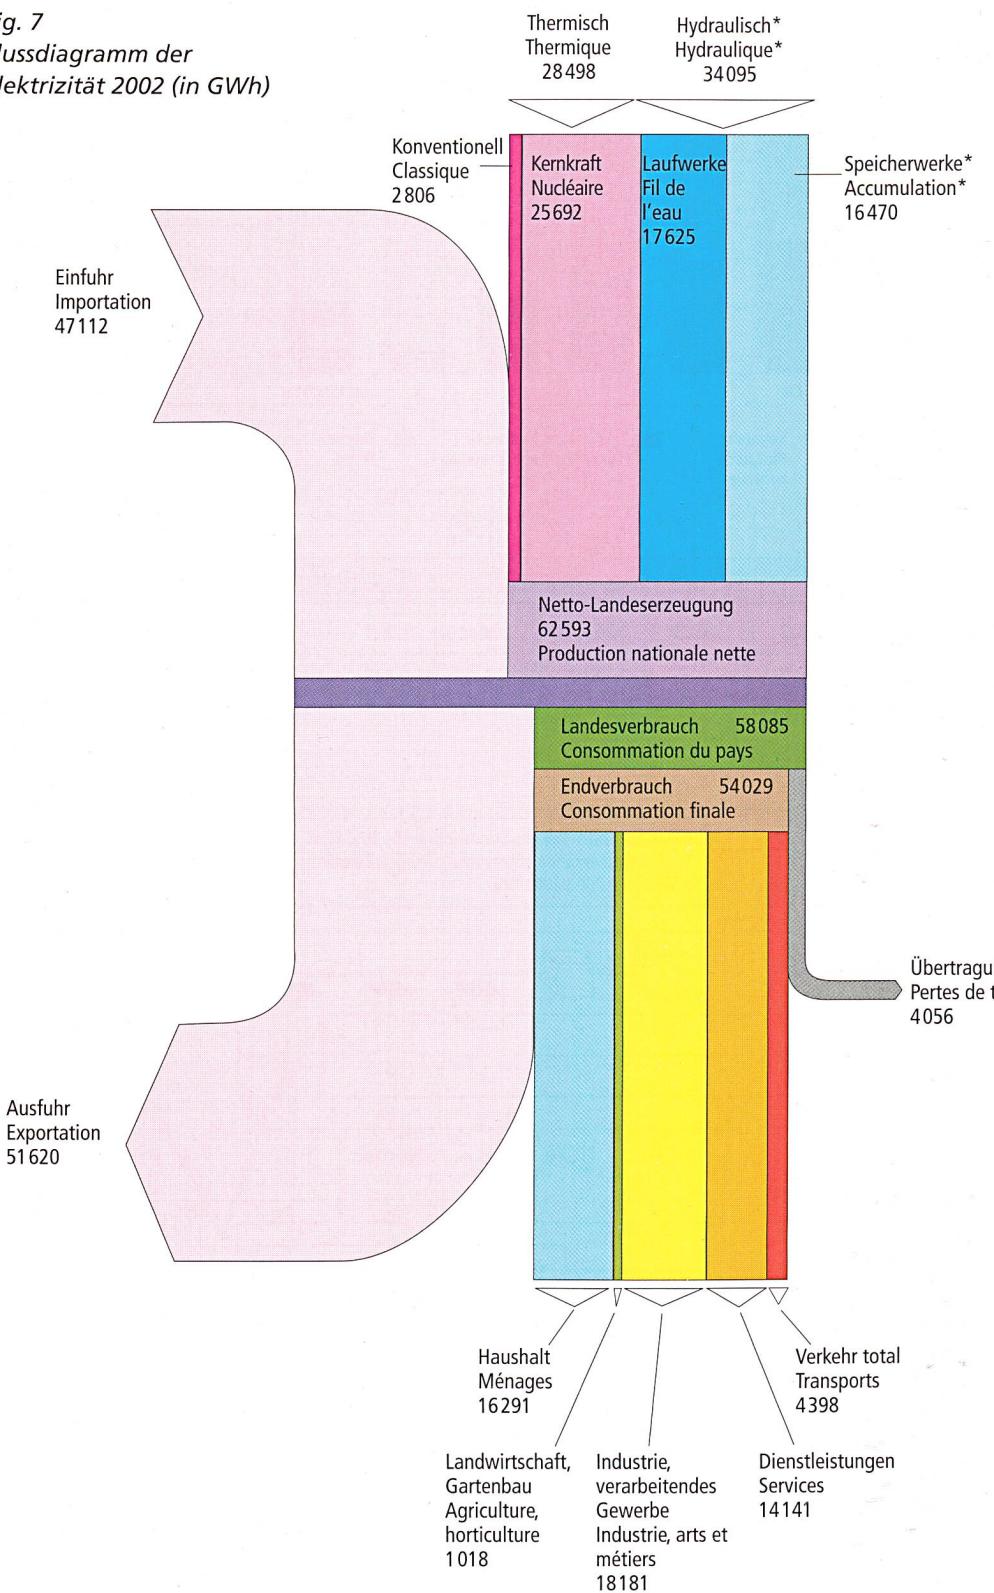

*Fig. 7
Flux de l'énergie électrique
2002 (en GWh)*

* Ohne Speicherpumpen
* Sans pompage d'accumulation

Fig. 8
Flussdiagramm der Elektrizität
Winter 2001/2002 (in GWh)

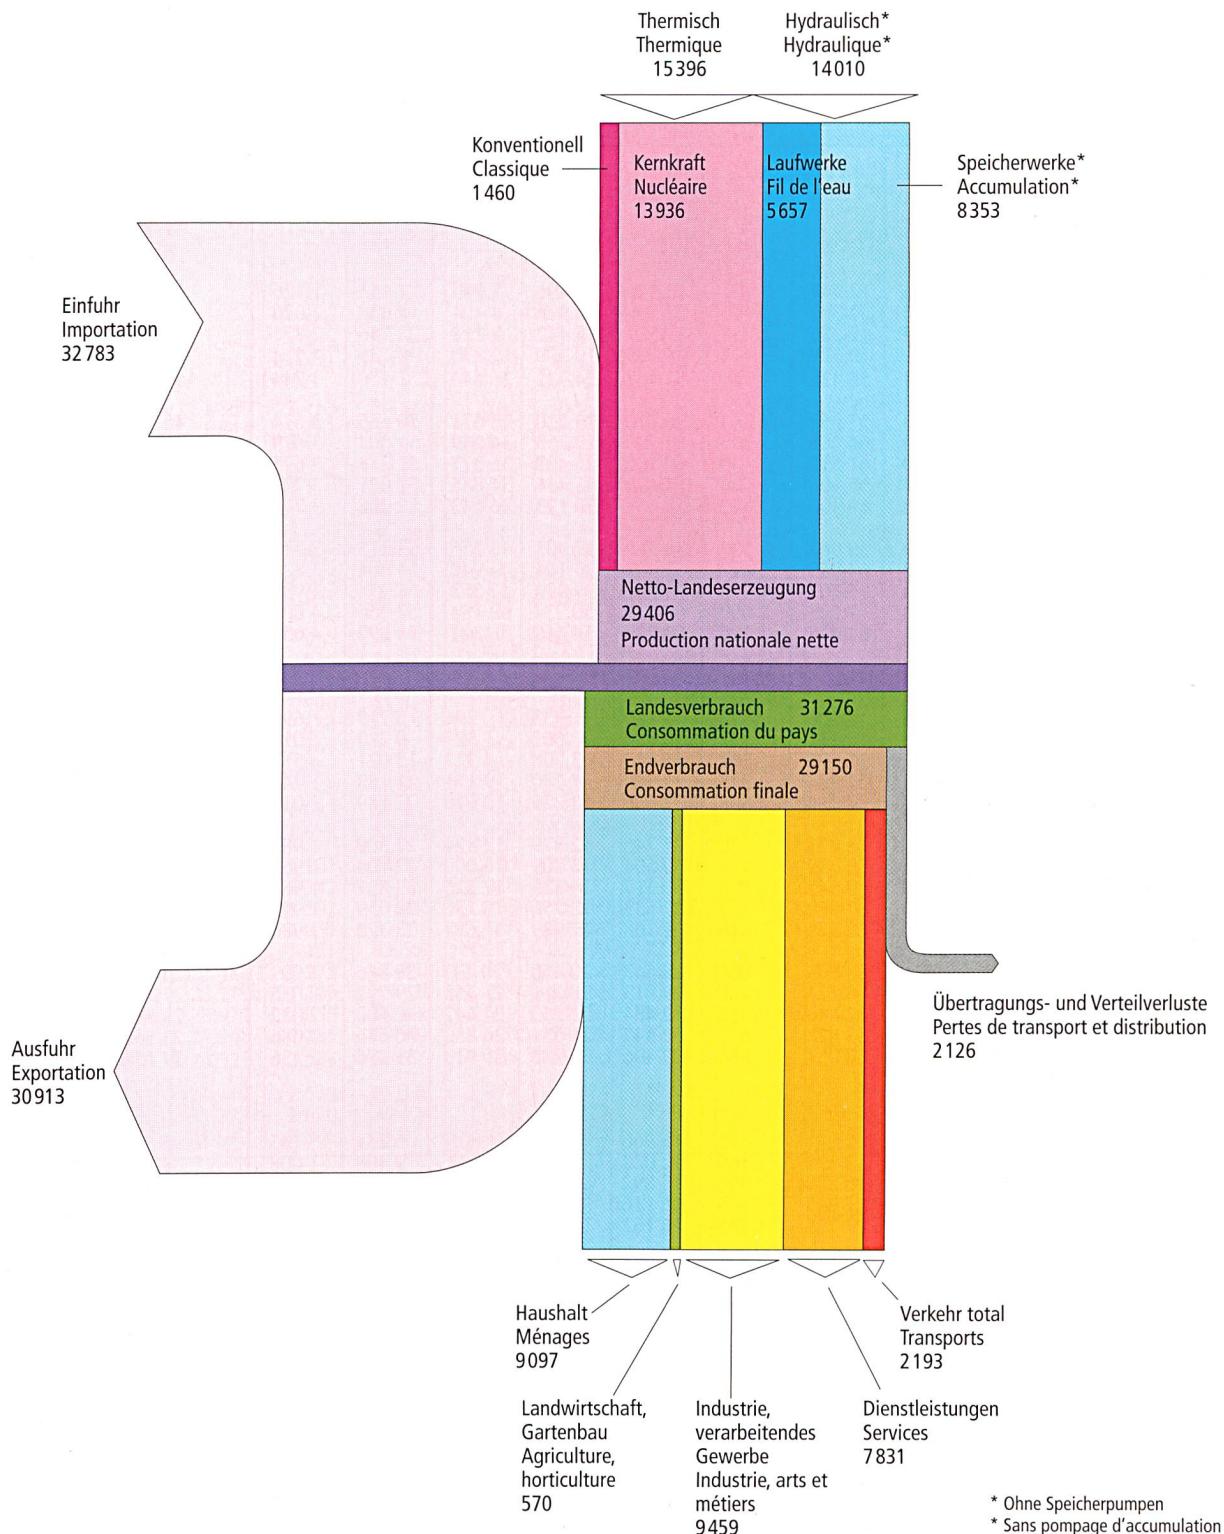

3. Erzeugung elektrischer Energie

3.1 Entwicklung der Landeserzeugung

Der schweizerische Kraftwerkspark erreichte 2002 mit 65 011 GWh das bisher vierthöchste Produktionsergebnis (Rekordjahr 2001: 70 174 GWh). Die zeitliche Entwicklung der verschiedenen Erzeugungsarten und deren anteilmässiger Beitrag an die Landeserzeugung gehen aus Tabelle 8 und Figur 9 hervor. In Tabelle 11 ist die saisonale Aufteilung der hydraulischen Produktion dargestellt.

Der hohe Ausbaugrad der Wasserkraft hat zur Folge, dass sich das Angebot an hydraulischem Strom von der technischen Seite her nur noch begrenzt steigern lässt. Schwankungen in der effektiven Wasserkrafterzeugung röhren deshalb hauptsächlich von der unterschiedlichen Wasserführung der Flüsse und von den Speichermöglichkeiten der Stauseen her. Die Wasserkraftwerke erzeugten im hydrologischen Jahr 2001/2002 16,8% weniger als im Vorjahr und 1,5% weniger als im Mittel der letzten zehn Jahre.

3. Production d'énergie électrique

3.1 Evolution de la production nationale

La production du parc suisse des centrales électriques a atteint avec 65 011 GWh en 2002 son quatrième meilleur résultat (record en 2001 avec 70 174 GWh). Le tableau 8 et la figure 9 montrent comment les différents modes de production ont évolué dans le temps, ainsi que leur contribution respective à la production nationale. Le tableau 11 présente la répartition saisonnière de la production hydraulique.

Techniquement, l'offre d'électricité d'origine hydraulique ne peut être accrue que de façon limitée, du fait du haut degré d'utilisation de cette ressource. Les fluctuations de production que l'on observe sont dues surtout aux variations du débit des cours d'eau ainsi qu'aux possibilités de stockage dans les lacs d'accumulation. Les centrales hydrauliques ont produit, durant l'année hydrologique 2001/2002, 16,8% de moins que l'année précédente et 1,5% de moins que la moyenne des dix années écoulées.

*Anteile der einzelnen Kraftwerkstypen an der Landeserzeugung
Parts des différents types de centrales électriques à la production nationale*


Tabelle 8
Tableau 8

Kalenderjahr Année civile	Wasserkraftwerke – Centrales hydrauliques*						Kernkraftwerke Centrales nucléaires	Konventionell-thermische Kraftwerke und andere Centrales thermiques classiques et divers	Total (= 100%)			
	Laufwerke Centrales au fil de l'eau		Speicherwerke Centrales à accumulation		Total							
	GWh	%	GWh	%	GWh	%						
1993	15 451	26,0	20 802	35,1	36 253	61,1	22 029	37,2	1 031	1,7	59 313	
1994	16 590	26,0	22 966	36,1	39 556	62,1	22 984	36,1	1 121	1,8	63 661	
1995	16 148	26,8	19 449	32,2	35 597	59,0	23 486	38,9	1 275	2,1	60 358	
1996	13 669	24,8	16 029	29,1	29 698	53,9	23 719	43,0	1 703	3,1	55 120	
1997	14 695	24,2	20 099	33,2	34 794	57,4	23 971	39,6	1 835	3,0	60 600	
1998	14 966	24,6	19 329	31,7	34 295	56,3	24 368	40,0	2 285	3,7	60 948	
1999	16 640	25,0	23 976	35,9	40 616	60,9	23 523	35,3	2 554	3,8	66 693	
2000	17 566	26,9	20 285	31,0	37 851	57,9	24 949	38,2	2 548	3,9	65 348	
2001	17 751	25,3	24 510	34,9	42 261	60,2	25 293	36,1	2 620	3,7	70 174	
2002	17 625	27,1	18 888	29,1	36 513	56,2	25 692	39,5	2 806	4,3	65 011	

* siehe auch Tabelle 11/voir aussi tableau 11

*Fig. 9
Entwicklung
der einzelnen
Erzeuger-
kategorien
seit 1950*

*Fig. 9
Evolution des
différentes
catégories de
production
depuis 1950*

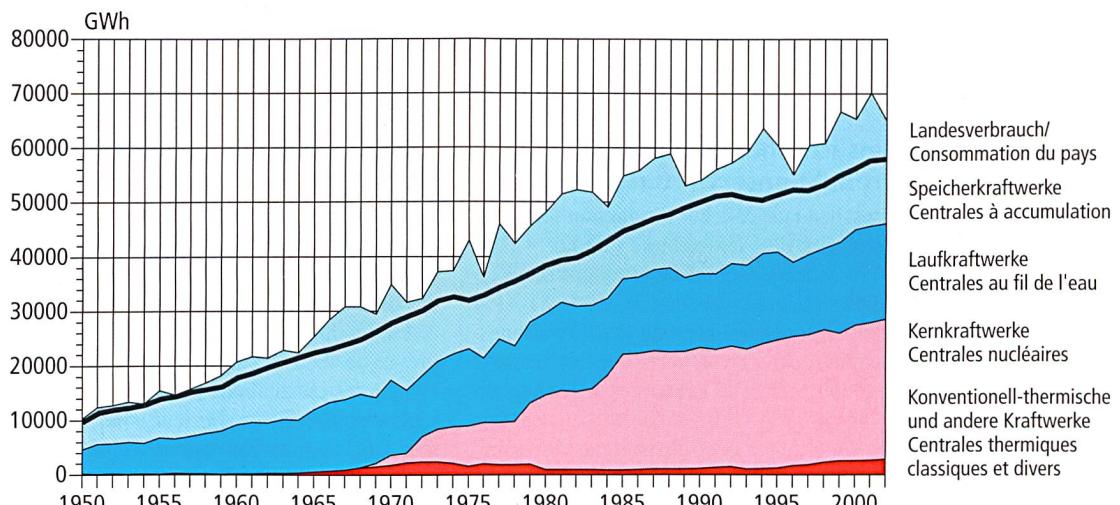

Im Kalenderjahr 2002 erreichte die hydraulische Produktion mit 36 513 GWh 13,6% weniger als im Vorjahr. Sie beträgt 56,2% der gesamten Landeserzeugung (Mittel der letzten zehn Jahre: 58,6%). Die Kernenergie hat seit der Inbetriebnahme des ersten Kernkraftwerkes im Jahre 1969 rasch an Bedeutung gewonnen: Der Nuklearanteil von 39,5% im Berichtsjahr liegt über dem Mittel der letzten zehn Jahre (38,3%). Der Anteil der konventionell-thermischen und anderen Stromproduktion beträgt 4,3%.


Figur 10 zeigt die Produktionsanteile und – als Gegenstück dazu – den Landesverbrauch in den einzelnen Monaten des Jahres 2002.

Durant l'année civile 2002, la production hydraulique a atteint 36 513 GWh, soit 13,6% de moins que l'année précédente. Cela représente 56,2% de la production nationale totale (moyenne des dix dernières années: 58,6%). L'énergie nucléaire a rapidement pris de l'importance depuis la mise en service de la première centrale de ce type en 1969. Son apport de 39,5% en 2002 est supérieur à la moyenne des dix dernières années (38,3%). L'apport de la production thermique classique d'électricité et celui des autres productions s'élève à 4,3%.

La figure 10 montre, pour chaque mois de l'année 2002, l'apport respectif des différents types de centrales à la production ainsi que la consommation du pays.

Fig. 10
Monatliche Erzeugungsanteile und Landesverbrauch im Kalenderjahr 2002

Fig. 10
Quotes-parts mensuelles et consommation du pays durant l'année civile 2002

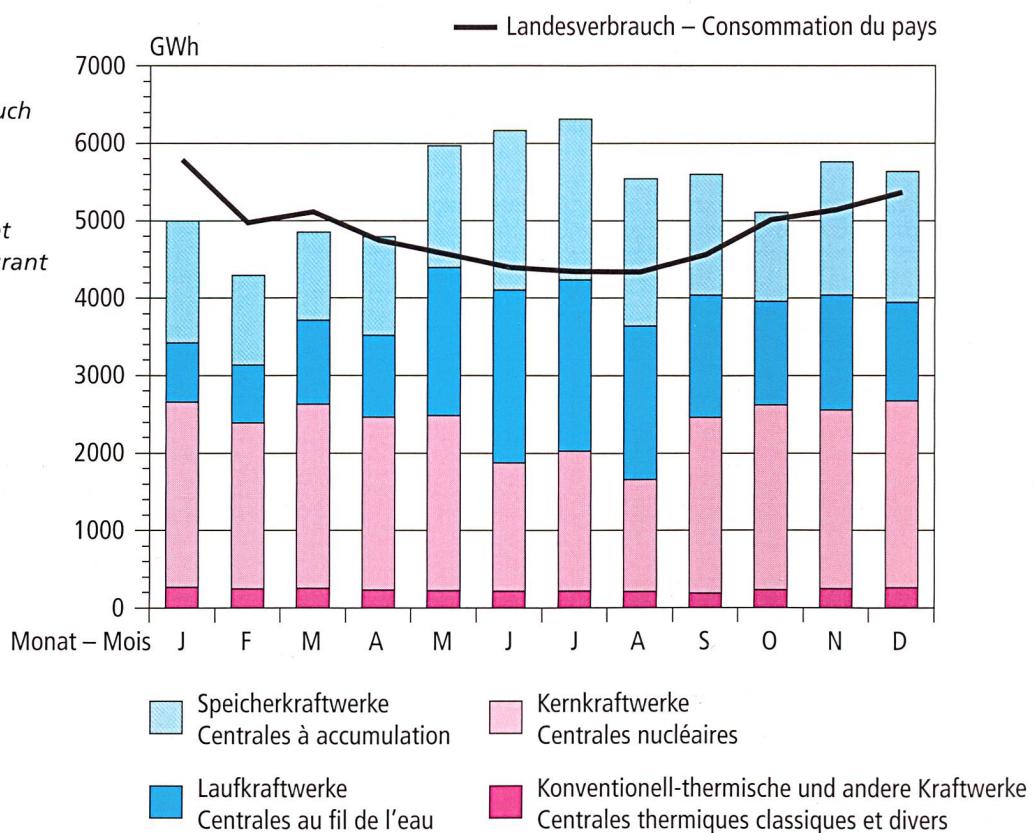

3.2 Vergleich der tatsächlichen Produktion mit der mittleren Produktionserwartung (Tabelle 9)

Die Abweichungen zwischen tatsächlicher Produktion und mittlerer Produktionserwartung bei der Wasserkraft (Winter – 1085 GWh, Sommer + 945 GWh) widerspiegeln die hydrologischen Verhältnisse in den beiden Semestern (vgl. Tabelle 12).

Die effektive Kernenergieerzeugung überstieg den Erwartungswert um 4683 GWh. Daraus geht hervor, dass die international bekannten Normen für die zu erwartende Kapazitätsauslastung der Nuklearenergieanlagen vor allem im Winter übertroffen wurden. Der hohe Erwartungswert der konventionell-thermischen Produktion und die im Vergleich dazu geringe tatsächliche Produktion belegen den Reservecharakter, der diesem Kraftwerkstyp zukommt.

3.2 Comparaison entre la production effective et la production moyenne escomptée (tableau 9)

Les écarts importants entre la production effective et la production moyenne escomptée des forces hydrauliques (hiver – 1085 GWh, été + 945 GWh) reflètent les conditions hydrologiques des deux semestres (cf. tableau 12).

La production réelle d'énergie nucléaire a dépassé la valeur prévue de 4683 GWh. Ainsi, les normes internationales relatives à la charge des installations productrices de ce type ont été dépassées, notamment en hiver. De leur côté, l'importante valeur escomptée touchant la production dans des centrales thermiques classiques ainsi que les chiffres relativement modestes de leur production effective confirment le caractère de réserve revêtu par ces installations.

*Vergleich der mittleren und effektiven Produktion, in GWh
Comparaison des productions moyennes et effectives, en GWh*

Tabelle 9
Tableau 9

	Winter – Hiver 2001/2002				Sommer – Eté 2002				
	Mittlere Produktions-erwartung ¹ Production moyenne escomptée ¹	Effektive Produktion Production effective	Abweichung		Mittlere Produktions-erwartung ¹ Production moyenne escomptée ¹	Effektive Produktion Production effective	Abweichung		
			Ecart GWh	%			Ecart GWh	%	
Wasserwerkwerke (ohne Speicherpumpen)	15 095	14 010	- 1 085	- 7,2	18 915	19 860	+ 945	+ 5,0	Centrales hydrauliques (sans pompage)
Kernkraftwerke	11 550	13 936	+ 2 386	+ 20,7	9 375	11 672	+ 2 297	+ 24,5	Centrales nucléaires
Konventionell-thermische Kraftwerke und andere	1 470	1 460	- 10	- 0,7	1 300	1 291	- 9	- 0,7	Centrales thermiques classiques et divers
Nettoproduktion	28 115	29 406	+ 1 291	+ 4,6	29 590	32 823	+ 3 233	+ 10,9	Production nette

¹ Resultierende Produktionserwartung gemäss Tabelle 33, Elektrizitätsstatistik 2001

¹ Production moyenne escomptée selon tableau 33, statistique de l'électricité 2001

*Vergleich der mittleren und effektiven Produktion, in GWh (Fortsetzung)
Comparaison des productions moyennes et effectives, en GWh (suite)*

Tabelle 9 (Forts.)
Tableau 9 (suite)

	Hydrologisches Jahr – Année hydrologique 2001/2002				
	Mittlere Produktions-erwartung ¹ Production moyenne escomptée ¹	Effektive Produktion Production effective	Abweichung		
			Ecart GWh	%	
Wasserwerkwerke (ohne Speicherpumpen)	34 010	33 870	- 140	- 0,4	Centrales hydrauliques (sans pompage)
Kernkraftwerke	20 925	25 608	+ 4 683	+ 22,4	Centrales nucléaires
Konv.-therm. Kraftwerke und andere	2 770	2 751	- 19	- 0,7	Centrales therm. classiques et divers
Nettoproduktion	57 705	62 229	+ 4 524	+ 7,8	Production nette

¹ Resultierende Produktionserwartung gemäss Tabelle 33, Elektrizitätsstatistik 2001

¹ Production moyenne escomptée selon tableau 33, statistique de l'électricité 2001

3.3 Höchstleistungen der Kraftwerke

Aufgrund der für jeden dritten Mittwoch des Monats erstellten Belastungsdiagramme wurden die Leistungswerte gemäss Tabelle 10 ermittelt.

Höchstleistungen der Kraftwerke (Total) Puissances maximales des centrales (total)

Tabelle 10
Tableau 10

	2000/2001	2001/2002	
Maximale Leistungen Winter Sommer	12 208 MW (17.1.) 12 408 MW (20.6.)	11 679 MW (19.12.) 11 978 MW (17.7.)	Puissances maximales Hiver Eté

3.4 Die einzelnen Erzeugerkategorien

3.4.1 Hydraulische Erzeugung

3.4.1.1 Hydrologische Verhältnisse 2001/2002

Die zur Elektrizitätsproduktion verwendeten natürlichen Zuflüsse, ausgedrückt in erzeugbarer Energie, wurden zu 25,0% im Winterhalbjahr und zu 75,0% im Sommerhalbjahr gefasst (Tabelle 13). Dank den zahlreichen Speicherbecken konnte dieses Verhältnis für die tatsächliche Erzeugung 2001/2002 auf 40,6% im Wintersemester und 59,4% im Sommersemester verschoben werden (Tabelle 11).

3.4 Catégories de producteurs

3.4.1 Production hydraulique

3.4.1.1 Conditions de l'année hydrologique 2001/2002

Les débits naturels utilisés pour la production d'énergie électrique, mesurés en terme d'énergie productible, ont été captés à raison de 25,0% pendant le semestre d'hiver et de 75,0% pendant le semestre d'été (tableau 13). Pour ce qui est de la production effective 2001/2002, grâce aux nombreux bassins d'accumulation exploités, ce rapport a été corrigé à 40,6% pour le semestre d'hiver et 59,4% pour le semestre d'été (tableau 11).

Tabelle 13
Tableau 13*Erzeugungsmöglichkeit nach Regionen im hydrologischen Jahr 2001/2002
Productibilité par région durant l'année hydrologique 2001/2002*

		Wallis Valais	Graubünden Grisons	Tessin Tessin	Alpennordseite Versant nord des Alpes	Mittelland Plateau	Jura	Gesamte Schweiz Total pour la Suisse
		Indizes der Erzeugungsmöglichkeit – Indices de productibilité						
Oktober	Octobre	1,03	1,24	1,05	1,04	1,03	1,08	1,09
November	Novembre	0,82	1,02	0,65	0,84	0,93	0,77	0,88
Dezember	Décembre	0,84	0,94	0,72	0,86	0,97	0,78	0,90
Januar	Janvier	0,82	0,95	0,75	0,74	0,86	0,89	0,84
Februar	Février	0,85	0,90	0,76	1,02	1,03	1,36	0,98
März	Mars	1,06	1,01	0,81	1,48	1,16	1,17	1,15
April	Avril	0,97	0,79	0,57	1,04	0,80	0,36	0,83
Mai	Mai	1,05	1,14	1,23	1,05	1,05	1,27	1,10
Juni	Juin	1,40	1,10	1,16	1,14	1,04	0,70	1,19
Juli	JUILLET	1,00	0,84	0,79	0,94	1,03	0,76	0,93
August	Août	0,89	0,92	0,90	0,91	1,11	1,65	0,93
September	Septembre	0,98	0,70	0,67	1,02	1,14	0,70	0,93
Winter	Hiver	0,92	1,07	0,84	1,01	1,00	1,01	0,99
Sommer	Eté	1,05	0,95	0,96	1,01	1,03	0,84	1,01
Jahr	Année	1,03	0,98	0,93	1,01	1,02	0,93	1,00
		Erzeugungsmöglichkeit in GWh – Productibilité en GWh						
Winter	Hiver	1 346	1 707	706	1 326	3 166	222	8 473
Sommer	Eté	7 786	5 597	2 633	4 990	4 285	157	25 448
Jahr	Année	9 132	7 304	3 339	6 316	7 451	379	33 921

*Höchstleistungen der Wasserkraftwerke
Puissances maximales des centrales hydrauliques*Tabelle 14
Tableau 14

	2000/2001	2001/2002	
Maximale Leistungen Winter Sommer	8 616 MW (17.1.) 9 089 MW (20.6.)	8 079 MW (19.12.) 9 336 MW (21.8.)	Puissances maximales Hiver Eté

3.4.1.2 Höchstleistungen

Aufgrund der für jeden dritten Mittwoch des Monats erstellten Belastungsdiagramme wurden die Leistungswerte gemäss Tabelle 14 ermittelt.

3.4.1.3 Erzeugung der Laufkraftwerke

Der Beitrag der Laufkraftwerke an die gesamte Wasserkraftproduktion betrug im Durchschnitt der letzten zehn hydrologischen Jahre 43,8%. 2001/2002 lagen die hydrologischen Voraussetzungen für die Laufwerkproduktion in der ganzen Schweiz 3,7% über dem zehnjährigen Mittelwert. Messungen am Rhein in Rheinfelden haben ergeben, dass die Wassermenge 2002 das langjährige Mittel um 15,8% überschritt.

Laufkraftwerke sind in der Regel Flusskraftwerke. Das für die Energieproduktion nutzbare Gefälle beträgt meist nicht mehr als 50 Meter. Charakteristisch für die Laufkraftwerke ist, dass die Produktionsmöglichkeiten nebst dem technischen Ausbaustand der Anlagen vor allem von den Wasserverhältnissen abhängen. Da die Laufkraftwerke zudem auf die Verarbeitung einer bestimmten Wassermenge (= Ausbauwassermenge) ausgelegt sind und Speichermöglichkeiten vielfach fehlen, kann eine niederschlagsreiche Periode zur Folge haben, dass ein Zuviel an Wasser ungenutzt über das Wehr fliesst.







3.4.1.2 Puissances maximales

Le diagramme de charge établi pour le troisième mercredi de chaque mois a permis de relever les puissances selon le tableau 14.

3.4.1.3 Production des centrales au fil de l'eau

Sur l'ensemble des dix années hydrologiques écoulées, les centrales au fil de l'eau ont fourni 43,8% de la production hydro-électrique. En 2001/2002, les conditions hydrologiques observées dans toute la Suisse pour la production de ces centrales ont été 3,7% supérieures à la moyenne des dix dernières années. Des mesures faites sur le Rhin à Rheinfelden ont indiqué un débit dépassant de 15,8 % la moyenne multiannuelle.

Les centrales au fil de l'eau fonctionnent en général grâce au courant des rivières. La différence de niveau utile (la hauteur de chute) ne dépasse pas 50 mètres. Typiquement, en plus du niveau technique de ces installations, ce sont surtout les conditions hydrologiques qui déterminent leur productibilité. De surcroît, une telle centrale est conçue pour absorber une certaine quantité d'eau (débit équipé) et ne dispose souvent d'aucune possibilité d'accumulation, de sorte qu'en période de forte pluviosité, l'eau excédentaire se déverse par-dessus le barrage, inutilisée.

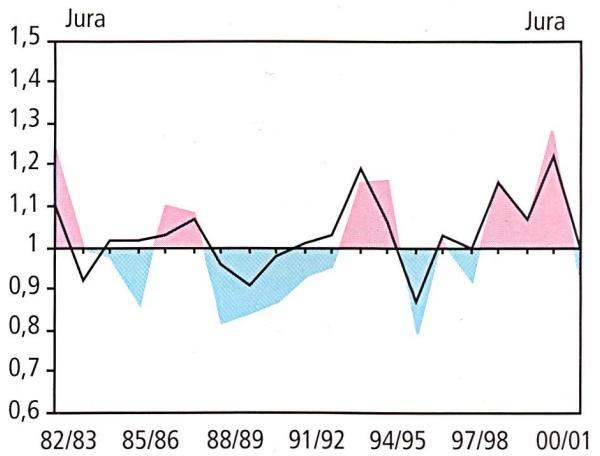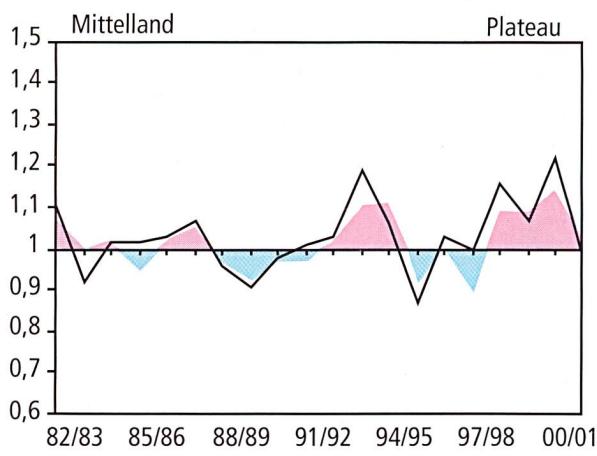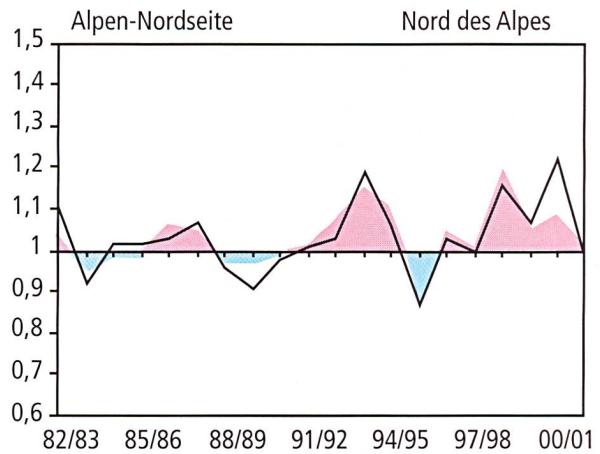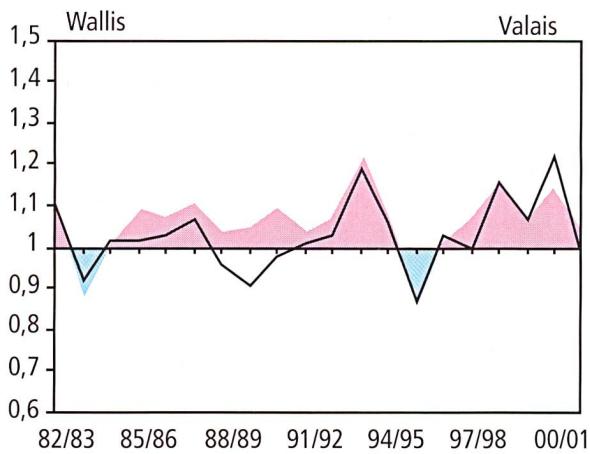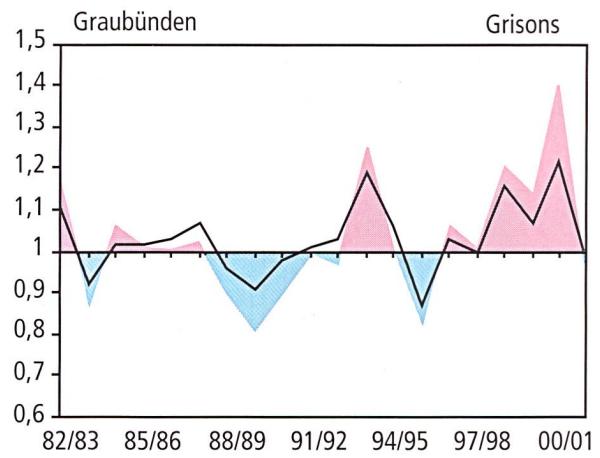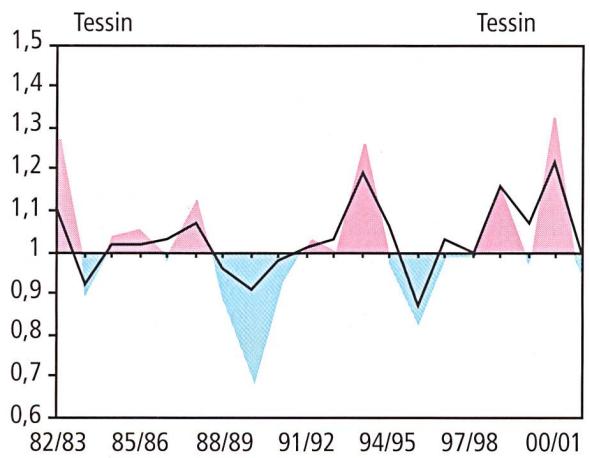

— Gesamtschweizerische Erzeugungsmöglichkeit
 ■ Überdurchschnittliche Erzeugungsmöglichkeit der Region
 □ Unterdurchschnittliche Erzeugungsmöglichkeit der Region

— Productibilité de l'ensemble de la Suisse
 ■ Productibilité régionale supérieure à la moyenne
 □ Productibilité régionale inférieure à la moyenne

Fig. 11
Regionale und gesamtschweizerische Erzeugungsmöglichkeiten (Indizes)

Fig. 11
Productibilités régionales et de l'ensemble de la Suisse (indices)

3.4.1.4 Bewirtschaftung der Speicherseen

Der Anteil der Speicherenergie an der gesamten Wasserkraft erzeugung betrug im Mittel der letzten zehn hydrologischen Jahre 56,2%.

Bei den Speicherkraftwerken wird zwischen reinen Speicherwerken und Pumpspeicherwerken unterschieden. Die *reinen Speicherwerke* nutzen das Wasser aus Speicherseen, welche durch natürliche Zuflüsse gespiesen werden. Diese Zuflüsse sind naturgemäß in den Sommermonaten während der Schnee- und Gletscherschmelze am grössten. Das gespeicherte Wasser kann

3.4.1.4 Exploitation des lacs d'accumulation

Au cours des dix années hydrologiques écoulées, les lacs d'accumulation ont fourni en moyenne 56,2% de l'énergie hydroélectrique.

Il faut distinguer *les centrales à accumulation simples* des usines à pompage-turbinage. Les premières utilisent des lacs d'accumulation alimentés par l'apport naturel des cours d'eau qui s'y jettent. Ceux-ci ont naturellement leur plus gros débit en été (fonte des neiges et des glaciers). La centrale peut recourir à ce réservoir selon les besoins. L'eau lui est alors amenée par des conduites

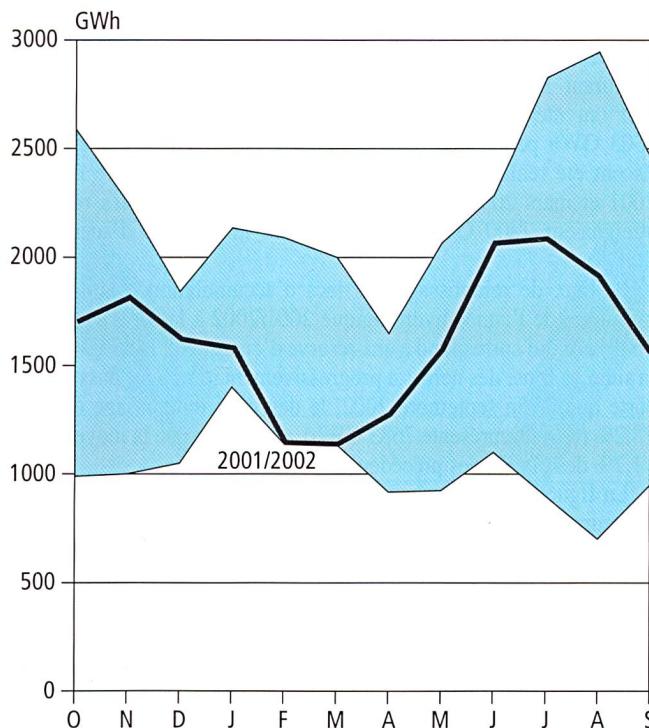


Fig. 12
Tatsächliche Erzeugung in den
Speicherkraftwerken
Production effective dans les
centrales à accumulation

Schwankungsbreite der hydrologischen Jahre
1972/1973–2001/2002

Ecarts au cours des années hydrologiques
1972/1973–2001/2002

von den Speicherzentralen je nach Bedarf abgerufen werden: Über ein grosses Gefälle wird dann jeweils das Wasser mittels Druckleitung und Druckschächten den Turbinen zugeführt. Da Elektrizität nicht auf Vorrat gehalten werden kann, bilden die Staueseen eine wichtige Energiereserve, die vor allem zur Deckung des Spitzenbedarfs im Winter dient (Fig. 12). Ferner können Speicherwerke bei Betriebsstörungen in anderen Produktionsanlagen innert kurzer Zeit in Betrieb genommen werden und so die fehlende Energie im Netz ausgleichen.

Pumpspeicherwerke zeichnen sich dadurch aus, dass sie entweder für die Speicherproduktion oder für den Pumpbetrieb eingesetzt werden können. In Zeiten schwacher Energienachfrage werden bei der Pumpspeicherung Grundlastenergie aus anderen inländischen Kraftwerken und Stromimporte dazu verwendet, Wasser aus einem tiefer liegenden in ein höher liegendes Speicherbecken hinaufzupumpen. Durch die *Pumpspeicherung* wird keine Energie erzeugt, sondern nur die zeitliche Verfügbarkeit der Energie verschoben. Dabei kann es sich darum handeln:

- die Füllung der Speicherseen durch natürliche Zuflüsse zu verbessern, indem mit Hilfe von Pumpanlagen Wasser zugeleitet wird. Dieser Pumpbetrieb findet vorwiegend im Sommer statt;
- durch freien Pumpbetrieb zwischen zwei Speicherbecken die zusätzliche Erzeugung hochwertiger Starklast-Energie zu ermöglichen;

forcées et des galeries franchissant une importante différence de niveau. L'électricité ne pouvant être stockée, les lacs d'accumulation constituent un élément précieux des structures de production: ils servent surtout à couvrir les pointes de la demande en hiver (fig. 12). En outre, les centrales à accumulation peuvent démarrer rapidement en cas de perturbation dans une autre unité et fournir au réseau l'énergie demandée.

Les *centrales à pompage-turbinage* fonctionnent de la même manière, mais elles se prêtent aussi au pompage: en périodes de faible demande, l'énergie produite dans d'autres centrales suisses ou importée leur permet de faire passer l'eau d'un bassin à un autre, situé plus haut. Cette *accumulation par pompage* ne crée pas d'énergie, elle déplace simplement la disponibilité de l'énergie dans le temps. Elle permet:

- d'améliorer le remplissage des lacs d'accumulation, normalement assuré par les apports naturels, en y amenant de l'eau par pompage. Le procédé fonctionne surtout en été;
- de produire des quantités supplémentaires d'énergie durant les heures de pleine charge grâce au système décrit ci-dessus. Le

lichen, wofür das Wasser in den Schwachlastzeiten hochgepumpt wird. Der Energieaufwand für den Pumpbetrieb ist höher als die daraus gewonnene Spitzenenergie; der Wirkungsgrad dieser Anlagen liegt im Mittel bei 0,7.

Die für die Pumpspeicherung aufgewendete elektrische Energie wird in unseren Statistiken nicht auf der Verwendungsseite, sondern als Produktionsminderung eingesetzt. Sie betrug im hydrologischen Jahr 2001/2002 2199 GWh, wovon

- im Winter 2001/2002 645 GWh (29%)
- im Sommer 2002 1554 GWh (71%).

Ende September 2001 waren die Speicherseen zu 90,0% ihres Speichervermögens gefüllt. Damit stand für die nachfolgenden Wintermonate und zusätzlich für die Monate April und Mai 2002 eine Energiemenge von 7835 GWh zur Verfügung (Tabelle 15).

Die Speicherentnahmen beliefen sich im Winter 2001/2002 auf insgesamt 5720 GWh; die stärkste Beanspruchung erfolgte dabei im Monat Januar mit 1303 GWh (Tabelle 15). Die Auffüllungen der Speicherbecken betrugen zwischen Oktober 2001 und März 2002 85 GWh. Per Saldo war am Ende der Winterperiode ein Energievorrat von 2200 GWh (25,3% des Speichervermögens) in den Speichern vorhanden.

Der tiefste Stand im hydrologischen Jahr 2001/2002 wurde Ende April mit einem Energievorrat von 1465 GWh (16,8%) erreicht. Mit einsetzender Schneeschmelze wurden darauf die Speicherseen sukzessive wieder aufgefüllt. Sie erreichten Ende September 2002 einen Füllungsgrad von 88,2%, entsprechend 7683 GWh. Dieser Wert liegt unter dem zehnjährigen Durchschnitt von 91,7% (Tabelle 16).

Figur 13 stellt die Schwankungsbreite des gesamten Speicherinhaltes während der vergangenen zwanzig Jahre dar.

rendement de telles installations se situant en moyenne aux environs de 0,7, la dépense en énergie de pompage est plus élevée que l'énergie de pointe produite.

Dans la présente statistique, l'énergie utilisée pour le pompage d'accumulation ne figure pas sous la rubrique «consommation», mais est portée en diminution de la production. Pour l'année hydrologique 2001/2002, elle a atteint 2199 GWh, dont:

- 645 GWh (29%) pour l'hiver 2001/2002
- 1554 GWh (71%) pour l'été 2002.

A la fin de septembre 2001, les lacs d'accumulation étaient remplis à raison de 90,0% de leur capacité, ce qui représentait 7835 GWh d'énergie disponible pour les mois d'hiver ainsi que pour avril et mai 2002 (tableau 15).

Durant le semestre d'hiver 2001/2002, les lacs d'accumulation ont été sollicités pour 5720 GWh, avec un maximum de 1303 GWh pendant le mois de janvier (tableau 15). Par ailleurs, ils ont été réalimentés de l'équivalent de 85 GWh entre octobre 2001 et mars 2002. Ainsi, à la fin de cette période, les réserves atteignaient 2200 GWh, soit 25,3% de la capacité d'accumulation.

Le taux de remplissage des lacs d'accumulation a atteint son minimum de l'année hydrologique 2001/2002 à la fin d'avril avec 16,8%, ce qui correspond à une réserve d'énergie de 1465 GWh. Par la suite, la fonte des neiges a progressivement rempli les bassins. De sorte que, à fin septembre 2002, le degré de remplissage était de 88,2% (ce qui représente 7683 GWh), soit moins que la moyenne de 91,7% des dix années précédentes (tableau 16).

La figure 13 montre les variations du contenu total des bassins d'accumulation pendant les vingt dernières années.

*Verlauf des Speicherinhaltes im hydrologischen Jahr 2001/2002
Variation du contenu des bassins d'accumulation durant l'année hydrologique 2001/2002*

Tabelle 15
Tableau 15

	Inhalt der Speicherbecken am Monatsende	Füllungsgrad	Entnahme	Auffüllung	Differenz	
	Contenu des bassins d'accumulation à la fin du mois	Degré de remplissage	Prélèvement	Rémplissage	Déférence	
	GWh	%	GWh			
September 2001	7 835	90,0				Septembre 2001
Oktober	7 505	86,2	+ 347	+ 17	- 330	Octobre
November	6 250	71,8	+ 1 257	+ 2	- 1 255	Novembre
Dezember	5 007	57,5	+ 1 251	+ 8	- 1 243	Décembre
Januar 2002	3 704	42,5	+ 1 308	+ 5	- 1 303	Janvier 2002
Februar	2 879	33,1	+ 858	+ 33	- 825	Février
März	2 200	25,3	+ 699	+ 20	- 679	Mars
April	1 465	16,8	+ 753	+ 18	- 735	Avril
Mai	2 424	27,8	+ 4	+ 963	+ 959	Mai
Juni	5 024	57,7	+ 17	+ 2 617	+ 2 600	Juin
Juli	6 635	76,2	+ 16	+ 1 627	+ 1 611	JUILLET
August	7 532	86,5	+ 20	+ 917	+ 897	Août
September 2002	7 683	88,2	+ 102	+ 253	- 151	Septembre 2002
Oktober – März			+ 5 720	+ 85	- 5 635	Octobre – mars
Okttober – Mai			+ 6 477	+ 1 066	- 5 411	Octobre – mai
April – September			+ 912	+ 6 395	+ 5 483	Avril – septembre
Hydrologisches Jahr 2001/2002			+ 6 632	+ 6 480	- 152	Année hydrologique 2001/2002

Tabelle 16
Tableau 16

Kenngrößen zur Speicherbewirtschaftung
Données importantes pour l'exploitation des bassins d'accumulation

Stand am 30. September Etat le 30 septembre	Speichervermögen Capacité des réservoirs	Speicherinhalt Contenu des bassins d'accumulation	Füllungsgrad Degré de remplissage
Jahr/Année	GWh		%
1993	8 390	8 185	97,6
1994	8 390	8 189	97,6
1995	8 435	7 450	88,3
1996	8 435	7 158	84,9
1997	8 435	7 642	90,6
1998	8 500	7 790	91,6
1999	8 500	8 240	96,9
2000	8 710	7 994	91,8
2001	8 710	7 835	90,0
2002	8 710	7 683	88,2
Mittelwert/Valeur moyenne 1993–2002			91,7

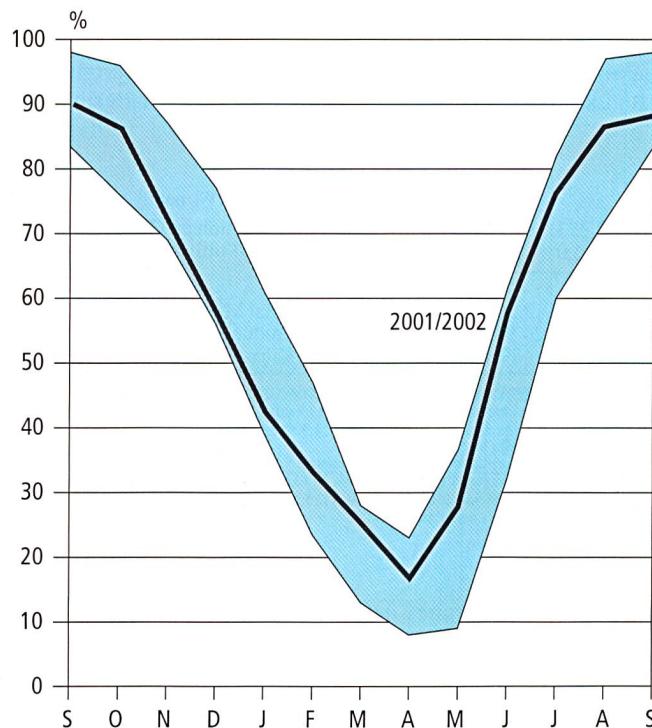


Fig. 13
Verlauf des Speicherinhalts (Stand Ende Monat)
Variation du contenu des bassins d'accumulation
(à la fin du mois)

Schwankungsbreite der hydrologischen Jahre
 1972/1973–2001/2002

Ecart au cours des années hydrologiques
 1972/1973–2001/2002

3.4.2 Erzeugung der Kernkraftwerke

3.4.2.1 Betrieb

2002 erreichte die Kernenergieproduktion mit 25 692 GWh das höchste Produktionsergebnis (+1,6% gegenüber dem Vorjahr). Der Anteil der Kernenergie an der gesamten Stromproduktion beträgt damit im Kalenderjahr 39,5%. Im Wintersemester 2001/2002 betrug dieser Anteil sogar über 46,4%. Bei dieser Zahlenangabe handelt es sich um die reine Stromproduktion. Zusätzlich gaben die Werke in Beznau und Gösgen Wärme an das regionale Fernwärmennetz (Refuna) sowie an einen Industriebetrieb ab. Infolge dieser Wärmeabkopplungen betrug die Minderproduktion an Strom 79,2 GWh. Unter Einrechnung der Wärmelieferungen erreichten sämtliche Kernkraftwerke in der Schweiz eine mittlere Arbeitsausnutzung von 91,7%. Dieses Ergebnis stellt im internationalen Vergleich einen Spitzenwert dar, welcher dank der ausgezeichneten Verfügbarkeit der fünf

3.4.2 Production des centrales nucléaires

3.4.2.1 Exploitation

Avec 25 692 GWh, les centrales nucléaires ont atteint en 2002 le meilleur résultat jamais enregistré (+1,6% par rapport à l'année précédente). L'apport de l'énergie nucléaire à la production totale d'électricité en Suisse s'élève à 39,5% au cours de l'année civile, alors qu'au semestre d'hiver 2001/2002, cette contribution a même dépassé 46,4%. On notera que ces chiffres ne concernent que la production d'électricité. En plus de celle-ci, les centrales de Beznau et de Gösgen ont fourni de la chaleur au réseau régional Refuna de chauffage à distance, ainsi qu'à une entreprise industrielle. Compte tenu de ce soutirage de chaleur, qui a réduit de 79,2 GWh la production d'électricité, l'ensemble des centrales nucléaires en Suisse ont atteint une productivité moyenne de 91,7%. Cette valeur, élevée au vu des résultats obtenus à l'étranger, témoigne de l'excellente disponibilité des

Kernkraftwerke der Schweiz: Elektrizitätserzeugung und Arbeitsausnutzung
Centrales nucléaires en Suisse: production d'énergie électrique et taux d'utilisation

Tabelle 17
 Tableau 17

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	
<i>Beznau I</i> (365 MW _e netto) ¹											<i>Beznau I</i> (365 MW _e nets) ¹
Erzeugung GWh Arbeitsausnutzung (%) ²	2 145 70,3	2 668 87,5	2 823 92,6	2 728 88,3	2 688 84,5	3 157 99,3	2 810 88,4	2 503 78,5	3 062 96,1	2 884 90,7	Production en GWh Taux d'utilisation (%) ²
<i>Beznau II</i> (365 MW _e netto) ¹											<i>Beznau II</i> (365 MW _e nets) ¹
Erzeugung GWh Arbeitsausnutzung (%) ²	2 617 85,5	3 052 99,6	2 553 83,3	2 747 88,9	3 083 98,7	2 711 86,7	2 210 70,7	3 048 95,1	2 559 79,8	3 001 93,9	Production en GWh Taux d'utilisation (%) ²
<i>Mühleberg</i> (355 MW _e netto) ³											<i>Mühleberg</i> (355 MW _e nets) ³
Erzeugung GWh Arbeitsausnutzung (%)	2 580 87,9	2 654 85,3	2 668 85,8	2 659 85,3	2 561 82,4	2 670 85,9	2 712 87,2	2 829 90,7	2 778 89,1	2 839 91,3	Production en GWh Taux d'utilisation (%)
<i>Gösgen</i> (970 MW _e netto) ⁴											<i>Gösgen</i> (970 MW _e nets) ⁴
Erzeugung GWh Arbeitsausnutzung (%) ⁵	7 349 90,0	7 614 93,2	7 765 92,5	7 872 93,0	7 850 93,0	7 783 92,3	7 468 88,6	7 744 91,7	7 804 92,4	7 795 92,5	Production en GWh Taux d'utilisation (%) ⁵
<i>Leibstadt</i> (1165 MW _e netto) ⁶											<i>Leibstadt</i> (1165 MW _e nets) ⁶
Erzeugung GWh Arbeitsausnutzung (%)	7 338 84,6	6 996 80,7	7 677 85,1	7 713 85,2	7 789 86,3	8 047 85,1	8 323 88,0	8 825 87,7	9 090 90,4	9 173 90,9	Production en GWh Taux d'utilisation (%)
Total MW _e netto (31.12.2002)	2 985	2 985	3 050	3 077	3 077	3 127	3 162	3 200	3 200	3 220	Total MW _e net (31.12.2002)
Total Erzeugung GWh Arbeitsausnutzung (%) ^{2,5}	22 029	22 984	23 486	23 719	23 971	24 368	23 523	24 949	25 293	25 692	Production totale en GWh Taux d'utilisation (%) ^{2,5}
	85,1	88,2	88,2	88,5	89,2	90,4	86,2	89,1	90,3	91,7	

¹ Bis 30.9.1996 = 350 MW_e, bis 2.1.2000 = 357 MW_e

² Inkl. Fernwärme an Refuna

³ Bis 23.3.1993 = 320 MW_e; 24.3.–11.11.1993 = 336 MW_e

⁴ Bis Ende 1994 = 940 MW_e

⁵ Inkl. Dampfabgabe an Industrie

⁶ Bis Ende 1994 = 990 MW_e, bis 30.10.1998 = 1030 MW_e, bis 15.9.1999 = 1080 MW_e, bis 10.10.2000 = 1115 MW_e, bis 25.8.2002 = 1145 MW_e

¹ 350 MW_e jusqu'au 30.9.1996, 357 MW_e jusqu'au 2.1.2000

² Y c. alimentation réseau Refuna de chauffage à distance

³ Jusqu'au 23.3.1993 = 320 MW_e; 24.3.–11.11.1993 = 336 MW_e

⁴ 940 MW_e jusqu'à la fin de 1994

⁵ Y c. fourniture de vapeur à l'industrie

⁶ 990 MW_e jusqu'à la fin de 1994, 1030 MW_e jusqu'au 30.10.1998, 1080 MW_e jusqu'au 15.9.1999, 1115 MW_e jusqu'au 10.10.2000, 1145 MW_e jusqu'au 25.8.2002

schweizerischen Kernkraftwerke zustande kam. Es wurden 2002 nebst den ordentlichen Stillständen für Revisionen und Brennlementwechsel insgesamt vier ungeplante Abschaltungen sowie etliche Lastabsenkungen verzeichnet.

Von der Elektrizitätserzeugung der Kernkraftwerke entfielen 54,6% auf die beiden Winterquartale und 45,4% auf das Sommerhalbjahr. Diese Produktionsverteilung ist typisch, da normalerweise im Sommer infolge Jahresrevisionen, Nachrüstarbeiten sowie wegen Brennlementwechsel die Betriebsstundenzahl zur Stromerzeugung tiefer liegt als im Winter.

cinq centrales nucléaires de notre pays. En 2002, quatre arrêts imprévus ainsi que quelques diminutions de puissance ont été enregistrés, en plus des arrêts ordinaires pour révisions et rechargeement de combustible.

La production d'électricité des centrales nucléaires s'est répartie à raison de 54,6% pour les deux trimestres d'hiver et de 45,4% pour le semestre d'été. Il s'agit là d'une répartition typique pour les centrales nucléaires car, généralement, le nombre d'heures d'exploitation est moins élevé en été, suite aux révisions annuelles, aux travaux de rééquipement ainsi qu'au renouvellement du combustible.

Höchstleistungen der Kernkraftwerke
Puissances maximales des centrales nucléaires

Tabelle 18
 Tableau 18

	2000/2001	2001/2002	
Maximale Leistungen Winter Sommer	3 240 MW (17.1.) 3 224 MW (18.4.)	3 232 MW (19.12.) 3 208 MW (17.4.)	Puissances maximales Hiver Eté

3.4.2.2 Höchstleistungen

Aufgrund der für jeden dritten Mittwoch des Monats erstellten Belastungsdiagramme wurden die Leistungswerte gemäss Tabelle 18 ermittelt.

3.4.3 Konventionell-thermische und andere Erzeugung

3.4.3.1 Aufteilung der konventionell-thermischen und anderen Erzeugung

Tabelle A-3 im Anhang beinhaltet eine Zusammenstellung der Elektrizitätserzeugung aus konventionell-thermischen und anderen Anlagen, inklusive neue erneuerbare Energien. Diese Zahlen werden im Rahmen des Programms EnergieSchweiz im Auftrag des BFE durch die Ingenieurfirma Dr. Eicher+Pauli AG, Liestal, erhoben und verarbeitet. Sie sind in der Elektrizitätsbilanz zum Teil nicht enthalten (siehe Tabellen 6).

Das ölthermische Kraftwerk von Vouvry (284 MW) wurde nach über 34 Jahren der Stromproduktion am 30. September 1999 stillgelegt und anschliessend vom Netz genommen (Gesamtproduktion: 21,454 TWh).

3.4.3.2 Höchstleistungen

Aufgrund der für jeden Mittwoch des Monats erstellten Belastungsdiagramme wurden die Leistungswerte gemäss Tabelle 19 ermittelt.

3.4.2.2 Puissances maximales

Le diagramme de charge, établi pour le troisième mercredi de chaque mois, a permis de relever les puissances selon le tableau 18.

3.4.3 Production thermique classique et divers

3.4.3.1 Répartition de la production thermique classique et divers

Le tableau A-3 en annexe présente un résumé de la production d'électricité à partir d'installations thermiques classiques et autres, y compris les nouvelles énergies renouvelables. Ces chiffres sont établis pour le compte de l'OFEN, dans le cadre du programme SuisseEnergie, par le bureau d'ingénieurs Dr. Eicher+Pauli AG, Liestal. Ils ne sont repris que partiellement dans le bilan de l'électricité (voir tableaux 6).

La centrale thermique de Vouvry (284 MW) a été désaffectée après 34 ans de production d'électricité au 30 septembre 1999 avant d'être débranchée du réseau (production totale: 21,454 TWh).

3.4.3.2 Puissances maximales

Le diagramme de charge établi pour le troisième mercredi de chaque mois a permis de relever les puissances selon le tableau 19.

*Höchstleistungen der konventionell-thermischen und anderen Kraftwerke
Puissances maximales des centrales thermiques classiques et divers*

Tabelle 19
Tableau 19

	2000/2001	2001/2002	
Maximale Leistungen			Puissances maximales
Winter	367 MW (17.1.)	436 MW (16.1.)	Hiver
Sommer	327 MW (18.4.)	333 MW (17.4.)	Eté

3.5 Selbstproduzenten

Erzeugung und Verbrauch derjenigen Selbstproduzenten (Bahn- und Industriekraftwerke) mit monatlicher Rapportierung sind in der Elektrizitätsbilanz enthalten und in Tabelle A-2 im Anhang separat aufgeführt. Ab 1996 werden zudem noch weitere Selbstproduzenten erfasst, welche nur jährlich rapportieren. Daraus erklärt sich auch die starke Zunahme der Kategorie konventionell-thermische und andere Produktion gegenüber den Vorjahren.

3.5 Autoproducteurs

Les chiffres de production et de consommation des autoproducteurs (centrales des chemins de fer et de l'industrie) qui font rapport mensuellement sont pris en compte dans le bilan de l'électricité et sont présentés séparément dans le tableau A-2 de l'annexe. Depuis 1996, d'autres autoproducteurs, qui ne font rapport qu'une fois l'an, sont également pris en considération, ce qui explique en partie la forte augmentation de la catégorie production thermique classique et autres productions par rapport aux années précédentes.

4. Verbrauch elektrischer Energie


4.1 Entwicklung des Gesamtverbrauchs und seiner Komponenten

Der Endverbrauch hat im Kalenderjahr 2002 gegenüber dem Vorjahr um 280 GWh oder 0,5% auf 54 029 GWh zugenommen. Diese Zunahme dürfte vor allem auf das Bevölkerungswachstum zurückzuführen sein.

Die Entwicklung der einzelnen Verbrauchergruppen ist in Figur 14 dargestellt.

*Fig. 14
Entwicklungen der einzelnen Kundenkategorien seit 1984*


Evolution des différentes catégories de clients depuis 1984

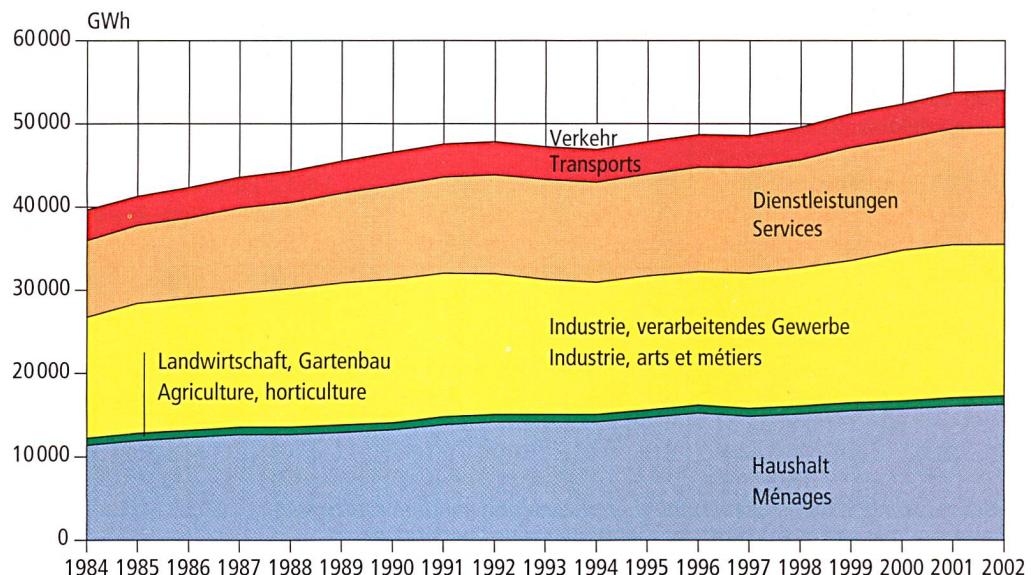

*Entwicklung des Pro-Kopf-Endverbrauchs
Evolution de la consommation finale par habitant*

Tabelle 20
Tableau 20

*Fig. 15
Veränderung des Pro-Kopf-Endverbrauchs
Variation de la consommation finale par habitant*

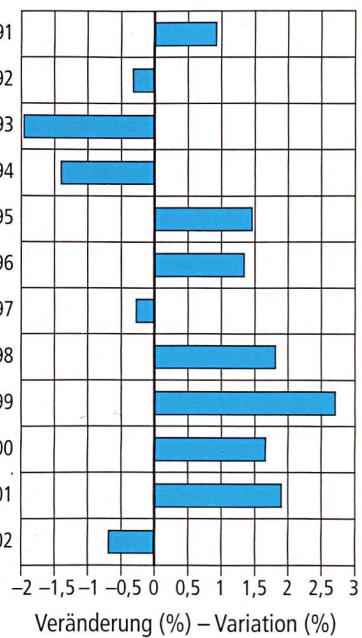

¹Provisorisch – Provisoire; ab 2002 inkl. Kurzaufenthalter – dès 2002 y inclus les personnes séjournant pour une courte période

Quelle – Source: Bundesamt für Statistik/Office fédéral de la statistique

4. Consommation d'énergie électrique

4.1 Evolution de la consommation globale et de ses composantes

Par rapport à 2001, la consommation finale d'électricité en 2002 s'est accrue de 280 GWh ou 0,5% à 54 029 GWh. Cette hausse est due avant tout à la croissance démographique.

La figure 14 montre l'évolution dans les différentes catégories de consommateurs.

4.2 Verbrauchsaufteilung

Der Elektrizitätsverbrauch wird auf der Grundlage der «Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige» des Bundesamtes für Statistik aufgeteilt und in Tabelle 21 dargestellt.

Tabelle 21 zeigt zum einen die anteilmässige Bedeutung der einzelnen Verbrauchergruppen: 67,9% des Stroms fliessen in die Wirtschaft (sekundärer und tertiärer Sektor); 32,1% in den Haushalt (inkl. primärer Sektor). Die Sektoren Haushalte, Dienstleistungen und das Total des Verkehrs verzeichneten im Kalenderjahr 2002 Verbrauchszunahmen. Die höchste Zuwachsrate ergab sich beim Total des Verkehrs. Demgegenüber ergab sich bei der Landwirtschaft und beim sekundären Sektor (Industrie) eine Abnahme des Elektrizitätsverbrauchs (siehe auch Tabelle 7).

Dieselbe Tabelle macht aber auch die saisonalen Unterschiede in der Verbrauchsentwicklung deutlich: Im Mittel der letzten zehn Jahre betrug der Winteranteil am gesamten Endverbrauch 54,2%. Im Haushalt ist dieser Anteil überdurchschnittlich (56,4%).

4.3 Energieverbrauch der Wirtschaft nach Branchen

Die Erhebung des Energieverbrauchs der Industrie und des Dienstleistungssektors, gegliedert nach 19 Branchen, erfolgt jährlich. Eine Zusammenfassung der Resultate wird im Rahmen der Schweizerischen Gesamtenergiestatistik (jeweils im August) veröffentlicht. Die Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen Umfrage bei rund 11 000 Unternehmungen und Arbeitsstätten. Detaillierte Resultate und ein Schlussbericht zu dieser Erhebung werden vom Bundesamt für Energie im Anschluss an die Veröffentlichung der Schweizerischen Gesamtenergiestatistik in einer eigenständigen Publikation vorgestellt.

4.4 Stromverbrauch: Internationaler Pro-Kopf-Vergleich

In Tabelle 22 und Figur 16 wird ein Vergleich des Pro-Kopf-Verbrauchs zwischen der Schweiz und einigen ausgewählten westeuropäischen Ländern gezogen. Massgeblich für die Höhe des Pro-Kopf-Konsums ist unter anderem der Anteil der elektrischen Energie am gesamten Energiekonsum eines Landes. So macht diese Quote 2000 in Norwegen 46,5% aus, in der Schweiz beträgt sie etwa ein Fünftel, wogegen die Niederlande nur 13,9% ihres Energieverbrauchs mit Strom decken (IEA-Statistics, Energy Balances of OECD Countries, 1999–2000).

Hinzu kommt, dass in Skandinavien, wie übrigens auch in Deutschland und Belgien, Industriebanken mit einer relativ hohen Energieintensität überdurchschnittlich vertreten sind (z.B. Metallgewinnung, Metallverarbeitung, Chemie). Die Schweiz importiert in bedeutendem Ausmass solche Industriegüter mit hoher Energiedichte. Ohne diese Möglichkeit der Einfuhr «versteckter» oder «grauer» Energie wäre demnach der Stromverbrauch in unserem Land um einiges höher.

4.2 Répartition de la consommation

La consommation d'électricité fait l'objet d'une répartition selon la «Nomenclature générale des activités économiques» de l'Office fédéral de la statistique; elle figure au tableau 21.

Ce tableau montre, d'une part, l'importance relative des groupes de consommateurs: 67,9% de l'électricité va à l'économie (secteurs secondaire et tertiaire) et 32,1% aux ménages (y compris le secteur primaire). On constate en 2002 une augmentation de la consommation dans les ménages, les services et l'ensemble des transports. La hausse la plus forte touche l'ensemble des transports. Par contre, la consommation d'électricité a reculé dans l'agriculture et dans le secteur secondaire (industrie) (voir aussi tableau 7).

D'autre part, ce tableau montre également les différences saisonnières de l'évolution de la demande: durant les dix années écoulées, l'hiver a représenté en moyenne 54,2% du total de la consommation finale, cette part étant encore plus élevée dans les ménages (56,4%).

4.3 Consommation d'énergie par branche industrielle

La consommation d'énergie dans l'industrie et le secteur des services fait l'objet d'un relevé annuel, ventilé en 19 branches. Il s'agit d'une enquête représentative menée auprès de 11 000 entreprises et lieux de travail. Un résumé des résultats paraît chaque année (en août) dans la Statistique globale suisse de l'énergie. L'Office fédéral de l'énergie publie ultérieurement les résultats détaillés de cette enquête ainsi qu'un rapport final à ce propos.

4.4 Consommation d'électricité par habitant en comparaison internationale

Le tableau 22 et la figure 16 permettent de comparer la consommation d'électricité par habitant en Suisse avec certains pays d'Europe occidentale. Elle dépend dans une large mesure de la place qu'occupe l'électricité dans la consommation totale d'énergie du pays considéré. Alors qu'en 2000, l'électricité couvre 46,5% de la consommation totale d'énergie en Norvège, son apport représente environ un cinquième en Suisse et seulement 13,9% aux Pays-Bas (Statistique AIE, Bilans Energétiques des Pays de l'OECD, 1999–2000).

A cela s'ajoute que les pays scandinaves (de même que l'Allemagne et la Belgique) comptent une proportion particulièrement élevée d'entreprises industrielles grosses consommatrices d'électricité (mines, transformation des métaux, chimie, etc.). La Suisse importe de grandes quantités de biens produits par des entreprises de ce genre. Notre consommation d'électricité serait sensiblement plus élevée sans la possibilité d'acquérir à l'étranger cette «énergie grise».


Tabelle 22
Tableau 22

*Stromverbrauch pro Kopf einiger Länder Europas**
*Consommation d'électricité par habitant dans quelques pays européens**

Land	Verbrauch*		Veränderung Variation	Einwohner ³ Population ³	Verbrauch pro Kopf			Pays		
	Consummation*				Consummation par habitant		Zuwachs 2001–1980			
	2001	2000			2001	1980	Augmentation 2001–1980			
	GWh	GWh	in/en %	in/en 1000	kWh	kWh	in/en %			
Norwegen ²	125 464	123 824	1,3	4 520	27 758	20 308	37	Norvège ²		
Schweden ²	150 512	146 581	2,7	8 890	16 930	11 301	50	Suède ²		
Finnland ²	81 604	79 071	3,2	5 190	15 723	8 333	89	Finlande ²		
Schweiz	57 783	56 304	2,6	7 260	7 959	6 022	32	Suisse		
Belgien ¹	83 563	82 859	0,8	10 200	8 192	4 836	69	Belgique ¹		
Frankreich ¹	450 980	438 951	2,7	60 510	7 453	4 619	61	France ¹		
Österreich ¹	58 912	56 890	3,6	8 120	7 255	4 809	51	Autriche ¹		
Deutschland ¹	540 413	516 683	4,6	81 670	6 617	5 634	17	Allemagne ¹		
Niederlande ¹	107 314	104 980	2,2	15 930	6 737	3 955	70	Pays-Bas ¹		
Grossbritannien ¹	375 536	370 312	1,4	59 870	6 273	4 484	40	Grande-Bretagne ¹		
Italien ¹	303 663	297 653	2,0	57 820	5 252	3 181	65	Italie ¹		
EU-15 ¹	2 515 530	2 442 372	3,0	378 690	6 643	4 251	56	EU-15 ¹		

* Gemäss Eurostat: für Inlandsmarkt verfügbar
Quellen: ¹Eurostat, ²Nordel, ³IEA

* Selon Eurostat: disponible pour le marché intérieur
Sources: ¹Eurostat, ²Nordel, ³IEA

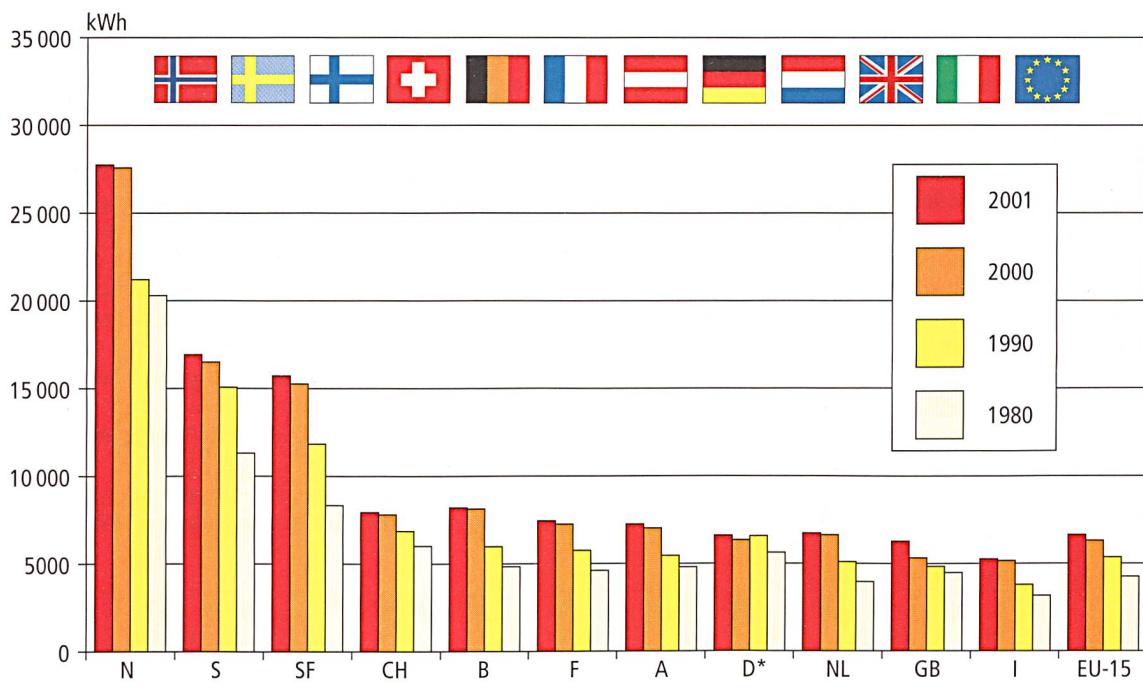

D* Bis 1990 ohne neue Bundesländer/jusqu'en 1990 sans nouveaux Bundesländer

Quellen/sources: Eurostat, Nordel, IEA

Fig. 16
Stromverbrauch pro Kopf einiger Länder Europas
Consommation d'électricité par habitant dans quelques pays européens

5. Erzeugung, Verbrauch und Belastung an einzelnen Tagen

5.1 Produktion und Verbrauch am Mittwoch, Samstag und Sonntag

Produktion und Verbrauch elektrischer Energie werden jeweils für den dritten Mittwoch sowie für den darauffolgenden Samstag und Sonntag jedes Monats ermittelt und in Tabelle 23 dargestellt.

Die Tabelle 24 zeigt das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Verbrauch an den dritten Mittwochen und jenem an den darauffolgenden Samstagen und Sonntagen.

5.2 Belastungsdiagramme am dritten Mittwoch

Von den Belastungsdiagrammen, die jeweils für den dritten Mittwoch des Monats erstellt werden, sind in Figur 17 diejenigen für die Monate März, Juni, September und Dezember 2002 wiedergegeben. Der Anteil der neuen erneuerbaren Energien (KVA zu 50% berücksichtigt, Sonne, Wind, Geothermie, Biomasse) beträgt rund 225 MW.

Werden als dritte Dimension die Monate hinzugenommen, resultiert daraus das in Figur 18 abgebildete Belastungsgebirge. Aus beiden Darstellungen geht hervor, dass die stündliche Belastung stark schwankt, je nach Tages- und Jahreszeit: Die grösste Nachfrage nach Strom und damit die grösste Netzelastung treten in der Regel tagsüber im Winter auf. Umgekehrt fällt die geringste Belastung meist auf die Nachtzeit in den Sommermonaten.

In Tabelle 25 werden – neben den verfügbaren Leistungen – die effektiv aufgetretenen Höchstleistungen an jedem dritten Mittwoch des Monats dargestellt. Diese Spitzenwerte treten in der Regel zu verschiedenen Tageszeiten auf.

Demgegenüber wird in Tabelle 26a von der Höchstlast im Inland ausgegangen. Die weiteren Leistungswerte beziehen sich auf denselben Zeitpunkt (gleichzeitig), an welchem die Höchstlast im Inland aufgetreten ist.

Die zeitlich unabhängigen (individuellen) Höchstleistungen sind aus Tabelle 26b zu entnehmen.

5. Production, consommation et charge au cours de certains jours

5.1 Production et consommation des mercredis, samedis et dimanches

La production et la consommation d'électricité, présentées au tableau 23, sont relevées pour le troisième mercredi ainsi que pour le samedi et le dimanche suivants de chaque mois.

Le tableau 24 indique les rapports entre la consommation moyenne des troisièmes mercredis et celle des samedis et dimanches suivants.

5.2 Diagrammes de charge le troisième mercredi

Parmi les diagrammes de charge établis pour le troisième mercredi de chaque mois, la figure 17 représente ceux des mois de mars, juin, septembre et décembre 2002. La part des nouvelles énergies renouvelables (incinération des ordures prise en compte à raison de 50%, soleil, vent, géothermique, biomasse) s'élève à environ 225 MW.

En admettant que les mois forment la troisième dimension, on obtient le relief de charge présenté à la figure 18. Les deux graphiques montrent que la charge horaire varie fortement selon l'heure et la saison. La plus forte demande d'électricité et par conséquent la plus forte charge du réseau surviennent généralement en hiver et de jour. Inversement, les nuits d'été sont généralement les périodes où la consommation est la plus basse.

Le tableau 25 montre les puissances disponibles et les puissances maximales du troisième mercredi de chaque mois. Ces valeurs de pointe se présentent en principe à différentes heures de la journée.

En revanche, c'est la charge maximale dans le pays qui est représentée au tableau 26a. Les autres puissances se rapportent à l'instant simultané auquel s'est produite cette charge maximale.

Les puissances maximales (individuelles) qui se sont produites à d'autres moments de la journée figurent au tableau 26b.

Erzeugung und Verbrauch am Mittwoch, Samstag und Sonntag in GWh
 Production et consommation des mercredis, samedis et dimanches en GWh

Tabelle 23
 Tableau 23

2002: Monat – Mois	Januar – Janvier			Februar – Février			März – Mars		
	Mittwoch Mercredi 16.1.2002	Samstag Samedi 19.1.2002	Sonntag Dimanche 20.1.2002	Mittwoch Mercredi 20.2.2002	Samstag Samedi 23.2.2002	Sonntag Dimanche 24.2.2002	Mittwoch Mercredi 20.3.2002	Samstag Samedi 23.3.2002	Sonntag Dimanche 24.3.2002
+ Laufwerke	24,3	19,5	18,5	25,4	24,4	24,4	49,1	44,6	40,1
+ Speicherwerke	65,1	22,0	12,3	64,3	16,5	13,9	38,8	18,0	14,7
+ Kernkraftwerke	77,1	77,1	76,9	76,9	76,7	77,1	76,2	69,0	77,1
+ Konv.-therm. und andere Kraftwerke	9,7	9,0	8,8	8,8	8,8	8,8	7,9	8,1	8,1
+ Einführüberschuss	32,6	54,5	50,9	17,7	43,4	37,8	5,5	6,2	6,5
= Gesamtabgabe	208,8	182,1	167,4	193,1	169,8	162,0	177,5	145,9	146,5
- Ausführüberschuss	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Landesverbrauch mit Speicherpumpen	208,8	182,1	167,4	193,1	169,8	162,0	177,5	145,9	146,5
- Speicherpumpen	2,3	–	–	1,6	–	–	5,7	–	–
= Landesverbrauch ohne Speicherpumpen	206,5	–	–	191,5	–	–	171,8	–	–
2002: Monat – Mois	April – Avril			Mai			Juni – Juin		
	Mittwoch Mercredi 17.4.2002	Samstag Samedi 20.4.2002	Sonntag Dimanche 21.4.2002	Mittwoch Mercredi 15.5.2002	Samstag Samedi 18.5.2002	Sonntag Dimanche 19.5.2002	Mittwoch Mercredi 19.6.2002	Samstag Samedi 22.6.2002	Sonntag Dimanche 23.6.2002
+ Centrales au fil de l'eau	35,0	28,5	26,8	65,1	65,3	62,9	78,7	77,7	76,2
+ Centrales à accumulation	63,8	19,6	9,6	57,4	47,5	29,1	92,9	55,3	44,8
+ Centrales nucléaires	76,7	77,0	76,7	75,3	47,7	54,4	47,5	47,9	47,3
+ Centrales therm. classiques et divers	7,8	7,8	7,9	7,4	7,5	7,5	7,0	7,2	7,3
+ Excédent d'importation	–	16,7	19,5	–	–	–	–	–	–
= Fourniture totale	183,3	149,6	140,5	205,2	168,0	153,9	226,1	188,1	175,6
- Excédent d'exportation	8,9	–	–	45,4	29,0	20,0	54,2	42,5	36,8
= Consommation du pays avec pompage	174,4	149,6	140,5	159,8	139,0	133,9	171,9	145,6	138,8
- Pompage d'accumulation	2,6	–	–	3,3	–	–	11,2	–	–
= Consommation du pays sans pompage	171,8	–	–	156,5	–	–	160,7	–	–
2002: Monat – Mois	Juli – Juillet			August – Août			September – Septembre		
	Mittwoch Mercredi 17.7.2002	Samstag Samedi 20.7.2002	Sonntag Dimanche 21.7.2002	Mittwoch Mercredi 21.8.2002	Samstag Samedi 24.8.2002	Sonntag Dimanche 25.8.2002	Mittwoch Mercredi 18.9.2002	Samstag Samedi 21.9.2002	Sonntag Dimanche 22.9.2002
+ Laufwerke	77,3	72,9	68,0	66,7	56,2	49,7	47,7	45,3	49,0
+ Speicherwerke	74,3	41,7	37,1	79,9	29,1	19,1	64,9	14,6	11,1
+ Kernkraftwerke	62,0	61,4	61,2	45,5	65,1	65,3	76,4	76,1	76,5
+ Konv.-therm. und andere Kraftwerke	6,7	7,1	7,2	7,4	7,1	7,1	6,1	6,2	6,2
+ Einführüberschuss	–	–	–	–	–	–	–	8,9	1,7
= Gesamtabgabe	220,3	183,1	173,5	199,5	157,5	141,2	195,1	151,1	144,5
- Ausführüberschuss	61,4	50,9	44,9	34,3	16,3	4,8	28,2	–	–
= Landesverbrauch mit Speicherpumpen	158,9	132,2	128,6	165,2	141,2	136,4	166,9	151,1	144,5
- Speicherpumpen	11,2	–	–	8,1	–	–	5,6	–	–
= Landesverbrauch ohne Speicherpumpen	147,7	–	–	157,1	–	–	161,3	–	–
2002: Monat – Mois	Oktober – Octobre			November – Novembre			Dezember – Décembre		
	Mittwoch Mercredi 16.10.2002	Samstag Samedi 19.10.2002	Sonntag Dimanche 20.10.2002	Mittwoch Mercredi 20.11.2002	Samstag Samedi 23.11.2002	Sonntag Dimanche 24.11.2002	Mittwoch Mercredi 18.12.2002	Samstag Samedi 21.12.2002	Sonntag Dimanche 22.12.2002
+ Centrales au fil de l'eau	41,7	44,0	41,5	51,8	45,6	49,6	44,5	37,8	37,4
+ Centrales à accumulation	39,3	17,0	12,5	69,6	43,8	27,6	93,2	37,0	14,0
+ Centrales nucléaires	76,6	77,3	77,5	77,5	77,6	77,4	77,6	77,6	77,3
+ Centrales therm. classiques et divers	7,1	7,5	7,5	8,4	8,8	8,5	9,0	8,7	8,6
+ Excédent d'importation	4,4	–	4,3	–	–	–	–	4,6	24,0
= Fourniture totale	169,1	145,8	143,3	207,3	175,8	163,1	224,3	165,7	161,3
- Excédent d'exportation	–	7,1	–	21,1	14,3	8,1	26,6	–	–
= Consommation du pays avec pompage	169,1	138,7	143,3	186,2	161,5	155,0	197,7	165,7	161,3
- Pompage d'accumulation	2,5	–	–	3,7	–	–	4,3	–	–
= Consommation du pays sans pompage	166,6	–	–	182,5	–	–	193,4	–	–

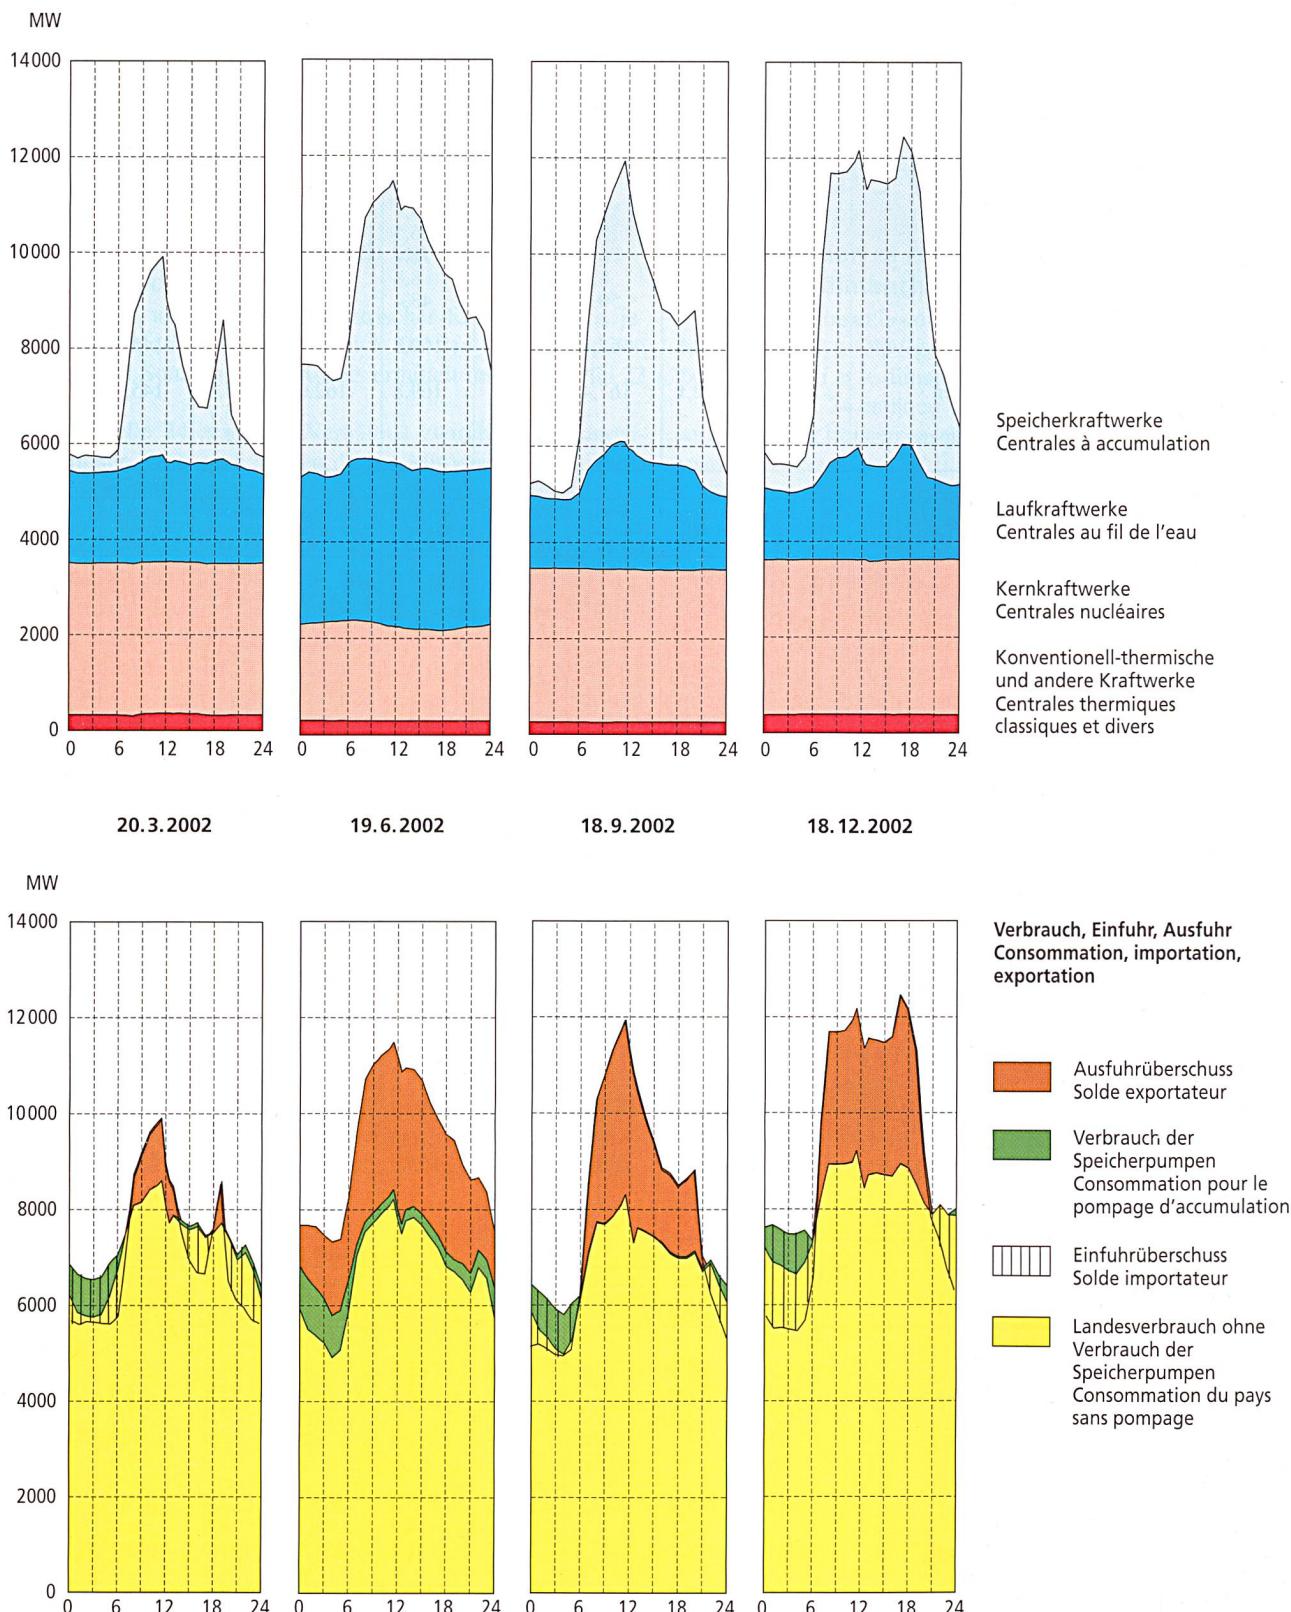


Fig. 17

Belastungsverlauf am 3. Mittwoch des Monats:
Erzeugung (oben), Verbrauch (unten)

Fig. 17

Diagramme de la puissance/charge le 3^e mercredi du mois: production (en haut), consommation (en bas)

Verhältnis zwischen Mittwoch- und Wochenendverbrauch
Rapport entre la consommation des mercredis et celle du week-end

Tabelle 24
Tableau 24

Hydrologisches Halbjahr Semestre hydrologique	Landesverbrauch ¹ Consommation du pays ¹				Vergleich mit 3. Mittwoch Comparaison avec 3 ^e mercredi	
	Mittwoch – Mercredi	Samstag – Samstag	Sonntag – Dimanche	Samstag – Samstag	Sonntag – Dimanche	
Winter – Hiver	GWh		%			
1960/1961	54,6	46,5	36,4	85	67	
1970/1971	90,7	75,7	63,2	83	70	
1980/1981	125,6	106,8	97,3	85	77	
1990/1991	165,8	140,5	129,1	85	78	
1992/1993	165,3	137,1	126,4	83	76	
1993/1994	168,8	142,1	130,4	84	77	
1994/1995	167,2	140,9	127,0	84	76	
1995/1996	168,9	143,9	133,4	85	79	
1996/1997	168,1	143,1	134,5	85	80	
1997/1998	170,2	145,5	136,1	85	80	
1998/1999	175,9	150,8	139,2	86	79	
1999/2000	182,4	158,4	148,4	87	81	
2000/2001	186,8	156,0	147,7	84	79	
2001/2002	199,0	162,4	156,4	82	79	
Sommer – Eté						
1961	56,8	49,2	38,6	87	68	
1971	86,3	72,2	62,4	84	72	
1981	112,4	96,7	89,1	86	79	
1991	145,6	126,0	117,1	87	80	
1993	140,3	115,1	106,0	82	76	
1994	141,9	116,6	108,2	82	76	
1995	142,2	123,2	112,9	87	79	
1996	146,5	122,9	116,2	84	79	
1997	146,2	121,5	112,7	83	77	
1998	149,2	126,3	118,7	85	80	
1999	153,4	126,4	115,6	82	75	
2000	161,6	133,4	122,9	83	76	
2001	161,2	142,4	131,6	88	82	
2002	166,2	143,1	137,1	86	83	

¹ Inkl. Speicherpumpen

¹ Y compris le pompage d'accumulation

Verfügbare und aufgetretene Leistungen am dritten Mittwoch des Monats
Puissances disponibles et puissances produites le troisième mercredi du mois

Tabelle 25
Tableau 25

	Mittwoch – Mercredi						
	16.1.2002	20.2.2002	20.3.2002	17.4.2002	15.5.2002	19.6.2002	
A. Verfügbare Leistung in MW Laufwerke aufgrund der Zuflüsse, Tagesmittel	1 013	1 058	2 046	1 458	2 713	3 279	A. Puissance disponible en MW Centrales au fil de l'eau, moyenne des apports naturels
Saisonspeicherwerke, 95% der Ausbauleistung	8 970	8 970	8 970	8 970	8 970	8 970	Centrales à accumulation saisonnière, 95% de la puissance maximum possible
Kernkraftwerke, konv.-therm. und andere Kraftwerke, Engpass-Nettoleistung	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	Centrales nucléaires, therm. class. et autres, puissance nette maximum possible
Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung	–	–	–	–	–	–	Excédent d'importation au moment de la pointe
Total verfügbar	14 023	14 068	15 056	14 468	15 723	16 289	Total de la puissance disponible
B. Aufgetretene individuelle Höchstleistungen in MW Gesamtabgabe	10 028	10 381	9 918	10 682	11 576	11 491	B. Puissances maximales individuelles effectives en MW Fourniture totale
Landesverbrauch: – mit Speicherpumpen – ohne Speicherpumpen	9 605	9 103	8 612	8 646	8 225	8 416	Consommation du pays: – avec pompage d'accumulation – sans pompage d'accumulation
Einfuhrüberschuss	3 544	2 440	1 219	1 847	–	–	Excédent d'importation
Ausfuhrüberschuss	863	1 278	1 306	2 036	3 351	3 181	Excédent d'exportation
Speicherpumpen	490	325	795	543	446	1 051	Pompage d'accumulation
Mittlere Aussentemperatur in den Verbraucherzentren	– 1 °C	+ 6 °C	+ 13 °C	+ 8 °C	+ 15 °C	+ 25 °C	Température extérieure moyenne dans les centres de consommation

*Verfügbare und aufgetretene Leistungen am dritten Mittwoch des Monats
Puissances disponibles et puissances produites le troisième mercredi du mois*

Tabelle 25 (Fortsetzung)
Tableau 25 (suite)

	Mittwoch – Mercredi						
	17.7.2002	21.8.2002	18.9.2002	16.10.2002	20.11.2002	18.12.2002	
A. Verfügbare Leistung in MW							A. Puissance disponible en MW
Laufwerke aufgrund der Zuflüsse, Tagesmittel	3 221	2 779	1 975	1 738	2 158	1 854	Centrales au fil de l'eau, moyenne des apports naturels
Saisonsspeicherwerke, 95% der Ausbauleistung	8 970	8 970	8 970	8 970	8 970	8 970	Centrales à accumulation saisonnière, 95% de la puissance maximum possible
Kernkraftwerke, konv.-therm. und andere Kraftwerke, Engpass-Nettoleistung	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	Centrales nucléaires, therm. class. et autres, puissance nette maximum possible
Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung	–	–	–	–	–	–	Excédent d'importation au moment de la pointe
Total verfügbar	16 231	15 789	14 985	14 748	15 168	14 864	Total de la puissance disponible
B. Aufgetretene individuelle Höchstleistungen in MW							B. Puissances maximales individuelles effectives en MW
Gesamtabgabe	11 978	11 410	11 943	9 406	11 497	12 445	Fourniture totale
Landesverbrauch:							Consommation du pays:
– mit Speicherpumpen	8 076	8 176	8 318	8 393	8 815	9 217	– avec pompage d'accumulation
– ohne Speicherpumpen	7 954	8 108	8 303	8 386	8 811	9 213	– sans pompage d'accumulation
Einfuhrüberschuss	–	1 416	1 208	1 164	733	2 071	Excédent d'importation
Ausfuhrüberschuss	3 902	3 508	3 625	1 081	2 682	3 503	Excédent d'exportation
Speicherpumpen	981	951	840	733	597	829	Pompage d'accumulation
Mittlere Aussentemperatur in den Verbraucherzentren	+ 17 °C	+ 18 °C	+ 16 °C	+ 16 °C	+ 5 °C	+ 3 °C	Température extérieure moyenne dans les centres de consommation

Fig. 18
Belastungswerte 2002 der schweizerischen Elektrizitäts-
werke

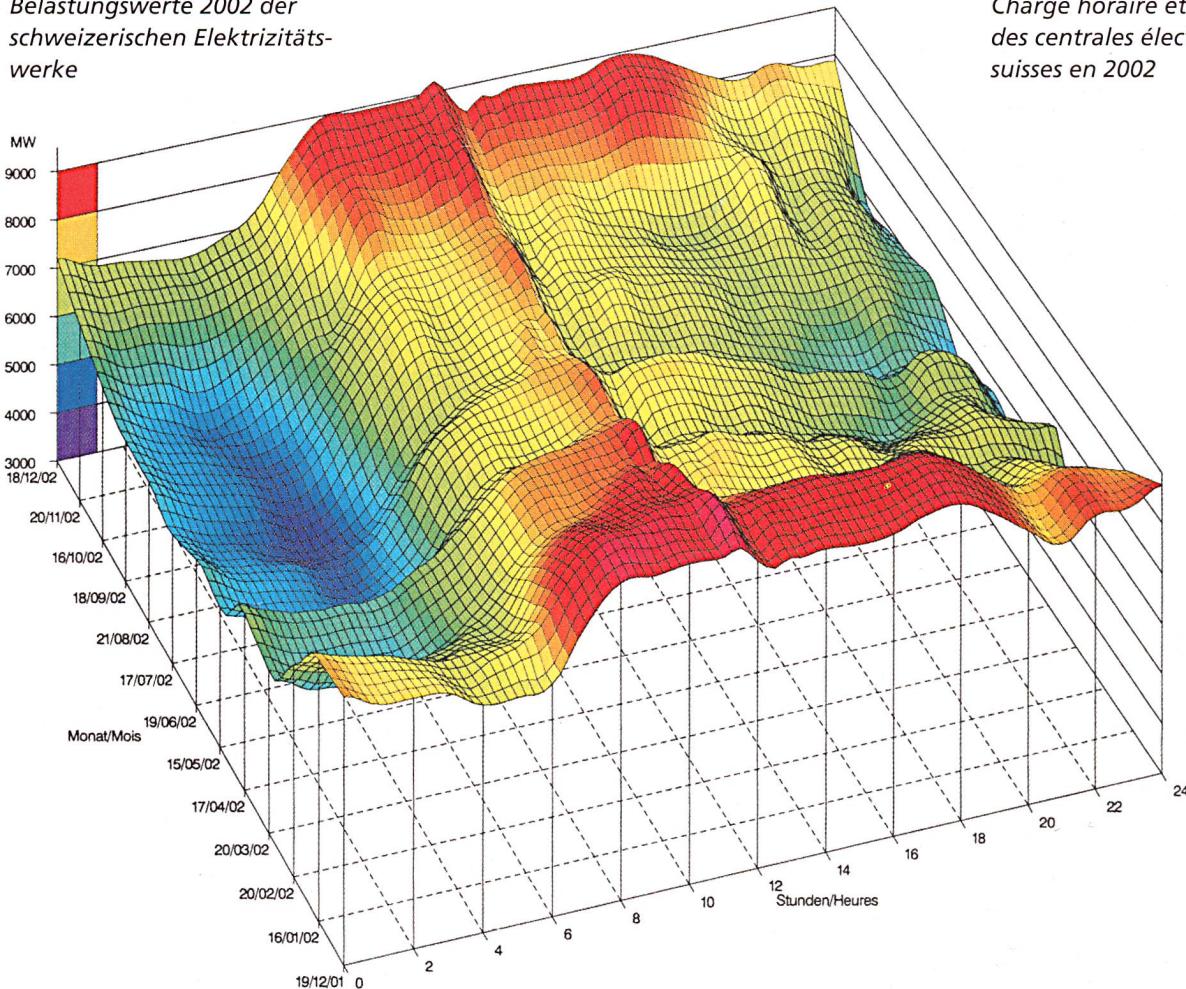


Fig. 18
Charge horaire et mensuelle des centrales électriques suisses en 2002

Gleichzeitige Höchstlast am dritten Mittwoch
Charge maximale simultanée le troisième mercredi

Tabelle 26a
 Tableau 26a

Jahr ¹ Année ¹	Monats des Auftrittens	Höchstleistung der Kraftwerke Puissance maximale des centrales			Höchstlast im Inland Charge maximale dans le pays	Speicher- pumpen Pompage d'accumula- tion	Einfuhr- saldo Solde importateur	Ausfuhr- saldo Solde exportateur	Mois concerné
		Allgemein- versorgung Livrant à des tiers	Selbst- produzenten Auto- producteurs	Total					
		MW							
1960/1961	August	3 500	590	4 090	3 210	—	—	880	Août
1970/1971	Februar	5 420	360	5 780	5 100	—	—	680	Février
1980	Januar	8 940	430	9 370	6 710	—	—	2 660	Janvier
1990	Dezember	8 712	410	9 122	8 536	—	—	586	Décembre
1993	Februar	9 568	521	10 089	8 563	—	—	1 526	Février
1994	Februar	10 025	544	10 569	8 410	—	—	2 159	Février
1995	Januar	9 853	338	10 191	8 634	9	—	1 548	Janvier
1996	Februar	9 592	356	9 948	8 452	4	—	1 492	Février
1997	Dezember	9 097	479	9 576	8 578	4	—	994	Décembre
1998	Januar	9 007	481	9 488	8 793	—	—	695	Janvier
1999	Dezember	11 998	583	12 581	9 099	4	—	3 478	Décembre
2000	Januar	11 737	409	12 146	9 027	4	—	3 115	Janvier
2001	Dezember	10 951	395	11 346	9 396	4	—	1 946	Décembre
2002	Dezember	9 462	404	9 866	9 601	4	—	261	Décembre

¹ Bis 1970/1971: hydrologisches Jahr; sonst Kalenderjahr

¹ Jusqu'en 1970/1971: année hydrologique; autres années: année civile

Individuelle Höchstlast am dritten Mittwoch
Charge maximale individuelle le troisième mercredi

Tabelle 26b
 Tableau 26b

Jahr ¹ Année ¹	Höchstleistung der Kraftwerke Puissance maximale des centrales	Höchstlast im Inland Charge maximale dans le pays		Speicherpumpen Pompage d'accumulation	Einfuhrüberschuss Solde importateur	Ausfuhrüberschuss Solde exportateur
		MW				
1960/1961	4 100 (8.)	3 210 (8.)	—	—	—	—
1970/1971	6 770 (1.)	5 100 (2.)	—	—	1 620 (3.)	2 210 (5.)
1980	9 369 (1.)	6 710 (1.)	835 (7.)	—	1 560 (3.)	3 205 (8.)
1990	10 413 (7.)	8 536 (12.)	802 (8.)	—	2 405 (1.)	3 624 (7.)
1993	10 899 (10.)	8 563 (2.)	730 (8.)	—	1 618 (12.)	3 829 (10.)
1994	12 000 (9.)	8 410 (2.)	669 (7.)	—	1 373 (2.)	4 325 (9.)
1995	11 066 (9.)	8 634 (1.)	654 (8.)	—	1 877 (12.)	4 001 (7.)
1996	10 255 (2.)	8 452 (2.)	1 129 (7.)	—	2 017 (3.)	2 933 (7.)
1997	11 077 (7.)	8 578 (12.)	881 (7.)	—	1 679 (12.)	3 991 (7.)
1998	10 794 (11.)	8 793 (1.)	1 057 (7.)	—	1 608 (1.)	3 341 (5.)
1999	12 581 (12.)	9 099 (12.)	525 (5.)	—	2 042 (2.)	3 879 (6.)
2000	12 491 (6.)	9 027 (1.)	1 155 (9.)	—	2 001 (1.)	4 285 (6.)
2001	12 408 (6.)	9 396 (12.)	907 (6.)	—	3 147 (12.)	4 292 (6.)
2002	12 445 (12.)	9 601 (1.)	1 051 (6.)	—	3 544 (1.)	3 902 (7.)

¹ Bis 1970/1971: hydrologisches Jahr; sonst Kalenderjahr

¹ Jusqu'en 1970/1971: année hydrologique; autres années: année civile

Zahlen in Klammern () bedeuten den Monat der jeweiligen Höchstlast

Les chiffres entre parenthèses () indiquent le mois de la charge maximale

6. Energieverkehr mit dem Ausland

6.1 Ausfuhr/Einfuhr-Situation im längerfristigen Vergleich

Figur 19 (rechts) zeigt, dass jedes der letzten 20 Kalenderjahre einen Exportüberschuss ausweist.

Ein anderes Bild ergibt sich dagegen beim Betrachten der Versorgungslage im Winter (Figur 19 links und Tabelle 27), die für die Bedarfsdeckung von zentraler Bedeutung ist: in fünf der letzten zehn Winter reichte die inländische Produktion nicht aus, um den Strombedarf zu decken. Schweizerische Bezugsrechte am französischen Kraftwerkspark von gegenwärtig (Ende 2002) 2455 MW helfen mit, solche Versorgungslücken zu füllen. Deren Anteil beträgt rund 35% des Bruttoimportes im Kalenderjahr.

Die Nachfrage nach Strom hat sich in den letzten Jahren immer mehr zugunsten des Winterhalbjahres verschoben. So betrug der Anteil des Landesverbrauchs im Winter 1960/1961 am Verbrauch des hydrologischen Jahres 49,5%; 2001/2002 machte diese Quote 53,8% aus. Andererseits fallen im Winterhalbjahr – bezogen auf den Durchschnitt der letzten zehn Jahre – nur etwa 43% der hydraulischen Jahresproduktion an.

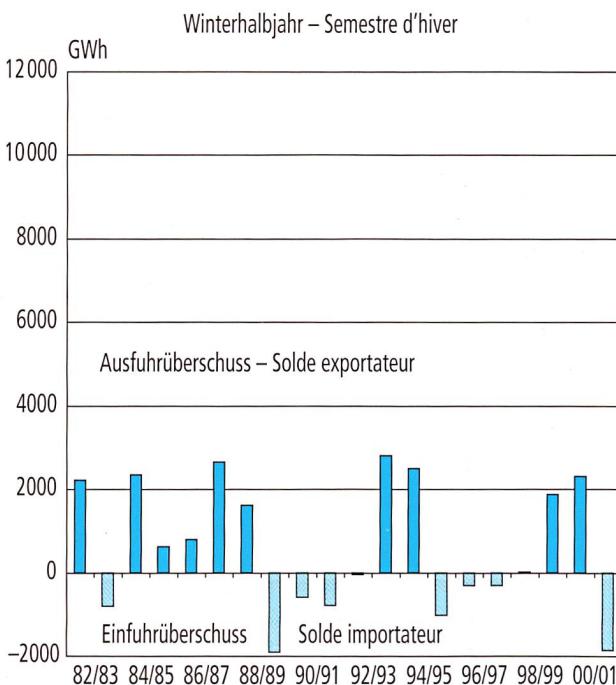


Fig. 19 Ausfuhr- und Einfuhrüberschuss – Solde exportateur et importateur

Figur 20 verdeutlicht die Tendenz einerseits zu Importüberschüssen in den Wintermonaten und andererseits zu Exportüberschüssen in den Sommermonaten.


6. Echanges internationaux d'énergie électrique

6.1 Exportations et importations considérées sur le long terme

Des excédents d'exportation se produisent régulièrement depuis 20 ans, comme le montre la figure 19 (à droite).

Les choses apparaissent sous un jour différent lorsqu'on examine la situation en hiver, semestre décisif de la couverture des besoins (figure 19 à gauche et tableau 27). En effet, sur les dix derniers semestres d'hiver, il y en a eu cinq où la production indigène n'a pas suffi à répondre à la demande d'électricité. Ce sont en particulier les droits de prélèvement sur les centrales électriques françaises, soit actuellement (fin 2002) 2455 MW, qui permettent de combler de tels déficits d'approvisionnement. Ces droits correspondent environ à 35% des importations brutes au cours de l'année civile.

Ces dernières années, en effet, le déséquilibre de la demande d'électricité au profit de l'hiver s'est accentué. Ainsi, la consommation dans le pays en hiver 1960/1961 représentait 49,5% des besoins durant toute l'année hydrologique. En 2001/2002, ce chiffre était de 53,8%. A cela s'ajoute que la production hydroélectrique hivernale n'atteint que 43% (moyenne des dix dernières années) de la production annuelle.

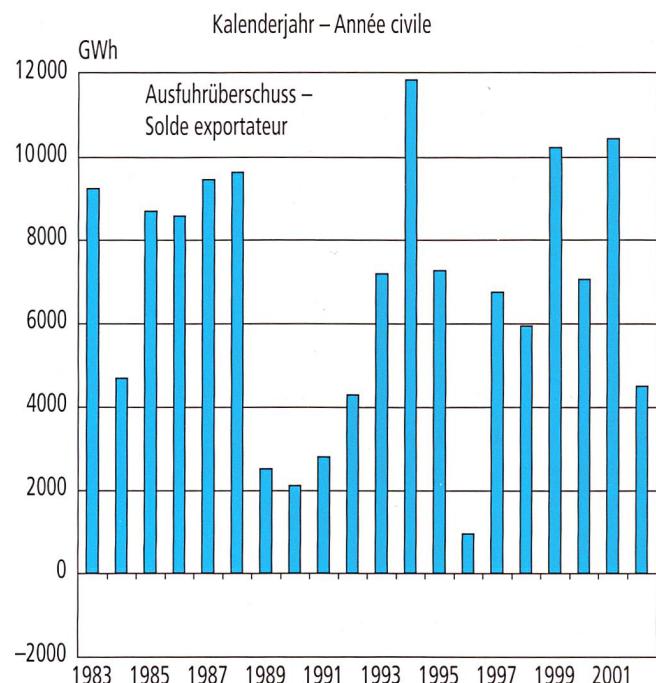

La figure 20 distingue la tendance d'une part aux soldes importateurs durant les mois d'hiver et d'autre part aux soldes exportateurs durant les mois d'été.

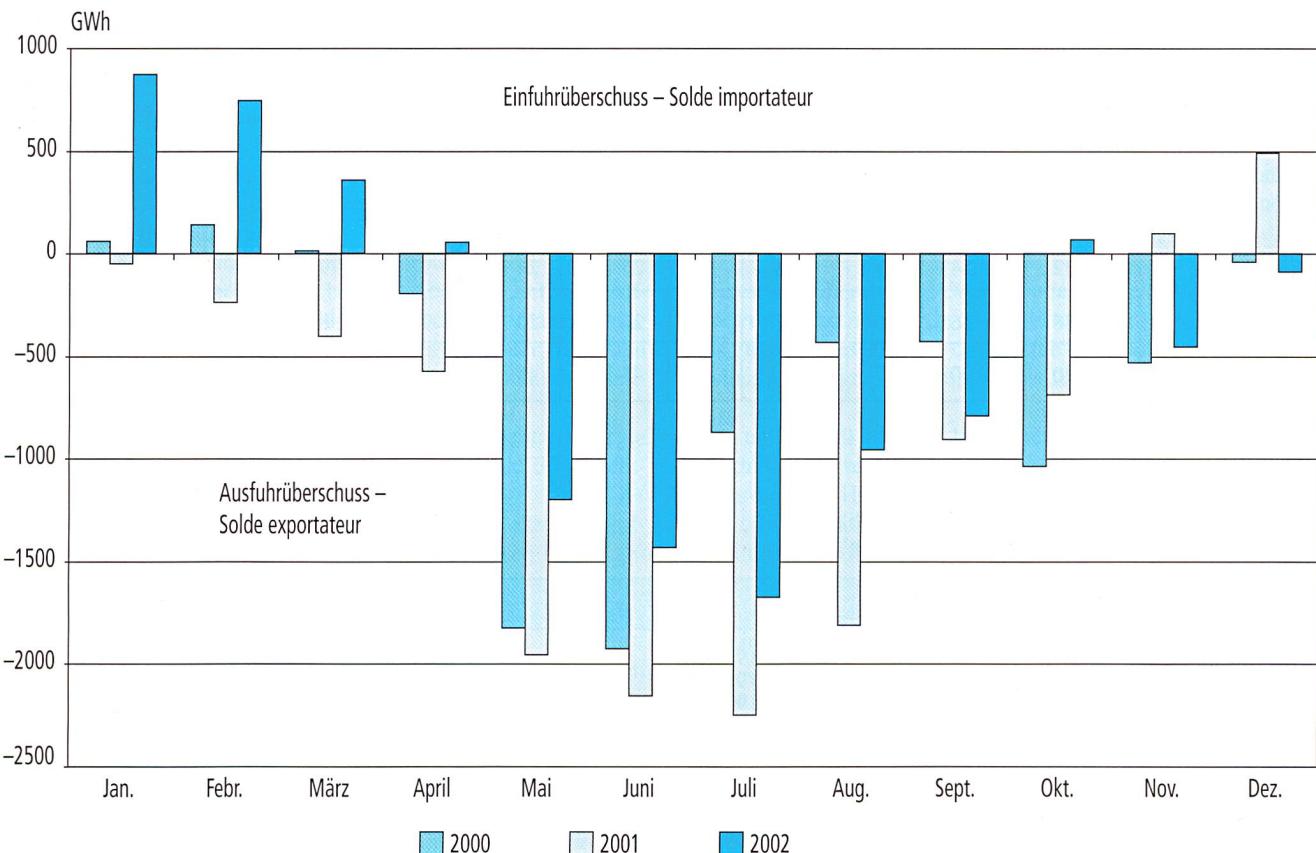


Fig. 20 Einfuhr- und Ausfuhrüberschuss (Monatswerte) – Solde importateur/exportateur (chiffres mensuels)

Bedeutung der Einfuhr/Ausfuhr-Saldi im Winterhalbjahr Importance des soldes importateurs et exportateurs en hiver

Tabelle 27
Tableau 27

Hydrologisches Winterhalbjahr Hiver hydrologique	Ausfuhr (-) Exportations (-)	Einfuhr (+) Importations (+)	Saldo (-)/ Solde exportateur (-) Saldo (+)/ Solde importateur (+)	Nettoerzeugung Production nette	Saldo (-)/(+) in % der Nettoerzeugung Solde exportateur (-) et solde importateur (+) en % de la production nette
1950/1951	- 294	333	+ 39	5 180	+ 0,8
1960/1961	- 1 527	663	- 864	10 084	- 8,6
1970/1971	- 4 322	3 708	- 614	15 635	- 3,9
1980/1981	- 9 171	7 770	- 1 401	22 589	- 6,2
1990/1991	- 12 646	13 229	+ 583	27 306	+ 2,1
1992/1993	- 12 824	12 879	+ 55	27 745	+ 0,2
1993/1994	- 16 009	13 209	- 2 800	30 504	- 9,2
1994/1995	- 17 225	14 735	- 2 490	30 317	- 8,2
1995/1996	- 17 730	18 756	+ 1 026	27 533	+ 3,7
1996/1997	- 17 687	17 989	+ 302	28 168	+ 1,1
1997/1998	- 20 147	20 450	+ 303	28 543	+ 1,1
1998/1999	- 21 435	21 414	- 21	29 813	- 0,1
1999/2000	- 24 447	22 563	- 1 884	32 484	- 5,8
2000/2001	- 26 852	24 551	- 2 301	32 947	- 7,0
2001/2002	- 30 913	32 783	+ 1 870	29 406	+ 6,4

Aufteilung Ausfuhr/Einfuhr nach Verkauf/Kauf und Austausch
Répartition exportation/importation d'après les catégories vente/achat et échange

Tabelle 28
 Tableau 28

Kalenderjahr 2002	Ausfuhr – Exportation				Einfuhr – Importation				Année civile 2002	
	Total	Verkauf Vente		Austausch Echange	Total	Kauf Achat		Austausch Echange		
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%		
Winter (Jan.–März; Okt.–Dez.)	24 232	23 543	97	689	3	25 726	24 933	97	793	3
Sommer (April–Sept.)	27 388	26 365	96	1 023	4	21 386	20 397	95	989	5
Kalenderjahr	51 620	49 908	97	1 712	3	47 112	45 330	96	1 782	4

Ausfuhr und Einfuhr elektrischer Energie¹ (GWh)
Exportation et importation d'énergie électrique¹ (GWh)

Tabelle 29
 Tableau 29

					Ausfuhr Exportation	Einfuhr Importation
	Winter – Hiver		Sommer – Eté			
Kalenderjahr: Année civile:	Ausfuhr Exportation	Einfuhr Importation	Ausfuhr Exportation	Einfuhr Importation	Ausfuhr Exportation	Einfuhr Importation
1950					948	306
1960					3 822	1 306
1970					9 619	3 594
1980					18 128	9 947
1990					24 907	22 799
1993					31 053	23 854
1994					34 566	22 723
1995					36 219	28 948
1996					34 431	33 485
1997					37 409	30 655
1998					43 373	37 419
1999					47 293	37 064
2000					46 990	39 920
2001					68 407	57 963
2002	davon:	dont:			51 620	47 112
	Deutschland	Allemagne			18 614	17 586
	Frankreich	France			3 496	25 891
	Italien	Italie			24 450	840
	Österreich	Autriche			3 156	2 307
	Diverse	Divers			1 904	488
Hydrologisches Jahr: Année hydrologique:	Winter – Hiver		Sommer – Eté		Jahr – Année	
	Ausfuhr Exportation	Einfuhr Importation	Ausfuhr Exportation	Einfuhr Importation	Ausfuhr Exportation	Einfuhr Importation
1949/1950	140	258	745	33	885	291
1959/1960	813	1 772	2 583	308	3 396	2 080
1969/1970	3 874	4 002	5 369	481	9 243	4 483
1979/1980	10 096	5 967	9 108	3 062	19 204	9 029
1989/1990	11 760	13 670	12 955	9 686	24 715	23 356
1992/1993	12 824	12 879	15 847	10 341	28 671	23 220
1993/1994	16 009	13 209	18 240	9 144	34 249	22 353
1994/1995	17 225	14 735	18 152	11 727	35 377	26 462
1995/1996	17 730	18 756	17 155	14 660	34 885	33 416
1996/1997	17 687	17 989	18 956	12 204	36 643	30 193
1997/1998	20 147	20 450	22 109	16 553	42 256	37 003
1998/1999	21 435	21 414	23 507	14 690	44 942	36 104
1999/2000	24 447	22 563	23 105	17 431	47 552	39 994
2000/2001	26 848	29 853	24 394	20 296	51 242	50 149
2001/2002	30 913	32 783	27 388	21 386	58 301	54 169
davon:	dont:					
Deutschland	Allemagne	10 214	14 174	11 342	7 022	21 556
Frankreich	France	3 195	15 375	1 565	12 739	4 760
Italien	Italie	13 439	304	11 487	535	24 926
Österreich	Autriche	1 972	2 176	2 164	872	4 136
Diverse	Divers	2 093	754	830	218	2 923

¹ Inbegriffen Austauschenergie

¹ Y compris l'énergie échangée

6.2 Strukturen des Stromaussenhandels

Im kommerziellen Bereich wird beim Energieverkehr mit dem Ausland zwischen Verkauf/Kauf und Austausch unterschieden. Tabelle 28 gibt einen Überblick über die Aufteilung der Stromexporte und -importe nach diesen beiden Kategorien. Die Energiemengen des Austausches bei Einfuhr und Ausfuhr sind in der Regel nicht identisch wegen der unterschiedlichen Wertigkeit einer Kilowattstunde. Auch spielen Zeitverschiebungen zwischen Lieferung und Rückbezug eine Rolle.

Tabelle 29 vermittelt eine Übersicht über die zeitliche Entwicklung und die Struktur nach Ländern des Stromaussenhandels. Dabei fällt auf, dass über 95% des gesamten Ein- und Ausfuhrvolumens mit den Nachbarstaaten Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich getätigten werden.

Die Aufteilung der Ausfuhr und Einfuhr in Hochtarifenergie (HT) und Niedertarifenergie (NT) ist aus Tabelle 30 ersichtlich.

Tabelle 31 zeigt die verschiedenen Arten von Stromexportgeschäften sowie ihre relative Bedeutung, gemessen an der gesamten Ausfuhr.

Zu den einzelnen Ausfuhrgeschäftsarten lässt sich Folgendes sagen:

Zu (1): Bei den *Lieferverpflichtungen* handelt es sich um Ausfuhren, die aufgrund von mittel- und längerfristigen Verträgen getätigten werden. In diese Kategorie gehören auch die gegenseitigen Verpflichtungen zur *Reservehaltung* im Rahmen des internationalen Verbundbetriebes zur Überbrückung plötzlich eintretender Störungen an Produktions- und Verteilanlagen.

Aufteilung Ausfuhr/Einfuhr nach Tarifzeiten
Répartition exportation/importation d'après les heures tarifaires

Tabelle 30
Tableau 30

Kalenderjahr 2002	Ausfuhr – Exportation					Einfuhr – Importation					Année civile 2002	
	Total	HT/HP		NT/HC		Total	HT/HP		NT/HC			
	GWh	GWh	%	GWh	%	GWh	GWh	%	GWh	%		
Winter (Jan.–März; Okt.–Dez.)	24 232	14 302	59	9 930	41	25 726	14 203	55	11 523	45	Hiver (jan. à mars; oct. à déc.)	
Sommer (April–Sept.)	27 388	16 790	61	10 598	39	21 386	12 085	57	9 301	43	Eté (avril à sept.)	
Kalenderjahr	51 620	31 092	60	20 528	40	47 112	26 288	56	20 824	44	Année civile	

In Allgemeinen gelten folgende Tarifezeiten:
HT = Höchttarif: Montag bis Samstag 6–22 Uhr
NT = Niedertarif: übrige Zeiten sowie Sonntage, Neujahr, Auffahrt, Ostermontag und Weihnachten
Übliche Aufteilung im Jahr: HT = 56%; NT = 44%

En général les heures tarifaires sont les suivantes:
HP = Heures pleines: lundi à samedi de 6 à 22 h
HC = Heures creuses: temps en dehors des heures pleines, plus dimanche, nouvel an, Ascension, lundi de Pâques et Noël
Répartition courante pour l'année: HP = 56%; HC = 44 %

Aufteilung der Ausfuhr nach Geschäftarten
Répartition des exportations d'après les types de fournitures

Tabelle 31
Tableau 31

Art des Exportgeschäfts	Anteil am gesamten Elektrizitätsexport in % Quote-part des exportations d'électricité en %						Type de fournitures à l'étranger
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	
(1) Lieferverpflichtungen (Dauer ab 2 Jahre)	57	53	46	27	19	19	(1) Engagements à fournir de l'électricité (d'une durée de 2 ans au moins)
(2) Lieferungen in ausländische Versorgungsgebiete	6	5	4	4	2	3	(2) Fournitures à des zones d'approvisionnement à l'étranger
(3) Partneranteile	4	3	3	4	2	2	(3) Participations
(4) Ausgleiche im Verbund	1	1	1	1	1	1	(4) Compensation au sein du réseau interconnecté
(5) Abmachungen (Dauer unter 2 Jahre) und Tagesgeschäfte	32	38	46	64	76	75	(5) Accords (d'une durée de moins de 2 ans) et fourniture au jour le jour
Total % GWh	100	100	100	100	100	100	Total % GWh
	37 409	43 373	47 293	46 990	68 407	51 620	

Zu (2): Die *Lieferungen in ausländische Versorgungsgebiete* umfassen jenen Teil der Exporte, welcher der Versorgung von im Ausland gelegenen, klar umgrenzten Absatzgebieten dient, mit teils bis zum Hausanschluss ausgebauten Netzen, teils mit Anschlüssen bis zu den Netzstützpunkten. Einzelne dieser Netze befinden sich im Besitz des exportierenden Schweizer Werkes. Diese Lieferungen entwickeln sich mehr oder weniger entsprechend der Verbrauchszunahme des betreffenden Versorgungsgebietes.

Zu (3): Unter *Partneranteilen* sind jene Ausfuhrquoten zu verstehen, die dem Ausland aufgrund von finanziellen Beteiligungen an schweizerischen Elektrizitätswerken zustehen. Darunter fallen jedoch nicht die ausländischen Ansprüche bei Grenzkraftwerken.

Zu (4): *Ausgleiche im internationalen Verbundbetrieb* entstehen durch Abweichungen zwischen den vertraglich vereinbarten Energiemengen nach Programmen und dem tatsächlich nach Zählern gemessenen Energiefluss. Diese Ausfuhren und Einfuhren sollten sich ungefähr ausgleichen.

Zu (5): *Kurzfristig vereinbarte Geschäfte* (Sonderlieferungen) dienen meist der kurz- und mittelfristigen Ausnützung freier Produktionskapazitäten im Inland und werden in der Regel von Tag zu Tag vereinbart.

Tabelle 32 gibt Aufschluss über die wichtigsten Arten von Einfuhrgeschäften.

(2) Les *fournitures à des zones d'approvisionnement à l'étranger* sont destinées à certains territoires exactement délimités, situés au-delà des frontières nationales. Elles s'étendent tantôt jusqu'aux points de raccordement avec les habitations, tantôt jusqu'aux sous-stations. Parmi les réseaux utilisés, certains sont la propriété de l'entreprise exportatrice. Les livraisons d'énergie de ce genre se développent, d'une manière plus ou moins constante, en fonction de l'augmentation de la consommation dans la région concernée.

(3) Les *participations* sont les quotas à l'exportation qui reviennent à des compagnies étrangères en vertu de leur statut de partenaires à des centrales suisses. Ne relèvent pas de cette catégorie, les droits étrangers dans les centrales frontalières.

(4) Les *compensations au sein du réseau interconnecté* résultent de divergences entre les quantités d'énergie figurant dans les contrats de livraison selon programmes et les flux mesurés aux compteurs. Les quantités exportées et importées à ce titre se valent approximativement.

(5) Les *fournitures conclues à court terme* (fournitures occasionnelles) visent le plus souvent à utiliser des capacités de production disponibles à court et à moyen termes dans le pays et sont généralement décidées d'un jour à l'autre.

Le tableau 32 montre les catégories d'importation les plus importantes.

Tabelle 32
Tableau 32

Art des Importgeschäfts	Anteil am gesamten Elektrizitätsimport in % Quote-part des importations d'électricité en %						Type de prélèvement de l'étranger
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	
(1) Langfristige Bezugsverträge ¹	76	66	61	57	43	52	(1) Contrats de prélèvement à long terme ¹
(2) Kurzfristige Geschäfte	23	33	38	42	56	47	(2) Contrats de prélèvement à court terme
(3) Ausgleich im Verbund ²	1	1	1	1	1	1	(3) Compensation au sein du réseau interconnecté ²
Total % GWh	100 30 655	100 37 419	100 37 064	100 39 920	100 57 963	100 47 112	Total % GWh

¹ Mindestvertragsdauer: 5 Jahre

² Siehe Erklärungen zu (4) in Tabelle 31 (Ausfuhr)

¹ Contrats de prélèvement d'une durée de 5 ans au moins

² Voir explications sous (4) du tableau 31 (exportations)

Industrial IT

das Erfolgsrezept von ABB



7. Ausbaumöglichkeiten der Produktionsanlagen bis 2009

Das Ergebnis der Ende 2002 bei den Bauherren durchgeführten Erhebung über im Bau befindliche Wasserkraftanlagen ist in Tabelle 33 zusammengefasst. Diese zeigt die mittlere Produktionserwartung und die maximal mögliche Produktionsleistung ab Generator der in Betrieb stehenden und im Bau befindlichen Kraftwerke bis zum Jahr 2009.

Tabelle 34 gibt im Detail Auskunft über die 2002 neu in Betrieb genommenen bzw. noch im Bau befindlichen Wasserkraftwerke.

7.1 2002 in Betrieb genommene Wasserkraftwerke

Von den vier namentlich aufgeführten Zentralen wurden zwei neu gebaut und zwei umgebaut. Mit 39 GWh leistet die Zentrale Mutt den grössten Beitrag an den Zuwachs der mittleren Produktionserwartung (Tabelle 34).

7.2 Ende 2002 im Bau befindliche Wasserkraftwerke

Die in Tabelle 34 aufgeführten *Wasserkraftwerke* werden nach ihrer Inbetriebnahme das Produktionspotential um weitere 17 GWh erhöhen, wovon 5 GWh (29%) auf das Winterhalbjahr entfallen. Den grössten Beitrag (49%) an den Ausbau der Wasserkraft wird dabei das Kraftwerk Schwanden Sernf erbringen.

7.3 Produktionserwartung in der Schweiz bis 2008/2009

Die Angebotssituation auf dem Elektrizitätssektor dürfte sich mittelfristig aufgrund der im Bau befindlichen Kraftwerke kaum mehr entscheidend verändern. Als willkommener Beitrag für die künftige Versorgungslage ist vor allem die im Winter zusätzlich erwartete Produktion anzusehen (Tabelle 34). Da nämlich in dieser Periode im Mittel etwa 54% des Elektrizitätsverbrauchs, aber nur 48% der hydraulischen Jahresproduktion anfallen, ist die Betrachtung der Versorgungssituation im Winter von entscheidender Bedeutung.

Im hydrologischen Jahr 2008/2009 wird die mittlere Produktionserwartung in der Schweiz auf 57 930 GWh (Tabelle 33) geschätzt; davon entfällt knapp die Hälfte auf den Winter.

7. Possibilités d'extension des installations de production jusqu'en 2009

Les informations recueillies à la fin de l'année 2002 auprès des maîtres d'œuvre sur l'état d'avancement des travaux concernant les aménagements hydroélectriques sont résumées dans le tableau 33. Ce tableau indique la production moyenne escomptée et la puissance maximale possible aux bornes des alternateurs pour les centrales en service et en construction jusqu'en l'an 2009.

Le tableau 34 donne des informations détaillées sur les centrales hydrauliques qui, en 2002, ont été mises en service ou étaient en construction.

7.1 Centrales hydrauliques mises en service en 2002

Deux des quatre centrales qui figurent dans le tableau sont nouvelles, les deux autres ont été transformées. Avec 39 GWh, la plus forte contribution à l'accroissement de la production escomptée provient de la centrale de Mutt (tableau 34).

7.2 Centrales hydrauliques en construction à la fin de 2002

Une fois mises en service, les *centrales hydrauliques* mentionnées dans le tableau 34 accroîtront le potentiel de production de 17 GWh, dont 5 GWh (29%) pour le semestre d'hiver. La plus forte contribution (49% de l'accroissement) proviendra de la centrale de Schwanden Sernf.

7.3 Production escomptée en Suisse jusqu'en 2008/2009

Au vu des centrales actuellement en construction, il semble que l'offre d'électricité n'augmentera que modestement à moyen terme. C'est surtout la production escomptée supplémentaire en hiver qui constituera un apport bienvenu (tableau 34). En effet, l'hiver représente en moyenne à peu près 54% de la consommation d'électricité, mais seulement 48% de la production hydraulique annuelle; c'est donc la période difficile de l'approvisionnement.

La production escomptée en Suisse pour l'année hydrologique 2008/2009 est évaluée à 57 930 GWh (tableau 33), dont près de la moitié en hiver.

Wasserkraftwerke ³ – Centrales hydrauliques ³							
Hydrologisches Jahr Année hydrologique	Leistung 31.12. Puissance 31.12.		Produktionserwartung Production escomptée		Zusätzliche Produktionserwartung aus Unwälzbetrieb ⁴ Production escomptée supplémentaire par pompage-turbinage ⁵		Verbrauch der Speicherpumpen für Saisonspeicherung und Unwälzbetrieb ⁶ Consommation du pompage d'accumulation saisonnière et du pompage-turbine ⁶
	Winter MW	Hiver GWh	Sommer Eté GWh	Jahr Année GWh	Winter Hiver GWh	Sommer Eté GWh	
2001/2002 Effektiv – Val. constatées	13 283	14 655 ⁷	21 414 ⁸	36 069 ⁹	–	–	645
2002/2003 Vorausschau – Prévision	13 295	15 300	19 780	35 080	175	415	380
2003/2004	13 300	15 305	19 790	35 095	175	415	380
2004/2005	13 300	15 305	19 790	35 095	175	415	380
2005/2006	13 300	15 305	19 790	35 095	175	415	380
2006/2007	13 300	15 305	19 790	35 095	175	415	380
2007/2008	13 300	15 305	19 790	35 095	175	415	380
2008/2009	13 300	15 305	19 790	35 095	175	415	380

Hydrologisches Jahr Année hydrologique	Konventionell-thermische Kraftwerke und andere ¹⁰						Zuwachs der Produktionserwartung Pro Jahr Accroissement annuel de la production escomptée
	Centrales thermaiques classiques et divers ¹⁰						
Leistung Puissance 31.12.	Produktionserwartung Production escomptée		Produktionserwartung Production escomptée		Leistung Puissance 31.12.	Produktionserwartung Production escomptée	
	Winter MW	Hiver GWh	Sommer Eté GWh	Jahr Année GWh		Winter Hiver GWh	Winter Hiver GWh
2001/2002 Effektiv – Val. constatées	3 220 ⁷	13 936	11 672	25 608	820	1 550	1 371
2002/2003 Vorausschau – Prévision	3 220	11 535	9 365	20 900	840	1 470	1 300
2003/2004	3 220	11 535	9 365	20 900	850	1 485	1 320
2004/2005	3 220	11 535	9 365	20 900	860	1 505	1 335
2005/2006	3 220	11 535	9 365	20 900	870	1 520	1 350
2006/2007	3 220	11 535	9 365	20 900	880	1 540	1 365
2007/2008	3 220	11 535	9 365	20 900	890	1 555	1 380
2008/2009	3 220	11 535	9 365	20 900	900	1 575	1 395

- ¹ Maximale mögliche Leistung ab Generator
² 2001/2002: effektive Produktion; Vorausschau: Produktionserwartung
³ Bei Wasserkraftwerken: mittlere Produktionserwartung
⁴ Gemäß Angaben des Bundesamtes für Wasser und Geologie (BwG) und der bei den Werkeigentümern durchgeführten Umfrage; ohne Berücksichtigung zusätzlicher Restwassererfüllungen
⁵ Vorausschau: geschätzt (Mittel der letzten 10 Jahre)
⁶ Zusätzliche Erzeugung aus Unwälzbetrieb übergeht
⁷ Ausländische Anteile am Kernkraftwerk Leibstadt inbegriffen (= Export)
⁸ Davon neue erneuerbare Energien: etwa 900 GWh/Jahr Produktionserwartung; davon 160 MW Leistung;
⁹ Erweiterte Erhebung (siehe Tabelle A-3)
- ¹⁰ Parcs étrangers de production de la centrale nucléaire de Leibstadt incluses (= exportation)
¹¹ Augmentation de la puissance de la centrale nucléaire de Leibstadt
¹² Dont nouvelles énergies renouvelables; environ 900 GWh/année production escomptée; puissance: 160 MW;
- ¹³ Enquête complémentaire (voir tableau A-3)

Tabelle 34
Tableau 34*Ausbau der Wasserkraftwerke¹
Extension des centrales hydrauliques¹*

	Zentrale Centrale	Eigentümer Propriétaire	Maximal mögliche Generatorleistung Puissance maximale possible des alternateurs MW	Mittlere Produktionserwartung Production moyenne escomptée		
				Winter Hiver	Sommer Eté	Jahr Année
N U N U	<i>A. 2002 in Betrieb genommene Wasserkraftwerke Centrales hydrauliques mises en service en 2002</i>					
	Campo Vallemaggia	CEL Campo Vallemaggia SA	1,2	1,9	5,2	7,1
	Dietfurt	Hydroelectra AG	0,3	0,7	0,5	1,2
	Mutt	Elektrizitätswerk Zermatt AG	12,0	12,0	27,0	39,0
	Soor	Hydroelectra AG	0,4	0,9	1,2	2,1
	Statistische Differenzen Différences statistiques			- 1,9	- 0,5	9,1
	Zuwachs/Augmentation			12,0	15,0	58,0
N U U U	<i>B. Ende 2002 im Bau befindliche Wasserkraftwerke Centrales hydrauliques en construction à la fin de 2002</i>					
	Au-Schönenberg	Lorze AG	2,1	2,3	4,6	6,9
	Erlenholz	Brauerei Schützengarten AG	0,1	0,2	0,2	0,4
	Freienstein	ToesStrom AG	0,2	0,2	0,3	0,5
	Letten	Elektrizitätswerk der Stadt Zürich	0,3	2,0	- 0,8	1,2
	Schwanden Sernf	SN Energie AG	2,9	0,0	8,3	8,3
	Statistische Differenzen Différences statistiques			0,4	0,3	- 0,6
	Zuwachs/Augmentation			6,0	5,0 29%	12,0 71%
						17,0 100%

¹ Gemäss Angaben des Bundesamtes für Wasser und Geologie und der Eigentümer
(Umfrage Ende 2002)

N Neubau
U Umbau

¹ Selon l'Office fédéral des eaux et de la géologie
et des propriétaires, enquête fin 2002

N Construction nouvelle
U Transformation

Die Schweizerische Elektro- und Elektronik-Industrie

Die 3000 Betriebe der Schweizerischen Elektro- und Elektronik-Industrie und ihrer Lieferanten im Überblick: Firmenadressen mit Fabrikations- und Handelsprogramm, Geschäftsleitung und Verwaltungsräten. Bezugsquellenverzeichnis, Markenverzeichnis und Rubrikenindex in deutsch und französisch.

480 Seiten, broschiert, mit CD-ROM, ISSN 1422-4747, ISBN 3-280-03308-X

orell füssli

Ich bestelle ___ Exemplar(e) «Die Schweizerische Elektro- und Elektronik-Industrie» zu Fr. 95.– inkl. MWST, zzgl. Versandkosten

Firma/Name _____

Strasse/Nr. _____

PLZ/Ort _____

Beruf/Branche _____

Datum/Unterschrift _____

Einsenden oder faxen an:
BD Bücherdienst AG, Kobiboden, 8840 Einsiedeln
Tel. 055 418 89 59, Fax 055 418 89 58, of-info@buecherdienst.ch

Grenzwerte

ARNOLD Engineering und Beratung ist der Spezialist in Sachen **Elektro-Magnetischer Verträglichkeit**

NISV - Beratungen Niederspannungsnetz

Ihr Partner für die Realisierung von NISV-konformen Anlagen

ARNOLD
ENGINEERING UND BERATUNG

CH-8152 Opfikon/Glatbrugg, Wallisellerstrasse 75
Telefon 01/828 15 51, Fax 01/828 15 52

8. Finanzwirtschaft

8.1 Vorbemerkung

Die hier präsentierte Finanzstatistik erfasst 182 Unternehmen der Allgemein- und der industrieigenen Versorgung. Auf diese 182 Elektrizitätsunternehmen entfallen rund 95% der gesamten Stromproduktion und 65,5% der Verteilung an die Endverbraucher.

Die neuesten Zahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2001, das in der Regel dem hydrologischen Jahr 2000/2001 oder dem Kalenderjahr 2001 entspricht.

Bei den Grenzkraftwerken sind nur die schweizerischen Anteile am Aktienkapital berücksichtigt. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die konsolidierte Bilanz nebst den in Betrieb stehenden auch die im Bau befindlichen oder projektierten Werke mit einschliesst.

Neu wird beim Grundkapital das Ausland ausgeschieden. Dabei handelt es sich um direkte und indirekte Beteiligungen ausländischer Elektrizitätsunternehmen an schweizerischen Elektrizitätsunternehmen (siehe Tabellen 37 und 38 sowie Figur 21).

8.2 Bilanz (Tabelle 35)

Die Bilanzsumme der 182 Elektrizitätsunternehmen betrug 2001 42,4 Mrd. Franken. Auf der *Aktivseite* waren 71,8% in Anlagen investiert, das Umlaufvermögen betrug 28,2%. 36,6% des Anlagevermögens machten die Produktionsanlagen aus; der Bilanzwert der Übertragungs- und Verteilanlagen bezifferte sich demgegenüber lediglich auf 23,2% des Anlagevermögens.

Die Finanzierung der Vermögenswerte erfolgte zu 24,5% durch Eigenkapital und zu 73,0% durch Fremdkapital. 2,5% entfallen auf den Reingewinn (vgl. *Passiven*).

8.3 Gewinn- und Verlustrechnung (Tabelle 36)

Die grösste *Aufwandposition* stellte 2001 mit 48,0% die Energiebeschaffung dar. Zum besseren Verständnis sei hier darauf hingewiesen, dass der Strom vom Produzenten bis zum Letztverteiler oft mehrfach gehandelt wird und demzufolge im Energiebeschaffungsaufwand von 10305 Mio. Franken Mehrfachzählungen enthalten sind. Dasselbe gilt vom Ertrag aus Energielieferungen, der 82,0% des gesamten *Ertrages* ausmacht.

8.4 Struktur der Elektrizitätswirtschaft

8.4.1 Zusammensetzung des Grundkapitals

(Tabelle 37 und Figur 21)

88,7% des Grundkapitals stammten 2001 von Aktionären oder Genossenschaftern; das von den Kantonen oder Gemeinden zur Verfügung gestellte Dotationskapital machte 11,3% aus.

8. Situation financière

8.1 Remarque préliminaire

La statistique financière englobe 182 entreprises produisant pour des tiers ou en compte propre. Précisons que ces 182 entreprises ont fourni quelque 95% de la production totale d'électricité et qu'elles ont couvert 65,5% de la demande finale de courant.

Les chiffres les plus récents se rapportent à l'année comptable 2001, soit généralement l'année hydrologique 2000/2001 ou l'année civile 2001.

Les centrales frontalières ne figurent qu'avec la participation suisse au capital-actions. De son côté, le bilan consolidé englobe, outre les centrales en service, celles qui sont projetées ou en construction.

On spécifie désormais l'apport de l'étranger au capital social. Il s'agit de participations directes ou indirectes d'entreprises électriques étrangères à de telles entreprises en Suisse (cf. tableaux 37 et 38 et figure 21).

8.2 Bilan (tableau 35)

En 2001, les bilans des 182 entreprises d'électricité totalisent 42,4 milliards de francs. Du côté des *actifs*, 71,8% consistaient en investissements dans les installations. Le capital de roulement atteignait 28,2%. Les installations de production représentaient 36,6% des actifs immobilisés. De son côté, la valeur des installations de transport et de distribution n'atteignait, au bilan, que 23,2% des actifs immobilisés.

Les actifs ont été financés par des capitaux propres à raison de 24,5% et par des capitaux étrangers à raison de 73,0%. Le bénéfice net représente 2,5% (cf. *Passifs*).

8.3 Compte de pertes et profits (tableau 36)

L'achat d'énergie a constitué, avec 48,0% des *charges*, le poste le plus important de cette rubrique. Rappelons ici que, du producteur au distributeur ultime, l'électricité passe souvent par plusieurs intermédiaires, de sorte que le montant de 10305 millions de francs comptabilisé à ce poste résulte de comptages multiples. Il en va de même du produit des fournitures d'énergie, qui représente 82,0% des *recettes*.

8.4 Structure de l'économie électrique

8.4.1 Origine du capital social

(tableau 37 et figure 21)

En 2001, 88,7% du capital social provenait des actionnaires ou des sociétés coopératives. Le capital de dotation fourni par les cantons et les communes se montait à 11,3%.

8.4.2 Institutionelle Besitzverhältnisse

(Tabelle 38 und Figur 21)

Am gesamten Grundkapital (Aktien-, Genossenschafts-, Dotationskapital) sind die öffentliche Hand zu 75,0%, die Privatwirtschaft zu 15,3% und das Ausland zu 9,7% beteiligt. Bei diesen Durchschnittswerten ist zu bedenken, dass der private Sektor im Produktions- und Übertragungsbereich überdurchschnittlich am Grundkapital beteiligt und die öffentliche Hand vor allem auf dem Verteilgebiet engagiert ist. Überdies ist zu beachten, dass zahlreiche Elektrizitätsunternehmen auf kommunaler Ebene ohne Dotationskapital ausgestattet sind und somit mehr oder weniger unmittelbar in die Gemeindefinanzen eingebunden sind. Daraus folgt, dass die Einflussnahme der öffentlichen Hand eher noch stärker ist, als es aus der rein kapitalmässigen Beteiligung hervorgeht.

*Bilanz, in Mio. Fr. **

*Bilan, en mio. de fr. **

8.4.2 Conditions de propriété institutionnelles

(tableau 38 et figure 21)

L'ensemble du capital social (capital-actions, de sociétés coopératives ou de dotation) provient des pouvoirs publics à raison de 75,0%, de l'économie privée à raison de 15,3% et de l'étranger à raison de 9,7%. En considérant ces moyennes, il faut rappeler que le secteur privé occupe une place prépondérante dans la production et dans le transport, alors que les pouvoirs publics se sont surtout engagés dans les activités de distribution. En outre, il convient d'observer que nombre d'entreprises électriciques, ne possédant pas de capital de dotation au niveau communal, sont plus ou moins parfaitement intégrées aux finances de la commune. Ainsi, l'influence des pouvoirs publics y est encore plus prononcée que ne le laisse apparaître la seule répartition du capital.

Tabelle 35
Tableau 35

	1997	1998	1999	2000	2001	Anteile 2001 in % Quotes-parts 2001 en %	
Erfasste Elektrizitätsunternehmen: 182 Entreprises électriques recensées: 182							Anteil an der gesamtschweizerischen Landeserzeugung: 95% Quote-part de la production nationale: 95%
							Anteil am gesamtschweizerischen Elektrizitäts- Endverbrauch: 65,5% Quote-part de la consommation finale nationale: 65,5%
<i>Aktiven</i>							
<i>1. Anlagevermögen</i>	33 546	34 468	29 866	28 950	30 443	71,8	<i>Actif</i>
1.1 Produktionsanlagen	14 471	14 186	12 683	11 730	11 155	26,3	<i>1. Actifs immobilisés</i>
1.2 Übertragungs- und Verteilanlagen	5 028	5 097	5 464	6 027	7 057	16,6	<i>1.1 Installations de production</i>
1.3 Immobilien, Mobilien und Geräte ¹	1 315	1 414	1 380	1 271	1 346	3,2	<i>1.2 Installations de transport et de distribution</i>
1.4 Anlagen im Bau, projektiert	733	561	357	293	153	0,4	<i>1.3 Biens immobiliers, mobiliers et appareils¹</i>
1.5 Beteiligungen	8 319	9 770	6 879	7 067	7 241	17,1	<i>1.4 Bâtiments en construction, en projet</i>
1.6 Nichtbetriebliche Sachanlagen ²	3 680	3 440	3 103	2 562	3 491	8,2	<i>1.5 Participations</i>
<i>2. Umlaufvermögen</i>	8 422	8 797	10 116	9 909	11 969	28,2	<i>1.6 Immobilisations corporelles étrangères à l'exploitation²</i>
2.1 Material- und Warenvorräte ³	747	765	818	766	736	1,7	<i>2. Actifs circulants</i>
2.2 Wertschriften	3 166	3 281	3 800	3 300	2 601	6,1	<i>2.1 Matériaux et approvisionnements³</i>
2.3 Übriges Umlaufvermögen ⁴	4 509	4 751	5 498	5 843	8 632	20,4	<i>2.2 Titres</i>
<i>Reinverlust laut Gewinn- und Verlustrechnung</i>	7	1	8	2	2	0,0	<i>2.3 Autres actifs circulants⁴</i>
<i>Total</i>	41 975	43 266	39 990	38 861	42 414	100,0	<i>Perte nette d'après le compte de pertes et profits</i>
<i>Passiven</i>							<i>Total</i>
<i>3. Eigenkapital</i>	10 289	10 498	9 856	11 661	10 403	24,5	<i>Passif</i>
3.1 Aktienkapital, Genossenschaftskapital ⁵	5 116	5 081	5 012	4 982	5 049	11,9	<i>3. Fonds propres</i>
3.2 Dotationskapital ⁵	1 400	1 172	1 042	717	645	1,5	<i>3.1 Capital-actions, capital des sociétés coopératives⁵</i>
3.3 Reserven ⁶	3 773	4 245	3 802	5 962	4 709	11,1	<i>3.2 Capital de dotation⁵</i>
<i>4. Fremdkapital</i>	31 052	32 050	29 447	26 548	30 954	73,0	<i>3.3 Réserves⁶</i>
4.1 Obligationenanleihen, langfristige Darlehen	15 627	14 734	13 414	11 659	11 365	26,8	<i>4. Fonds de tiers</i>
4.2 Übriges Fremdkapital ⁷	15 425	17 316	16 033	14 889	19 589	46,2	<i>4.1 Emprunts par obligations, emprunts à long terme</i>
<i>Reingewinn laut Gewinn- und Verlustrechnung</i>	634	718	687	652	1 057	2,5	<i>4.2 Autres capitaux étrangers⁷</i>
<i>Total</i>	41 975	43 266	39 990	38 861	42 414	100,0	<i>Bénéfice net d'après le compte de pertes et profits</i>
							<i>Total</i>

¹ Inkl. Grundstücke, Verwaltungsgebäude, Zähler, Apparate

² Z.B. Wohnhäuser, Projekte, Studien, nicht einbezahltes Aktienkapital

³ Inkl. Kernbrennstoffe

⁴ Z.B. Zahlungsmittel, Debitoren

⁵ Details s. Tabellen 37 und 38

⁶ Inkl. Rückstellungen mit Eigenkapitalcharakter, Erneuerungs- und Ausgleichsfonds, Gewinn- bzw. Verlustvortrag des Vorjahrs

⁷ Z.B. Kreditoren, Hypothekarschulden, Heimfallabschreibungen

* Per Ende Geschäftsjahr; dieses ist in der Elektrizitätswirtschaft nicht einheitlich; häufigste Geschäftperioden fallen in die Zeit vom 1. Oktober bis 30. September (hydrologisches Jahr) bzw. vom 1. Januar bis 31. Dezember (Kalenderjahr). Bei Grenzkraftwerken sind nur Schweizer Anteile berücksichtigt.

¹ Y c. les terrains, bâtiments pour l'administration, compteurs, appareils

² P. ex. maisons d'habitation, projets, études, capital-actions non versé

³ Y c. les combustibles nucléaires

⁴ P. ex. disponibilités, débiteurs

⁵ Pour les détails: v. tableaux 37 et 38

⁶ Y c. les provisions à caractère de capital propre, fonds de renouvellement, de compensation, bénéfice/perte reporté de l'année précédente

⁷ P. ex. créanciers, dettes hypothécaires, fonds de compensation pour droit de retour

* A la fin de l'année comptable; cette dernière n'est pas uniforme dans l'économie électrique; les périodes d'exercice les plus courantes vont du 1^{er} octobre au 30 septembre (année hydrologique) ou du 1^{er} janvier au 31 décembre (année civile). Dans le cas des usines frontalières, seules les parts suisses sont prises en considération.

Gewinn- und Verlustrechnung, in Mio. Fr.¹
Compte de pertes et profits, en mio. de fr.¹

Tabelle 36
Tableau 36

	Erfasste Elektrizitätsunternehmen: 182		Anteil an der gesamtschweizerischen Landeserzeugung: 95% Quote-part de la production nationale: 95%		Anteil am gesamtschweizerischen Elektrizitäts-Endverbrauch: 65,5% Quote-part de la consommation finale nationale: 65,5%	
<i>Aufwand</i>	1997	1998	1999	2000	2001	Anteile 2001 in % Quotes-parts 2001 en %
1. Personalaufwand	1 884	1 911	1 840	1 690	1 746	8,1
2. Energiebeschaffung ²	8 072	8 553	8 427	8 169	10 305	48,0
3. Direkte Steuern	282	255	226	233	271	1,3
4. Wasserrechtsabgaben, Konzessionsgebühren	373	412	453	482	505	2,4
5. Abschreibungen	2 241	2 351	2 985	2 188	2 254	10,5
6. Rückstellungen, Fondseinlagen	779	809	502	656	1 191	5,5
7. Passivzinsen	839	864	815	680	758	3,5
8. Übriger Aufwand	2 105	2 119	2 642	2 462	3 397	15,8
Reingewinn	634	718	687	652	1 057	4,9
<i>Total</i>	17 209	17 992	18 577	17 212	21 484	100,0
<i>Ertrag</i>						
9. Ertrag aus Energielieferungen ²	15 386	16 064	16 220	15 012	17 609	82,0
10. Aktivzinsen	512	563	533	539	880	4,1
11. Übriger Ertrag Reinverlust	1 304	1 364	1 816	1 659	2 993	13,9
<i>Total</i>	17 209	17 992	18 577	17 212	21 484	100,0
<i>Charge</i>						
1. Charge de personnel						
2. Frais d'approvisionnement en énergie ²						
3. Impôts directs						
4. Droits d'eau, taxes de concession						
5. Amortissements						
6. Provisions, dotations de fonds						
7. Intérêts passifs						
8. Autres charges						
Bénéfice net						
<i>Total</i>						
<i>Produit</i>						
9. Produit des livraisons d'énergie ²						
10. Intérêts actifs						
11. Autres produits						
Perte nette						
<i>Total</i>						

¹ Bezogen auf das jeweilige Geschäftsjahr; dieses ist in der Elektrizitätswirtschaft nicht einheitlich; häufigste Geschäftsperioden fallen in die Zeit vom 1. Oktober bis 30. September (hydrologisches Jahr) bzw. vom 1. Januar bis 31. Dezember (Kalenderjahr). Bei Grenzkraftwerken sind nur Schweizer Anteile berücksichtigt.

² Nicht konsolidiert

¹ Se rapportant à l'année comptable; cette dernière n'est pas uniforme dans l'économie électrique; les périodes d'exercice les plus courantes vont du 1^{er} octobre au 30 septembre (année hydrologique) ou du 1^{er} janvier au 31 décembre (année civile). Dans le cas des usines frontalières, seules les parts suisses sont prises en considération.

² Non consolidé

Aufteilung des Grundkapitals nach Besitzverhältnissen 2001
Répartition du capital social selon les conditions de propriété 2001


Tabelle 37
Tableau 37

	Anteil an der gesamtschweizerischen Landeserzeugung: 95% Quote-part de la production nationale: 95%		Anteil am gesamtschweizerischen Elektrizitäts-Endverbrauch: 65,5% Quote-part de la consommation finale nationale: 65,5%	
<i>Aktienkapital, Genossenschaftskapital</i>	Mio. Fr.	%		
in Besitz von:	5 049	88,7		
– SBB	59	1,1		
– Kantonen	2 415	42,4		
– Gemeinden	1 149	20,2		
– Privaten, Privatwirtschaft ¹	871	15,3		
– Ausland	555	9,7		
<i>Dotationskapital</i>	645	11,3		
zur Verfügung gestellt von:				
– Kanton	109	1,9		
– Gemeinde	536	9,4		
<i>Total Grundkapital</i>	5 694	100,0		
<i>Capital-actions, capital des sociétés coopératives</i> en mains des:				
– CFF				
– cantons				
– communes				
– particuliers, de l'économie privée ¹				
– étranger				
<i>Capital de dotation</i> mis à disposition par:				
– le canton				
– la commune				
<i>Total du capital social</i>				

¹ Finanzgesellschaften, Banken, Industrie

¹ Sociétés financières, banques, industries

*Fig. 21
Zusammensetzung
des Grund-
kapitals 2001*

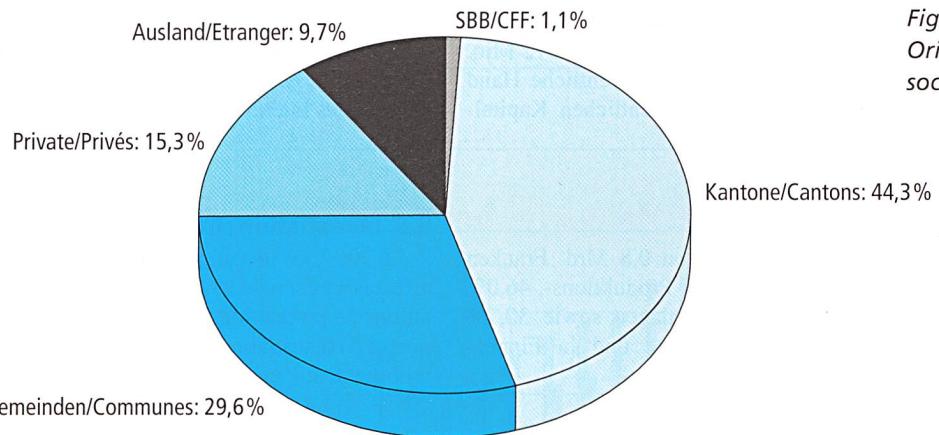

*Fig. 21
Origine du capital
social 2001*

*Institutionelle Besitzverhältnisse 2001
Conditions de propriété institutionnelles 2001*

Tabelle 38
Tableau 38

		Anteil an der gesamtschweizerischen Landeserzeugung: 95% Quote-part de la production nationale: 95%		Anteil am gesamtschweizerischen Elektrizitäts-Endverbrauch: 65,5% Quote-part de la consommation finale nationale: 65,5%	
<i>Grundkapital, total</i>					
Schweiz:	Mio. Fr.	%			<i>Capital social, total</i>
– in öffentlicher Hand ¹	5 694	100,0			Suisse:
– in privater Hand ²	4 268	75,0			– aux mains des collectivités publiques ¹
Ausland	871	15,3			– en mains privées ²
	555	9,7			Etranger

¹ Bund, Kantone, Gemeinden

² Finanzgesellschaften, Banken, Industrie, Private

¹ Confédération, cantons, communes

² Sociétés financières, banques, industries, particuliers

*Gewinnverwendung, in Mio. Fr.
Répartition du bénéfice, en mio. de fr.*

Tabelle 39
Tableau 39

		Anteil an der gesamtschweizerischen Landeserzeugung: 95% Quote-part de la production nationale: 95%					Anteil am gesamtschweizerischen Elektrizitäts-Endverbrauch: 65,5% Quote-part de la consommation finale nationale: 65,5%		
		1997	1998	1999	2000	2001	Anteile 2001 in % Quotes-parts 2001 en %		
Reingewinn		634	718	687	652	+ 1 057	–		Bénéfice net
Reinverlust		– 7	– 1	– 8	– 2	– 2	–		Perte nette
Saldo Gewinn-/Verlustvortrag vom Vorjahr		+ 77	– 20	– 9	+ 126	+ 128	–		Solde bénéfice/perte reporté de l'année précédente
<i>Verteilbarer Gewinn</i>		704	697	670	776	I 183	100,0		<i>Bénéfice à répartir</i>
Dividenden, Tantiemen		345	340	297	336	352	29,8		Dividendes, tantièmes
Ablieferung an Staat, Gemeinde		240	248	230	181	196	16,6		Versement à l'Etat, à la commune
Zuweisungen an Reserven		139	95	88	102	457	38,6		Attributions aux réserves
Übrige ¹		– 20	14	55	157	178	15,0		Autres ¹

¹ Gratifikationen, Gewinnbeteiligung des Personals, Zuwendungen an Wohlfahrtsfonds; Gewinnvortrag auf neue Rechnung; Verlustvortrag (–) auf neue Rechnung, Defizitdeckung (–) durch Staat, Gemeinde

¹ Gratifications, participation du personnel aux bénéfices, versements au fonds de prévoyance; bénéfice à reporter, perte (–) à reporter, couverture du déficit (–) par l'Etat, par la commune

8.5 Gewinnverwendung (Tabelle 39)

Vom verteilbaren Gewinn von 1183 Mio. Franken wurden 2001 352 Mio. Franken zur Ausschüttung einer Dividende verwendet. Die Gewinnablieferungen an die öffentliche Hand betrugen

8.5 Répartition du bénéfice (tableau 39)

Sur le bénéfice à répartir (1183 millions de francs), 352 millions de francs ont servi à la distribution d'un dividende. Les pouvoirs publics ont reçu 196 millions de francs. Il faut ajouter à cette

196 Mio. Franken. Zusammen mit den direkten Steuern und den Wasserrechtsabgaben (s. Tabelle 36) sind damit 2001 972 Mio. Franken (Vorjahr 896 Mio. Franken) an die öffentliche Hand transferiert worden, die Verzinsung des öffentlichen Kapitalanteils nicht mit eingerechnet.

8.6 Investitionen (Tabelle 40)

Vom gesamten Investitionsvolumen von 0,8 Mrd. Franken entfielen 2001 23,3% (Vorjahr 31,1%) auf Produktions-, 46,0% (45,9%) auf Übertragungs- und Verteilanlagen sowie 30,7% (23,0%) auf Immobilien, Mobilien, Geräte und in Finanzanlagen.

Investitionen¹
Investissements¹

	Anteil an der gesamtschweizerischen Landeserzeugung: 95% Quote-part de la production nationale: 95%						Anteil am gesamtschweizerischen Elektrizitäts-Endverbrauch: 65,5% Quote-part de la consommation finale nationale: 65,5%
	1997	1998	1999	2000	2001	Anteile 2001 in % Quotes-parts 2001 en %	
Investitionen	1 304	1 182	2 087	1 040	846	100,0	Investissements dans les
– in Produktionsanlagen	336	303	1 230	324	197	23,3	– immobilisations de production
– in Übertragungs- und Verteilanlagen	667	579	552	477	389	46,0	– immobilisations de transport et de distribution
– in Immobilien, Mobilien und Geräte	155	122	94	100	133	15,7	– biens immobiliers, mobiliers et appareils
– in Beteiligungen	146	178	211	139	127	15,0	– participations

¹ Gemäss Anlagerechnung per Ende Geschäftsjahr; dieses ist in der Elektrizitätswirtschaft nicht einheitlich; häufigste Geschäftsperioden fallen in die Zeit vom 1. Oktober bis 30. September (hydrologisches Jahr) bzw. vom 1. Januar bis 31. Dezember (Kalenderjahr). Bei Grenzkraftwerken sind nur Schweizer Anteile berücksichtigt.

somme les impôts directs et les droits d'eau (cf. tableau 36), qui font que le montant total versé à la collectivité a atteint en 2001 un total de 972 (année précédente 896) millions de francs, sans compter les intérêts payés sur les capitaux fournis par elle.

8.6 Investissements (tableau 40)

En 2001, les investissements ont atteint 0,8 milliard de francs, affectés à raison de 23,3% (année précédente: 31,1%) aux installations de production, 46,0% (45,9%) aux installations de transport et de distribution et 30,7% (23,0%) aux biens immobiliers et mobiliers, aux appareils et aux participations.

Tabelle 40
Tableau 40

¹ Selon le compte d'immobilisation à la fin de l'année comptable; cette dernière n'est pas uniforme dans l'économie électrique; les périodes d'exercice les plus courantes sont du 1^{er} octobre au 30 septembre (année hydrologique) ou du 1^{er} janvier au 31 décembre (année civile). Dans le cas des usines frontalières, seules les parts suisses sont prises en considération.

8.7 Durchschnittlicher Konsumentenpreis (Tabelle 41)

Der mittlere Preis pro Kilowattstunde betrug 2001 15,75 Rp. Das Mittel bezieht sich dabei auf sämtliche Abnehmerkategorien. Diese volkswirtschaftlich wichtige Kennzahl stützt sich auf 112 über die ganze Schweiz verteilte Elektrizitätsunternehmen

8.7 Prix moyen à la consommation (tableau 41)

En 2001, le prix moyen par kilowattheure a atteint 15,75 centimes, toutes catégories d'usagers confondues. Ce chiffre important pour l'économie nationale se réfère aux pratiques de 112 entreprises d'électricité réparties dans tout le pays. Il est

Durchschnittlicher Konsumentenpreis
Prix moyen à la consommation

Tabelle 41
Tableau 41


	1997	1998	1999	2000	2001	
Endverbrauch total (GWh)	48 612	49 620	51 213	52 373	53 749	Consommation finale totale (GWh)
Stromlieferungen der in die Erhebung einbezogenen Werke ¹ an die Endverbraucher ² in der Schweiz (GWh)	32 338 (66,5%)	33 753 (68,0%)	34 674 (67,7%)	33 476 (63,9%)	35 206 (65,5%)	Livrailles d'électricité des entreprises faisant l'objet de l'enquête ¹ aux consommateurs finaux ² en Suisse (GWh)
Ertrag dieser Stromlieferungen (Mio. Fr.)	5 467	5 593	5 630	5 291	5 546	Produit de ces livraisons (millions de frs.)
Durchschnittlicher Konsumentenpreis (Rp./kWh)	16,90	16,60	16,20	15,80	15,75	Prix moyen à la consommation (cts./kWh)
Gesamte Ausgaben der Endverbraucher für Strom in der Schweiz (Mio. Fr.)	8 218	8 222	8 315	8 278	8 467	Dépenses totales des consommateurs en Suisse pour l'achat de l'électricité (millions de frs.)

¹ 182 Elektrizitätsunternehmen; davon 112 mit direkter Versorgung

² Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft, Dienstleistungen, Industrie, Verkehr

¹ 182 entreprises électriques, dont 112 avec zone d'approvisionnement propre

² Ménages, artisanat, agriculture, services, industrie, transports

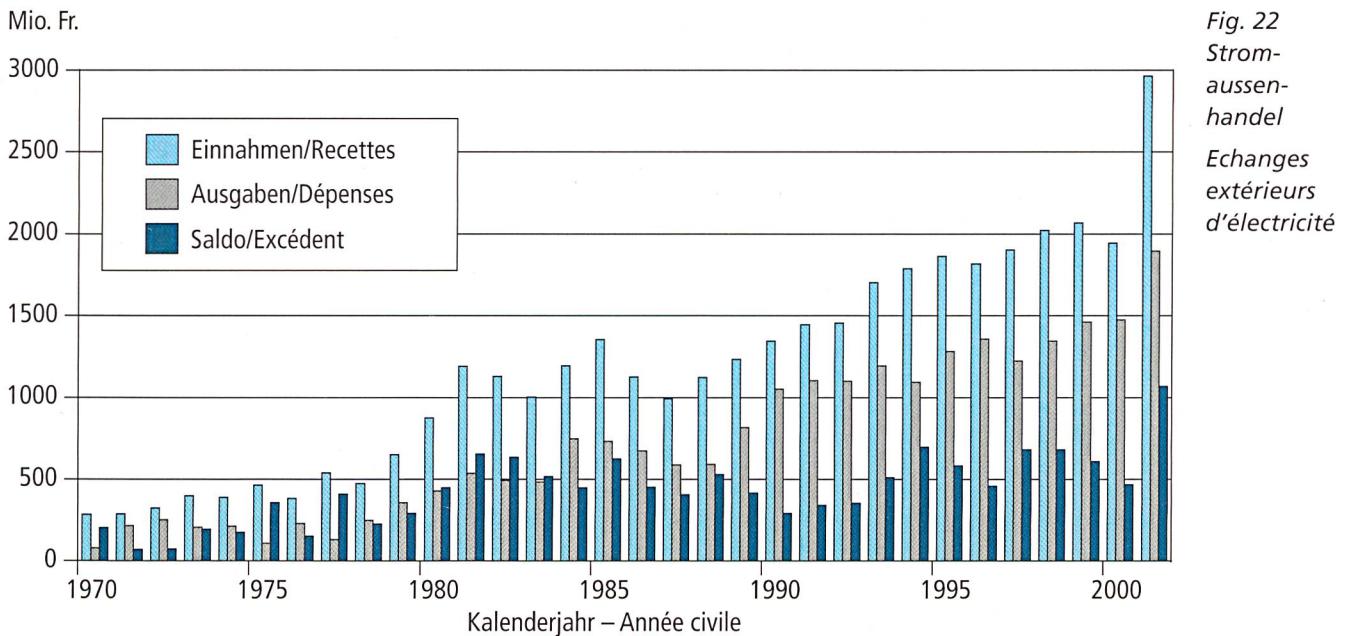

und darf deshalb als in hohem Mass repräsentativ angesehen werden. Diese Unternehmen lieferten insgesamt 35 206 GWh an die Endverbraucher, das entspricht 65,5% des gesamtschweizerischen Endverbrauchs; der Erlös aus diesen Stromlieferungen machte rund 5,5 Mrd. Franken aus.

Die gesamten Ausgaben der Endverbraucher für Elektrizität betragen demzufolge in der Schweiz 2001 rund 8,5 Mrd. Franken.

8.8 Aussenhandel (Tabelle 42 und Figur 22)

2001 resultierte aus dem Energieverkehr mit dem Ausland ein Einnahmenüberschuss von 1067 Mio. Franken. Gegenüber dem Vorjahr hat sich damit der Aktivsaldo im Stromaußenhandel um 599 Mio. Franken erhöht¹.

Die hier ausgewiesenen Zahlen basieren auf den Angaben jener rund 30 Elektrizitätsunternehmen, über die praktisch sämtliche Import- und Exportgeschäfte der Schweiz mit dem Ausland abgewickelt werden.

donc largement représentatif. Les dites entreprises ont fourni 35 206 GWh, soit 65,5% de la consommation finale indigène, payés quelque 5,5 milliards de francs.

Il est permis d'en déduire qu'en 2001 les consommateurs ont dépensé au total environ 8,5 milliards de francs pour leurs achats d'électricité.

8.8 Echanges extérieurs (tableau 42 et figure 22)

En 2001, les échanges d'électricité avec l'étranger se sont soldés par un excédent de recettes de 1067 millions de francs. Par rapport à l'année précédente, le solde actif a ainsi augmenté de 599 millions de francs¹.

Les chiffres indiqués dans le tableau se basent sur les données d'environ 30 entreprises électriques, par lesquelles passe la quasi-totalité des échanges d'électricité avec l'étranger.

*Einnahmen und Ausgaben aus dem Stromaußenhandel¹
Recettes et dépenses résultant des échanges extérieurs¹*

Tabelle 42
Tableau 42

Jahr / Année	Verkauf / Vente GWh	Einnahmen / Recettes Mio. Fr.	Rp./kWh cts./kWh	Kauf / Achat GWh	Ausgaben / Dépenses Mio. Fr.	Rp./kWh cts./kWh	Saldo / Excédent Mio. Fr.
1970	7 465	285	3,82	2 222	80	3,60	205
1975	11 123	465	4,18	2 456	108	4,40	357
1980	14 502	876	6,04	7 112	429	6,03	447
1985	21 240	1 354	6,37	12 123	731	6,03	623
1990	22 577	1 344	5,95	20 065	1 051	5,24	293
1992	23 583	1 454	6,17	17 673	1 101	6,23	353
1993	28 437	1 704	5,99	21 445	1 194	5,57	510
1994	32 201	1 788	5,55	20 016	1 092	5,46	696
1995	33 835	1 863	5,51	26 108	1 281	4,91	582
1996	32 024	1 816	5,67	30 803	1 357	4,40	459
1997	34 366	1 903	5,54	26 862	1 225	4,56	678
1998	39 063	2 022	5,18	32 406	1 346	4,15	676
1999	43 090	2 069	4,80	32 932	1 461	4,44	608
2000	43 236	1 944	4,50	34 463	1 476	4,28	468
2001	64 475	2 963	4,60	53 854	1 896	3,52	1067
Durchschnitt 1992–2001/Moyenne 1992–2001		5,22				4,53	

¹ Die Angaben zum Jahr 2002 sind noch nicht verfügbar.

¹ Les indications concernant l'année 2002 ne sont pas encore disponibles.

8.9 Swiss Electricity Price Index (SWEP) (Figur 23)

Der Swiss Electricity Price Index (SWEP) repräsentiert die Preise der in der Schweiz während eines Tages getätigten Stromgeschäfte auf dem Spotmarkt. Der im SWEP abgebildete Spotmarktpreis ist ein Grosshandelspreis für kurzfristig gehandelte elektrische Energie auf der Höchstspannungsebene 220/380 kV loco Laufenburg. Aufgrund der in einzelnen Stunden noch geringen Liquidität des Spotmarktes wird der SWEP vorerst für die repräsentative Stunde von 11 bis 12 Uhr des nächsten Werktages berechnet.

Zu unterscheiden ist der SWEP vom Konsumentenpreis für Elektrizität. Im SWEP nicht enthalten sind verschiedene Systemdienstleistungen: Transport vom Produzenten zum Konsumenten, Abgeltung von Transportverlusten, Transformation auf tiefere Spannungsebenen, Ausgleich von Verbrauchsschwankungen, Regulierung der Frequenz und Bereitstellen von Reservekapazitäten.

Der SWEP wurde am 10. März 1998 von den Schweizer Stromhandelsunternehmen Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel) und Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG (EGL) lanciert (Berechnung/Publikation durch Dow Jones).

Inzwischen beteiligen sich neben der BKW FMB Energie AG (BKW), der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG (NOK), der Avenir Trading SA (énergie ouest suisse), der Rätia Energie AG (REPower) und der TXU Europe auch die deutschen Unternehmen E.ON Energie, MVV und RWE, die belgische Electrabel und die britische Eastern Power and Energy Trading Ltd. am SWEP.

8.9 Swiss Electricity Price Index (SWEP) (figure 23)

L'indice suisse du prix de l'électricité («Swiss Electricity Price Index» SWEP) reflète les prix des échanges commerciaux d'électricité accomplis au cours d'une journée sur le marché spot helvétique. Il s'agit d'un prix du marché de gros pour du courant négocié à court terme au niveau de la très haute tension de 220/380 kV à Laufenburg. Étant donné la faible animation de ce marché à certaines heures du jour, on calcule pour le moment le SWEP pour la période de 11 à 12 heures le lendemain, considérée comme représentative.

Il ne faut pas confondre le SWEP avec le prix de l'électricité à la consommation. En effet, le SWEP ne tient pas compte des prestations du système: transport du producteur au consommateur, compensation des pertes de transport, transformation à un plus bas niveau de tension, compensation des fluctuations de la demande, régulation de fréquence et constitution de capacités de réserve.

Le SWEP a été lancé le 10 mars 1998 par les entreprises de négoce d'électricité Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel) et Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG (EGL) (calcul/publi- cation par Dow Jones).

Elles ont été rejoints dans l'intervalle non seulement par BKW FMB Energie SA (FMB), les Nordostschweizerische Kraftwerke AG (NOK), Avenir Trading SA (énergie ouest suisse), Rätia Energie AG (REPower) et TXU Europe, mais encore par les sociétés allemandes E.ON Energie, MVV et RWE, la société belge Electrabel et la britannique Eastern Power & Energy Trading Ltd, qui participent ainsi à la formation du SWEP.

*Fig. 23
Swiss Electricity Price Index (SWEP)*

